



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: QUINOCAY_FITEL
Nombre de Localidad: QUINOCAY
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUINOCAY
ID site: LI5643
CRQ: CRQ000000043307

Sticker Año mantenimiento



23/03/2026
12°21'45.608"S 76°13'36.210"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

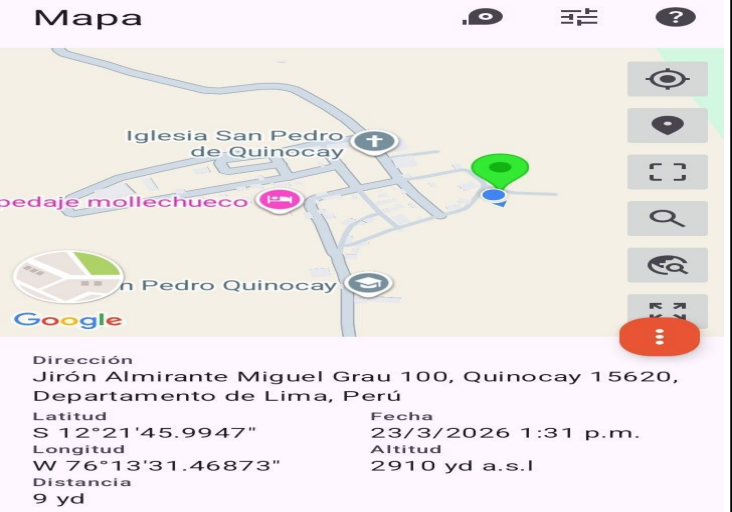

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



23/03/2026
12°21'45.608"S 76°13'36.210"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

DURANTE



23/03/2026
12°21'45.621"S 76°13'36.158"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

DESPUES



23/03/2026
12°21'45.621"S 76°13'36.158"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/03/2026
12°21'45.612"S 76°13'36.186"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

DURANTE



23/03/2026
12°21'45.621"S 76°13'36.158"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL


DESPUES



23/03/2026
12°21'45.621"S 76°13'36.158"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

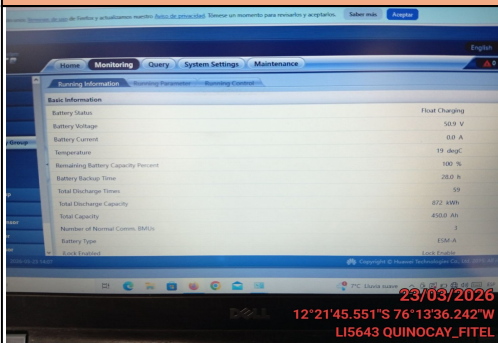


23/03/2026
12°21'45.551"S 76°13'36.242"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

DURANTE

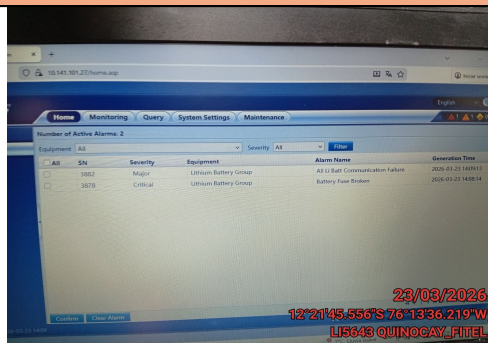

23/03/2026
12°21'45.556"S 76°13'36.219"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

DESPUES

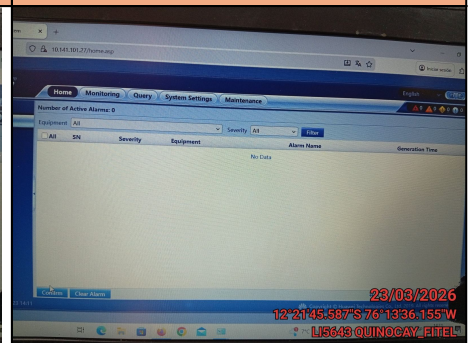

23/03/2026
12°21'45.587"S 76°13'36.155"W
LI5643 QUINOCAY_FITEL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos