




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: QUINOCAY_FITEL
Nombre de Localidad: QUINOCAY
Fecha: 23/03/2026 - 23/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO QUINOCAY
ID site: LI5643
CRQ: CRQ000000043307


Sticker Año mantenimiento

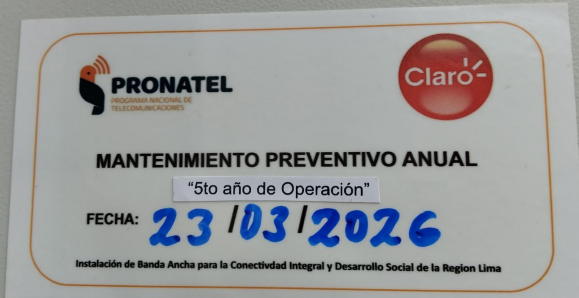

23/03/2026
12°21'46.322"S 76°13'32.022"W
LI5643 QUINOCAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa

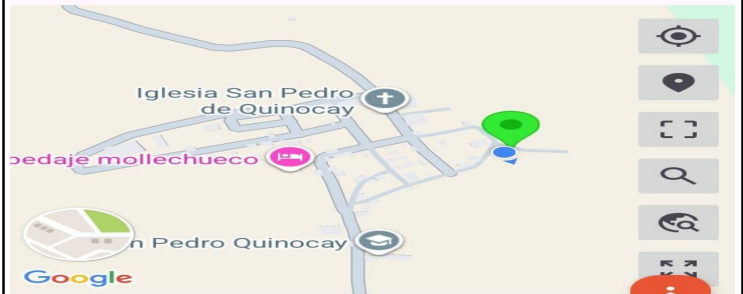

Dirección
Jirón Almirante Miguel Grau 100, Quinocay 15620,
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 12°21'45.9947"
Longitud W 76°13'31.46873"
Distancia 9 yd
Fecha 23/3/2026 1:31 p.m.
Altitud 2910 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

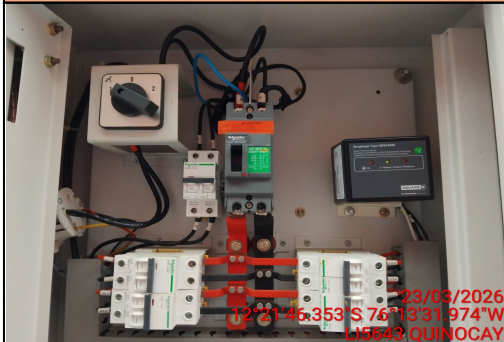


23/03/2026
12°21'46.353"S 76°13'31.974"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.353"S 76°13'31.974"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES

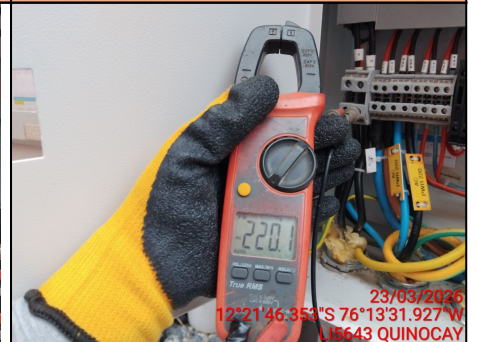

23/03/2026
12°21'46.353"S 76°13'31.927"W
LI5643 QUINOCAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/03/2026
12°21'46.366"S 76°13'31.941"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.334"S 76°13'31.916"W
LI5643 QUINOCAY


DESPUES



23/03/2026
12°21'46.348"S 76°13'31.974"W
LI5643 QUINOCAY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

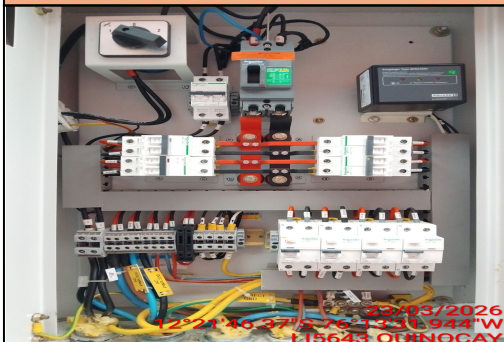

23/03/2026
12°21'46.377"S 76°13'31.944"W
LI5643 QUINOCAY

DURANTE



23/03/2026
12°21'46.335"S 76°13'31.931"W
LI5643 QUINOCAY

DESPUES



23/03/2026
12°21'46.366"S 76°13'31.961"W
LI5643 QUINOCAY

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos