



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CABUYAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: ENTRADA SUAREZ S/N - CP CABUYAL
ID site: LI4932
CRQ: CRQ000000042425

Sticker Año mantenimiento



21/03/2026
11°26'58.357"S 77°13'3.984"W
LI4932 CABUYAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/03/2026
11°26'58.319"S 77°13'3.489"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.372"S 77°13'3.35"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES



21/03/2026
11°26'58.347"S 77°13'3.178"W
LI4932 CABUYAL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/03/2026
11°26'58.339"S 77°13'3.489"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.355"S 77°13'3.562"W
LI4932 CABUYAL


DESPUES



21/03/2026
11°26'58.371"S 77°13'3.231"W
LI4932 CABUYAL

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

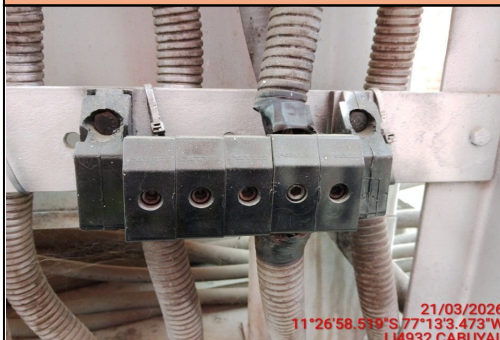


21/03/2026
11°26'58.519"S 77°13'3.473"W
LI4932 CABUYAL

DURANTE



21/03/2026
11°26'58.556"S 77°13'3.562"W
LI4932 CABUYAL

DESPUES

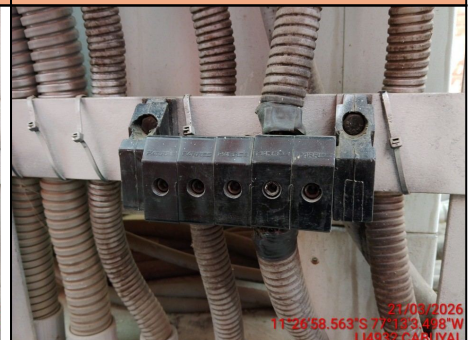

21/03/2026
11°26'58.563"S 77°13'3.498"W
LI4932 CABUYAL



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos