



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

**Nombre de la Estacion:** COCHAHUASI  
**Nombre de Localidad:** SAN VICENTE DE CAÑETE  
**Fecha:** 24/03/2026 - 24/03/2026  
**Dirección:** CA PANAMERICANA SUR CON CL LAS BEGONIAS  
**ID site:** LI4491  
**CRQ:** CRQ000000041297

### Sticker Año mantenimiento



### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES

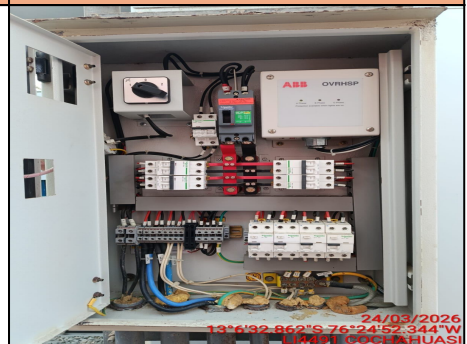


### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


#### ANTES



#### DURANTE

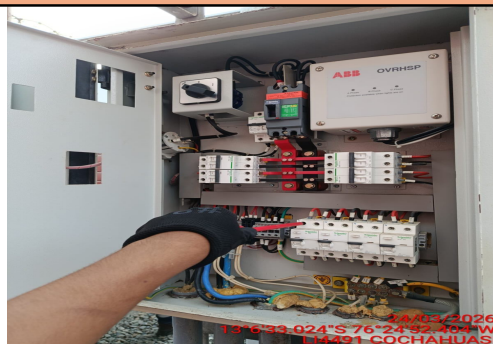

#### DESPUES

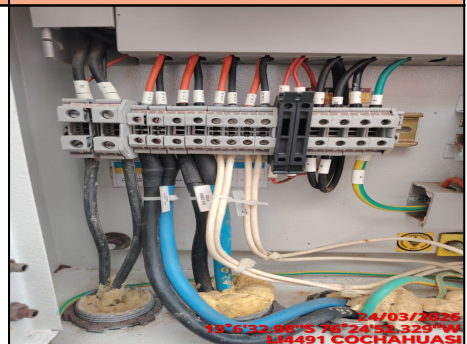

| CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS |        |                                                                                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero Eléctrico               | Estado |                                                                                                |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Voltaje Ac                      | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Mediciones Ac                   | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Protector Sobreteniones         | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Conductores y accesorios        | OK     | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales                             |
| Puesta a Tierra                 | OK     | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad                                 |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |