



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: CALTOPILLA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 27/03/2026 - 27/03/2026
Dirección: CP CALTOPILLA
ID site: LI5683
CRQ: CRQ00000045773

Sticker Año mantenimiento




27/03/2026
13°4'50.136"S 76°14'33.983"W
LI5683 CALTOPILLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

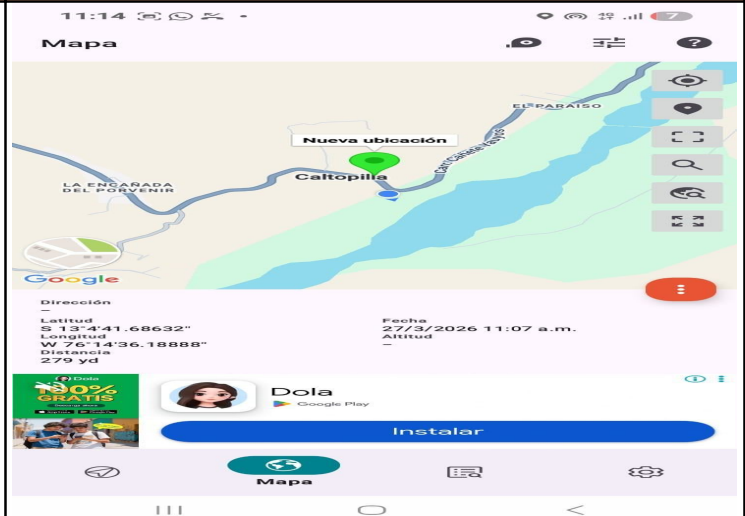


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

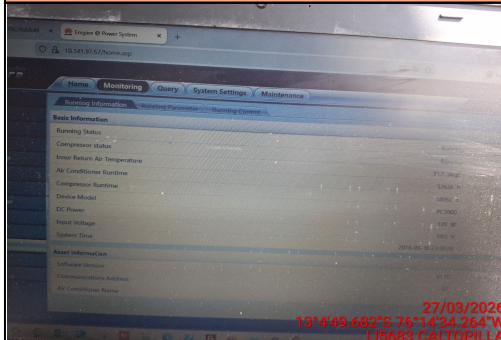

27/03/2026
13°4'49.682"S 76°14'34.264"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE

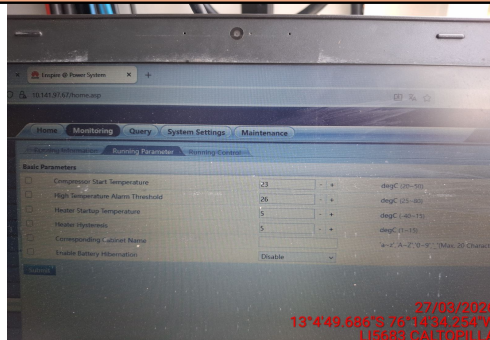

27/03/2026
13°4'49.686"S 76°14'34.254"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.756"S 76°14'34.148"W
LI5683 CALTOPILLA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



27/03/2026
13°4'49.809"S 76°14'34.216"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE



27/03/2026
13°4'49.788"S 76°14'34.122"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.812"S 76°14'34.181"W
LI5683 CALTOPILLA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



27/03/2026
13°4'49.794"S 76°14'34.197"W
LI5683 CALTOPILLA

DURANTE




27/03/2026
13°4'49.808"S 76°14'34.185"W
LI5683 CALTOPILLA

DESPUES



27/03/2026
13°4'49.808"S 76°14'34.289"W
LI5683 CALTOPILLA

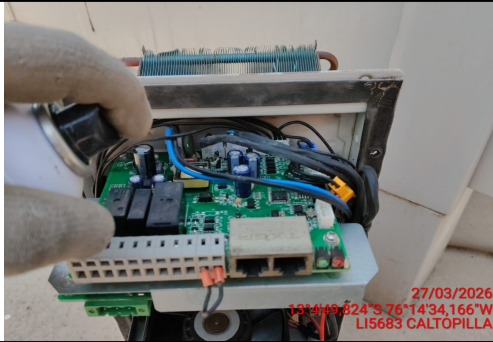REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/03/2026 13°44'09.824"S 76°14'34.222"W LI5683 CALTOPILLA	 27/03/2026 13°44'09.824"S 76°14'34.166"W LI5683 CALTOPILLA	 27/03/2026 13°44'09.788"S 76°14'34.195"W LI5683 CALTOPILLA
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/03/2026 13°44'49.804"S 76°14'34.211"W LI5683 CALTOPILLA	 27/03/2026 13°44'49.804"S 76°14'34.162"W LI5683 CALTOPILLA	 27/03/2026 13°44'49.792"S 76°14'34.174"W LI5683 CALTOPILLA

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales