



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO
Nombre de Localidad: ATAVILLOS_BAJO
Fecha: 28/03/2026 - 28/03/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LA FLORIDA
ID site: LI5081
CRQ: CRQ000000041171

Sticker Año mantenimiento



28/03/2026
11°18'30.876"S 76°47'45.431"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud S 11°18'30.98760"
Longitud W 76°47'45.39640"
Distancia 8 m
Fecha 28/03/26, 5:24 p. m.
Altitud 2405 m a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

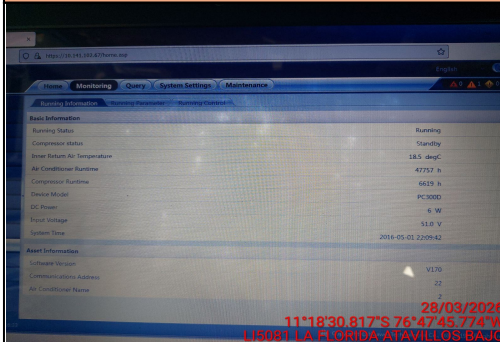

28/03/2026
11°18'30.817"S 76°47'45.774"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE

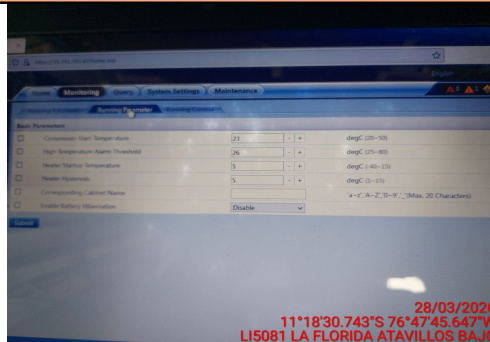

28/03/2026
11°18'30.743"S 76°47'45.647"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'30.814"S 76°47'45.451"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



28/03/2026
11°18'30.888"S 76°47'45.502"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE



28/03/2026
11°18'30.79"S 76°47'45.614"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'30.236"S 76°47'45.512"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



28/03/2026
11°18'30.561"S 76°47'45.485"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DURANTE




28/03/2026
11°18'30.316"S 76°47'45.529"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

DESPUES



28/03/2026
11°18'30.855"S 76°47'45.476"W
LI5081 LA FLORIDA ATAVILLOS BAJO

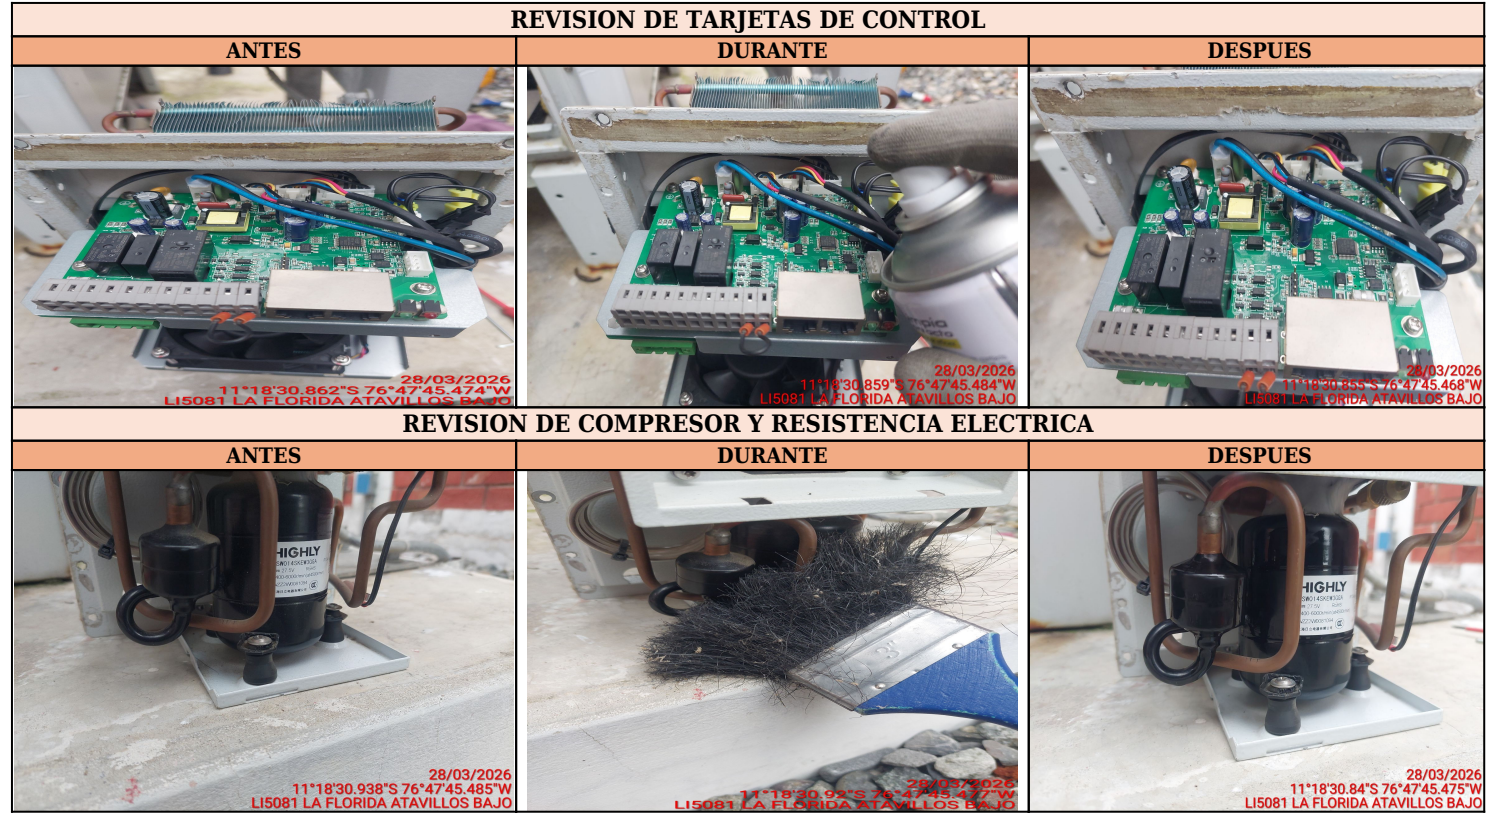

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales