

ZONA	ATAVILLOS BAJO	NOMBRE SITE:	LA_FLORIDA_ATAVILLOS_BAJO	CODIGO SITE:	LI5081	FECHA :	2026-03-29 09:08:00
CRQ	CRQ000000041171	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Espinoza		



I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NV	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	221.5
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	14

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

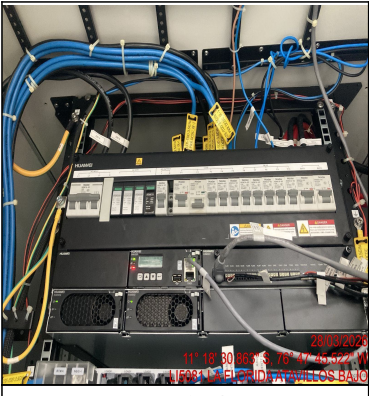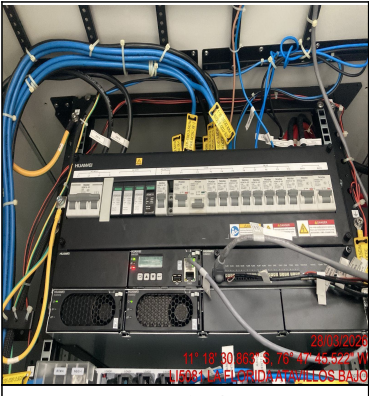
Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MTS9000A		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU02B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	16		
	LVBD/BLVD(VDC):	45		
	LVLD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	3		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	450		
	Autonomía (Hr):	23		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	2
	Routers (#):	0
	Modem (#):	1
	BBU (#):	1
	Switch (#):	1
	Media Converter (#):	1



Gabinete Tx 1 Abierto

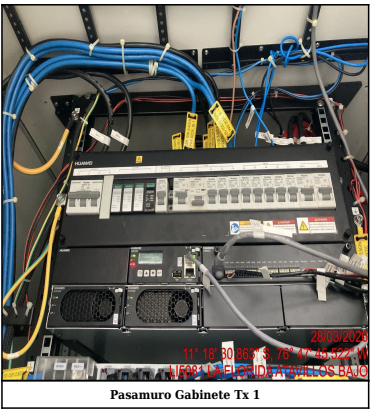


Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU:	Tipo:	5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 1
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK




Panorámica de BBU1

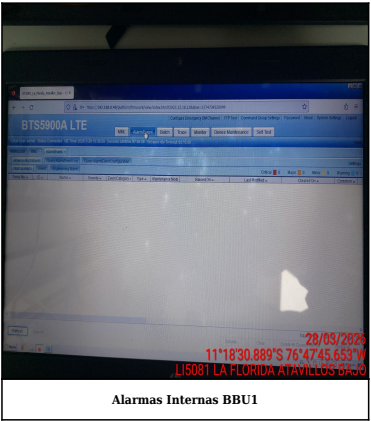


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

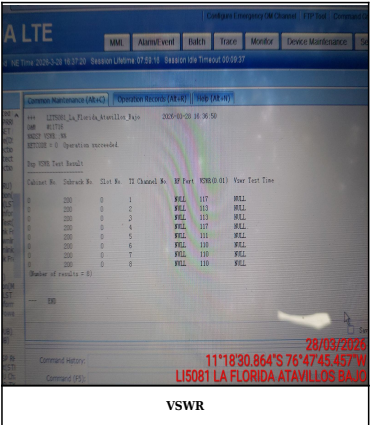

VSWS

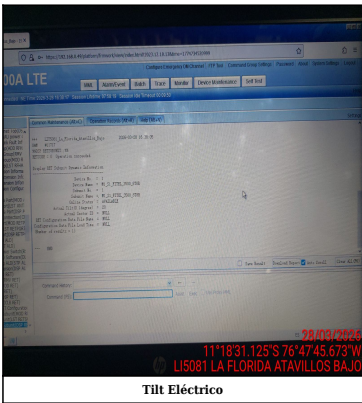

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: NV
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: N/A
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 2
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: único
Cantidad: 2
Resistencia (Ω) 3.83
Topología :



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1