




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


**Nombre de la Estación:** LAMPIAN  
**Nombre de Localidad:** LAMPIAN  
**Fecha:** 30/03/2026 - 30/03/2026  
**Dirección:** DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA  
**ID site:** LI1186  
**CRQ:** CRQ000000040914

### Sticker Año mantenimiento

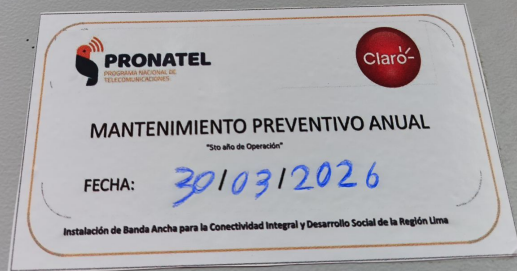


30/03/2026  
11°16'14,942"S 76°48'44,809"W  
LI1186 LAMPIAN

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

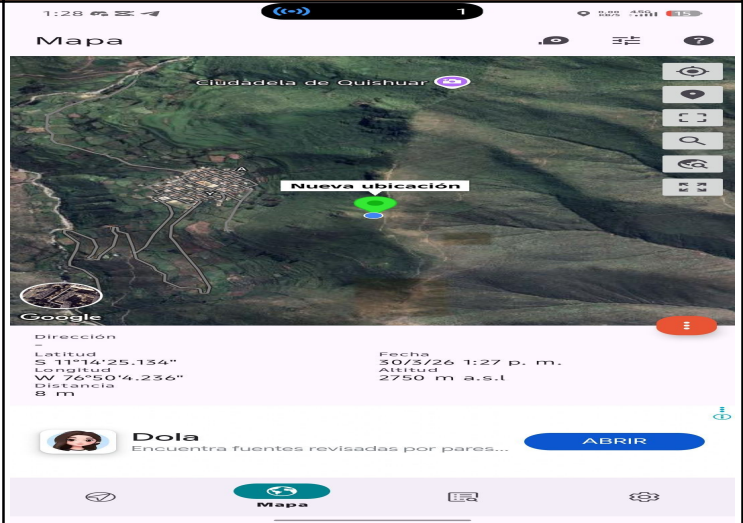


### VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

#### ANTES

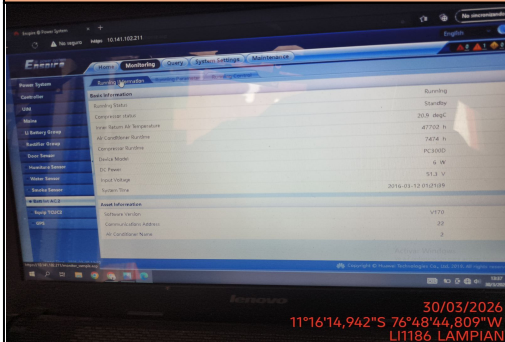


30/03/2026  
11°16'14,942"S 76°48'44,809"W  
LI1186 LAMPIAN

#### DURANTE

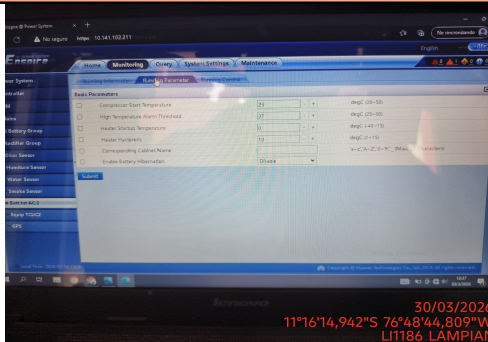

30/03/2026  
11°16'14,942"S 76°48'44,809"W  
LI1186 LAMPIAN

#### DESPUES

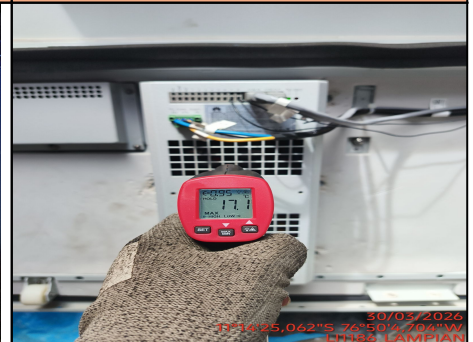

30/03/2026  
11°16'25,062"S 76°50'4,236"W  
LI1186 LAMPIAN

### LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

#### ANTES



30/03/2026  
11°16'19,033"S 76°48'44,809"W  
LI1186 LAMPIAN

#### DURANTE



30/03/2026  
11°16'25,212"S 76°50'19,632"W  
LI1186 LAMPIAN

#### DESPUES



30/03/2026  
11°16'25,122"S 76°50'4,236"W  
LI1186 LAMPIAN

### LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

#### ANTES



30/03/2026  
11°14'26,122"S 76°50'4,236"W  
LI1186 LAMPIAN

#### DURANTE



30/03/2026  
11°14'26,566"S 76°50'19,632"W  
LI1186 LAMPIAN

#### DESPUES



30/03/2026  
11°14'26,915"S 76°50'4,236"W  
LI1186 LAMPIAN



| CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA |        |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Climatización                           | Estado |                                                                                                                              |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura                                                        |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control                                                                 |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico                                                          |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar seteo de control de temperatura                                                                                    |
| Alarmas                                 | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                   |
| Puesta a Tierra                         | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales                                |