




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: HUANGASCAR
Nombre de Localidad: HUANGASCAR
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: LIMA
ID site: LI5629
CRQ: CRQ000000053491

Sticker Año mantenimiento

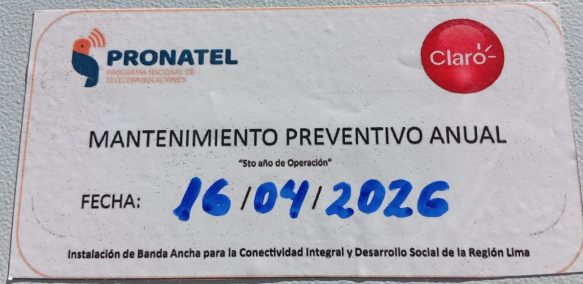

16/04/2026
12°54'2.802"S 75°49'52.206"W
LI5629 HUANGASCAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



16/04/2026
12°54'2.79"S 75°49'52.366"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.826"S 75°49'52.344"W
LI5629 HUANGASCAR


DESPUES



16/04/2026
12°54'2.844"S 75°49'52.386"W
LI5629 HUANGASCAR

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

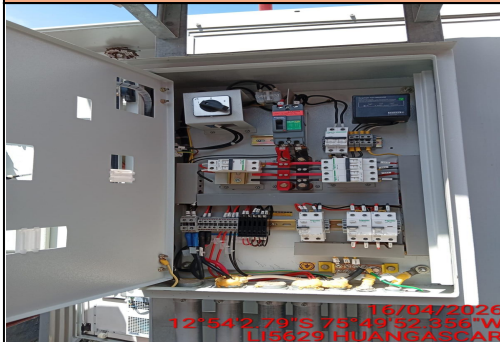

16/04/2026
12°54'2.79"S 75°49'52.366"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.76"S 75°49'52.23"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.79"S 75°49'52.26"W
LI5629 HUANGASCAR

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



16/04/2026
12°54'2.826"S 75°49'52.344"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.784"S 75°49'52.59"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.868"S 75°49'52.446"W
LI5629 HUANGASCAR

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos