

ZONA	IMPERIAL	NOMBRE SITE:	LA_QUEBRADA	CODIGO SITE:	LI4610	FECHA :	2026-04-21 20:41:12
CRQ	CRQ000000055235	COORDENADAS	13° 2'27.238"S76°23'30 .723"	TÉCNICO RESPONSABLE	Wilson Paucar		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield			
	Tipo:	Indoor			
Torre:	Tipo:	Auto soportada triangular			
	Estado:	OK			
	Altura (m):	25			
	Verticalidad:	OK			
	Pintura:	OK			
	Escalera:	OK			
	Línea de vida:	OK			
	Cable Vientos:	N/A			
	Grapas:	N/A			
	Templadores:	N/A			
	Base Templadores:	N/A			
	Base de Torre:	OK			
Paredes:	OK		VISTA PANORAMICA DEL SITE		
Concertina:	N/A		VISTA PARED PARIMETRICA		
Puerta:	OK				
Chapa:	N/A				

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Trifásica	
N° Suministro:	1949417	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	125
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	10

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	MTS9000A			
	Controlador:				
	Modelo:	SMU02B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	27.4			
	LVBD/BLVD(VDC):	43.5			
	LVLD/LLVD(VDC):	47			
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850G		
		Cantidad1:	3		
Bancada Total 1:	Estado:	OK	Rectificador 1		
	Cantidad:	4	Power Core 1		
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	Huawei			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	22			

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

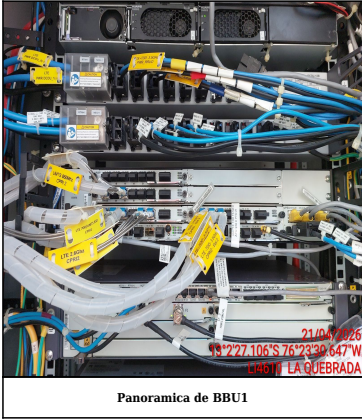


Panoramica de BBU1

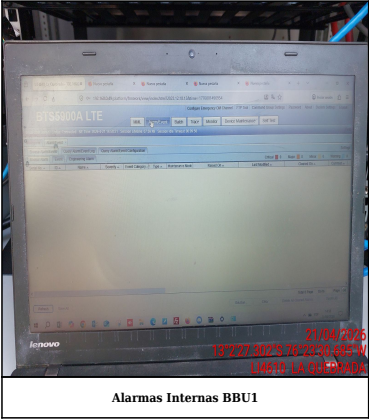


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

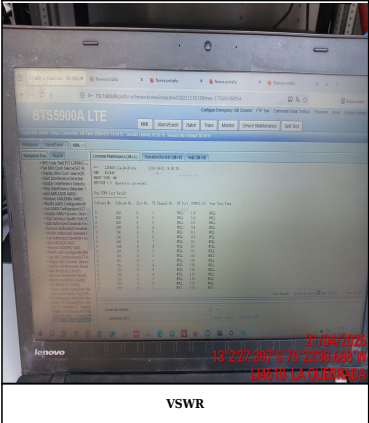

VSWR

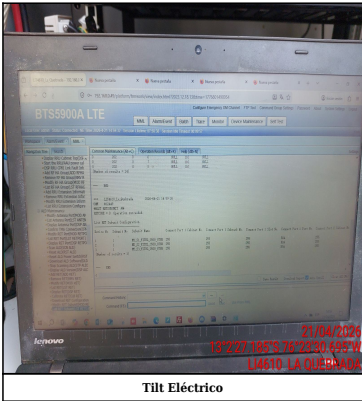

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Modelo:	Nv
	Tilt m.1(°):	N/A

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	3
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	3
Resistencia (Ω):	1.49
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

3 Cajas de puesta atierra sin tapas



Observacion 1