

ZONA	VEGUETA	NOMBRE SITE: AMIRALLA	CODIGO SITE: LI5730	FECHA : 2026-04-22 04:32:05
CRQ	CRQ000000055026	COORDENADAS	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Espinoza


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield
	Tipo:	Indoor
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:		OK
Concertina:		OK
Puerta:		OK
Chapa:		OK




II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	nv	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	63
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	12

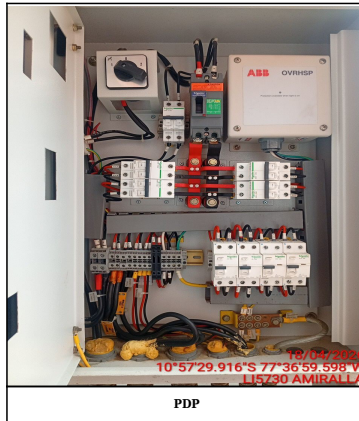

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	huawei
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	huawei
	Modelo:	MTS9000A
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	50
	Carga (ADC):	12
	LVBD/BLVD(VDC):	45
	LVLVD/LLVD(VDC):	47
	Módulos:	
	Estado:	OK
	Modelo1:	R4850G
	Cantidad1:	2
Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	huawei
	Modelo1:	ESM48150G
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomia (Hr):	23

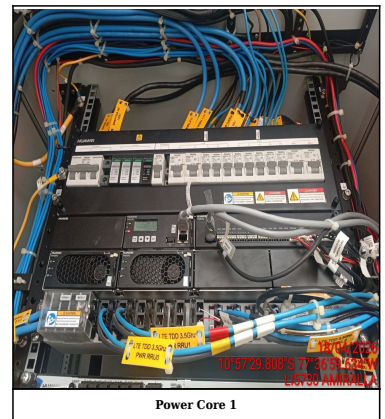

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

- Gabinete Tx1:
- Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):
- OK

OK

OK

OK

1


1

1

1

1

1

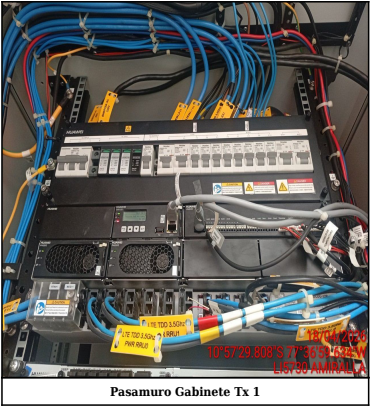

V .- BTS:

- BBU:
- Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:
- 5900

OK

OK




Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1
- VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK

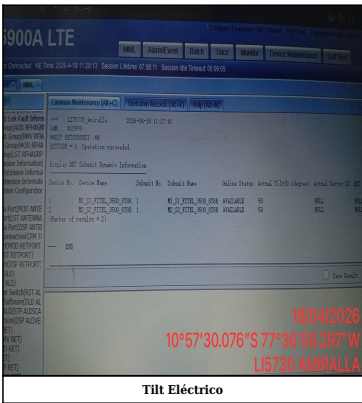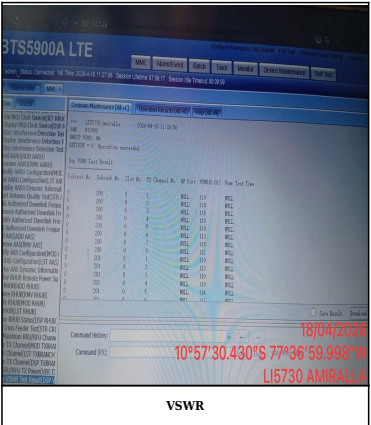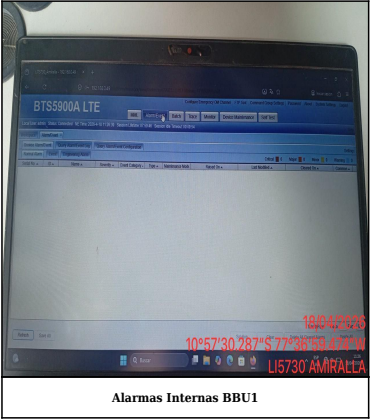

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: nv
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: unico
Cantidad: 4
Resistencia (Ω) 2.6
Topologia : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1