




# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


**Nombre de la Estación:** LAS SALINAS  
**Nombre de Localidad:** CHILCA  
**Fecha:** 21/04/2026 - 21/04/2026  
**Dirección:** CP LAS SALINAS  
**ID site:** LI4690  
**CRQ:** CRQ00000055945

## Sticker Año mantenimiento

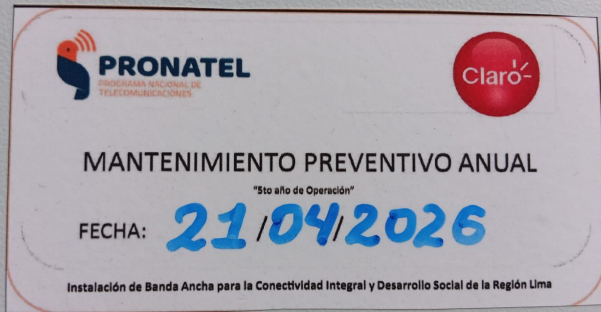

21/04/2026  
12°32'36.918"S 76°43'16.152"W  
LI4690 LAS SALINAS

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

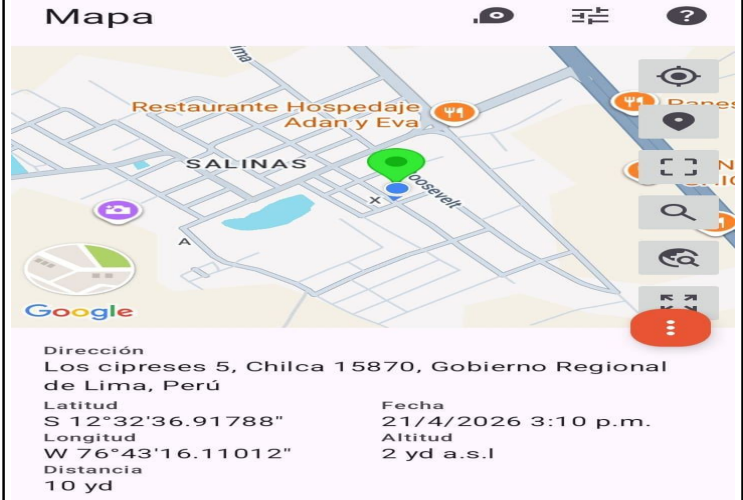

## VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

### ANTES




21/04/2026  
12°32'37.122"S 76°43'16.052"W  
LI4690 LAS SALINAS

### DURANTE



21/04/2026  
12°32'36.864"S 76°43'16.002"W  
LI4690 LAS SALINAS

### DESPUES

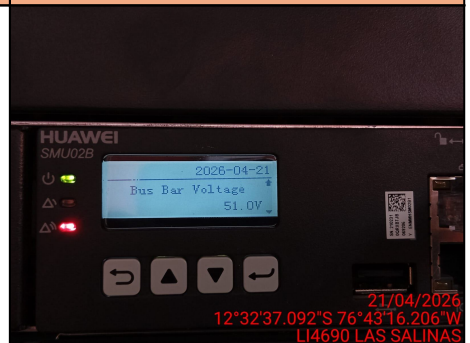

21/04/2026  
12°32'37.092"S 76°43'16.206"W  
LI4690 LAS SALINAS

## LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

### ANTES



21/04/2026  
12°32'37.194"S 76°43'16.056"W  
LI4690 LAS SALINAS

### DURANTE



21/04/2026  
12°32'36.894"S 76°43'16.014"W  
LI4690 LAS SALINAS


### DESPUES



21/04/2026  
12°32'36.84"S 76°43'15.984"W  
LI4690 LAS SALINAS


## PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

### ANTES

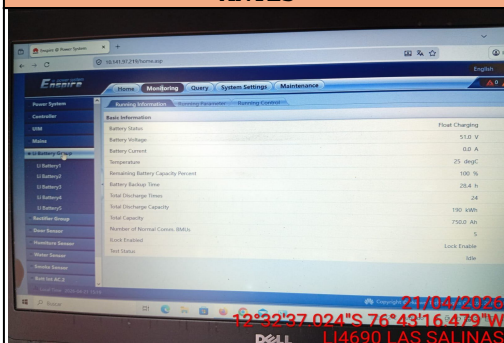


21/04/2026  
12°32'37.024"S 76°43'16.479"W  
LI4690 LAS SALINAS

### DURANTE

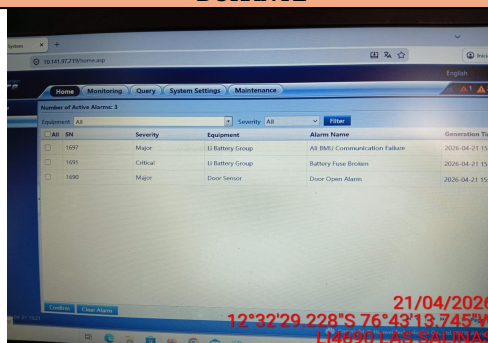

21/04/2026  
12°32'29.228"S 76°43'13.745"W  
LI4690 LAS SALINAS

### DESPUES

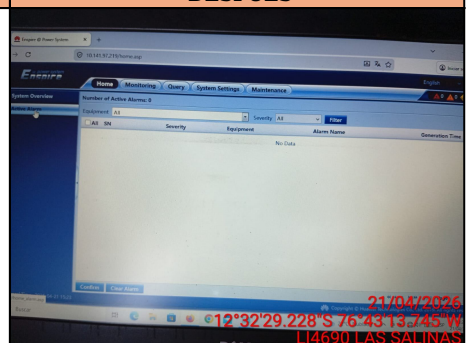

21/04/2026  
12°32'29.228"S 76°43'13.745"W  
LI4690 LAS SALINAS

| CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS |        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectificador-Cargador-Baterías                         | Estado |                                                                                                                                   |
| Voltaje AC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC                                                                  |
| Voltaje DC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC                                                                  |
| Rectificadores                                         | OK     | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura |
| Baterías                                               | OK     | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)                                          |
| Alarmas                                                | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                        |
| Puesta a Tierra                                        | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                     |
| Gabinete, baterías                                     | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                                                            |