





REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA FITEL
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 29/04/2026 - 29/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ID site: LI1512
CRQ: CRQ000000060698

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

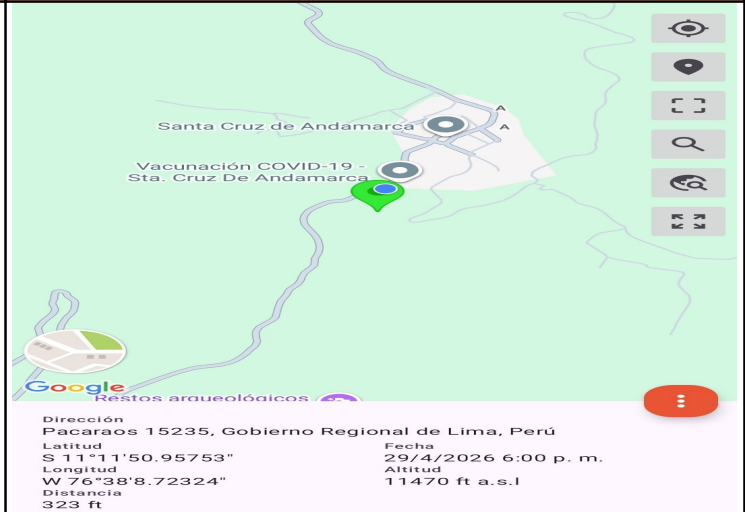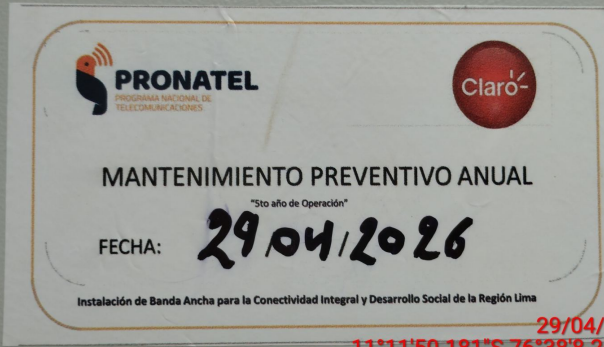

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



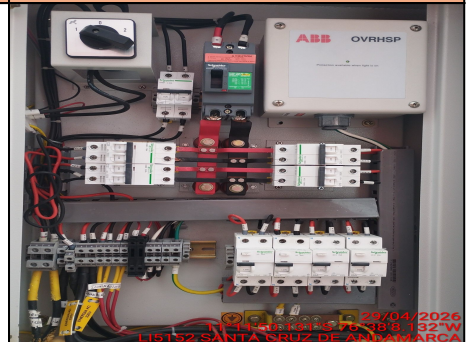


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES

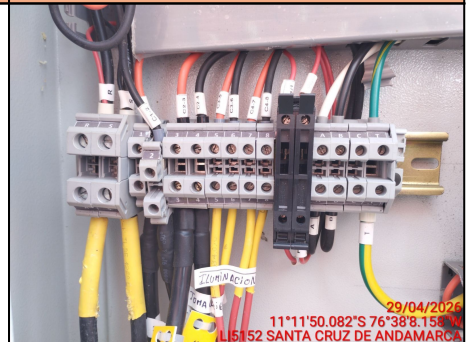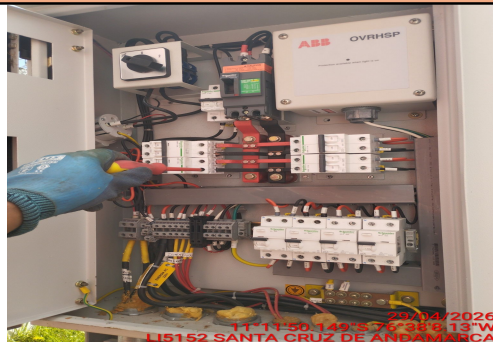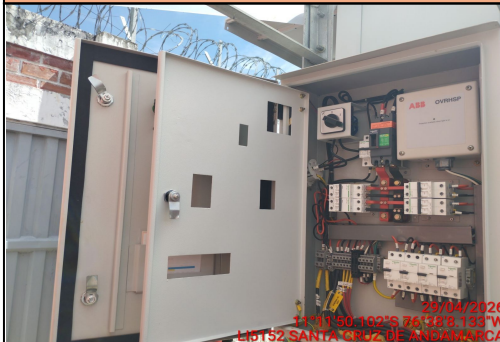

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos