



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: ZAPAN
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO ZAPAN
ID site: LI4469
CRQ: CRQ000000062736


Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
11°41'51.096"S 76°56'14.088"W
LI4469 ZAPAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa

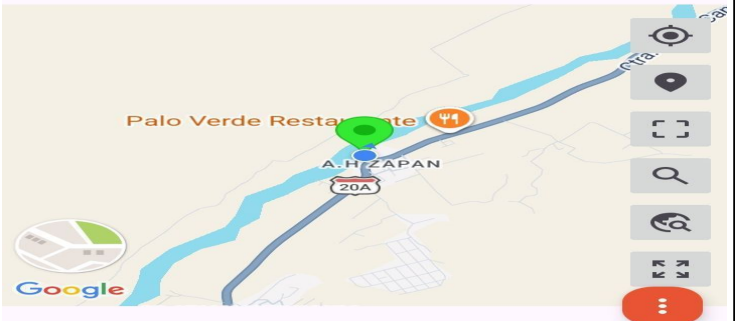


Dirección

Latitud
S 11°41'50.93664"
Longitud
W 76°56'14.22276"
Distancia
2 yd

Fecha
4/5/2026 1:13 p.m.
Altitud
-


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

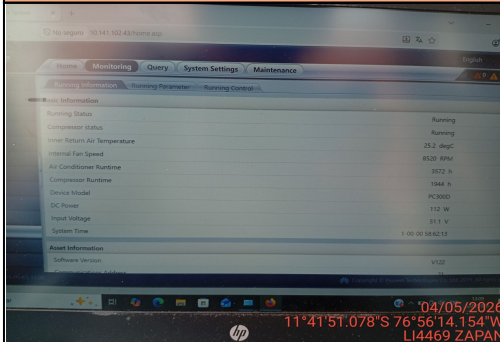


04/05/2026
11°41'51.078"S 76°56'14.154"W
LI4469 ZAPAN

DURANTE

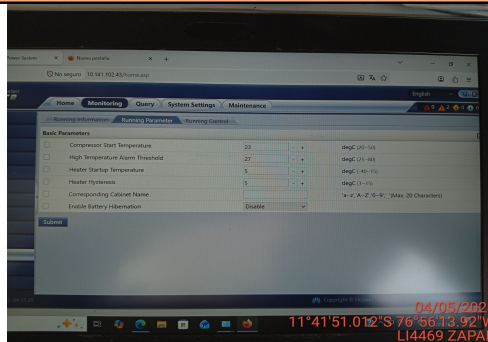

04/05/2026
11°41'51.012"S 76°56'13.92"W
LI4469 ZAPAN

DESPUES

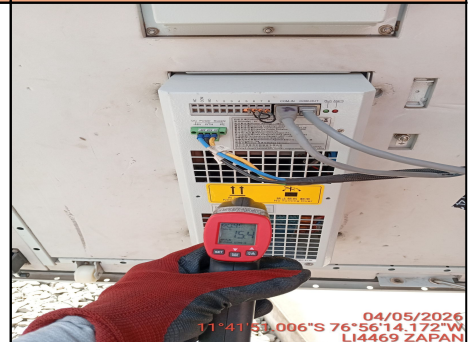

04/05/2026
11°41'51.006"S 76°56'14.172"W
LI4469 ZAPAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



04/05/2026
11°41'50.94"S 76°56'14.148"W
LI4469 ZAPAN

DURANTE



04/05/2026
11°41'50.94"S 76°56'14.142"W
LI4469 ZAPAN

DESPUES



04/05/2026
11°41'50.952"S 76°56'14.172"W
LI4469 ZAPAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



04/05/2026
11°41'50.916"S 76°56'14.154"W
LI4469 ZAPAN

DURANTE




04/05/2026
11°41'50.922"S 76°56'14.118"W
LI4469 ZAPAN

DESPUES



04/05/2026
11°41'50.934"S 76°56'14.118"W
LI4469 ZAPAN

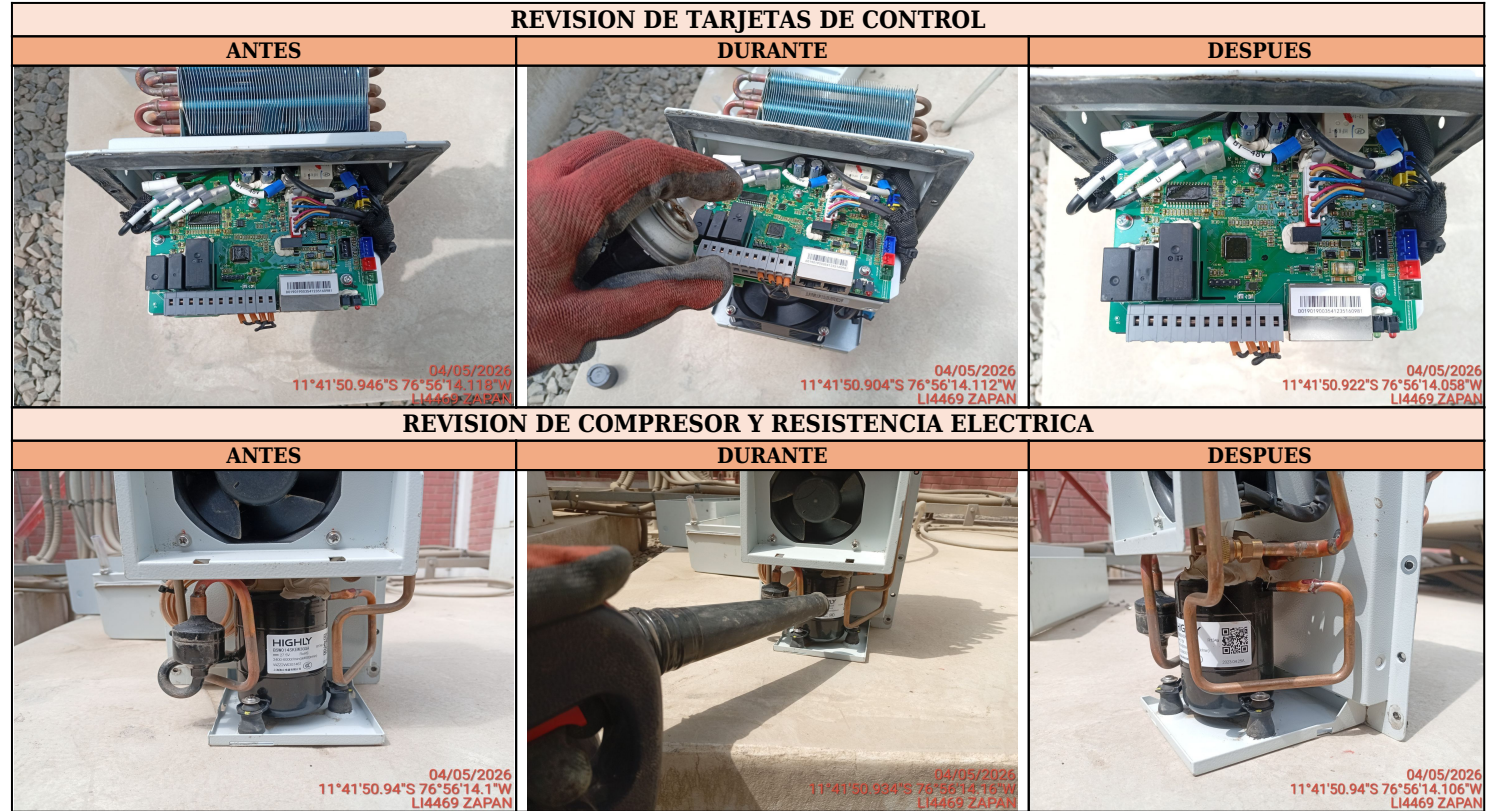

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales