




## REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

**Nombre de la Estacion:** SANTA ROSA DE MACAS  
**Nombre de Localidad:** SANTA ROSA DE QUIVES  
**Fecha:** 07/05/2026 - 07/05/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MACAS  
**ID site:** LI4468  
**CRQ:** CRQ00000063330


### Sticker Año mantenimiento

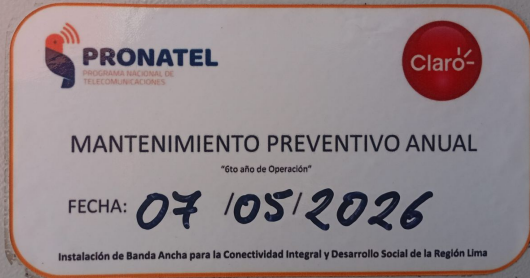

07/05/2026  
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


#### Mapa

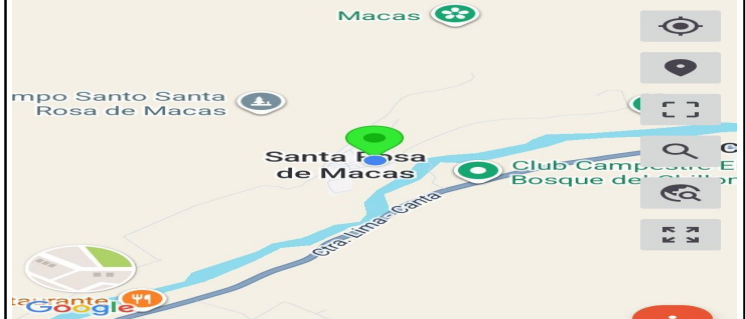

**Dirección**  
-  
**Latitud**  
S 11°40'51.34188"  
**Longitud**  
W 76°55'25.518"  
**Distancia**  
2 yd  
**Fecha**  
7/5/2026 12:42 p.m.  
**Altitud**  
-

### VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

#### ANTES

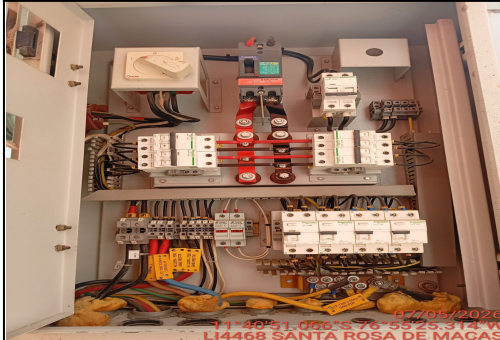


07/05/2026  
11°40'51.026"S 76°55'25.314"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

#### DURANTE



07/05/2026  
11°40'51.425"S 76°55'25.358"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


#### DESPUES

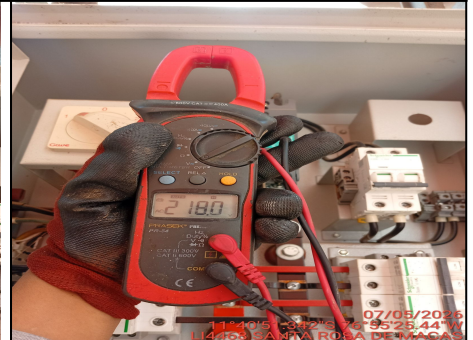

07/05/2026  
11°40'51.425"S 76°55'25.444"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES

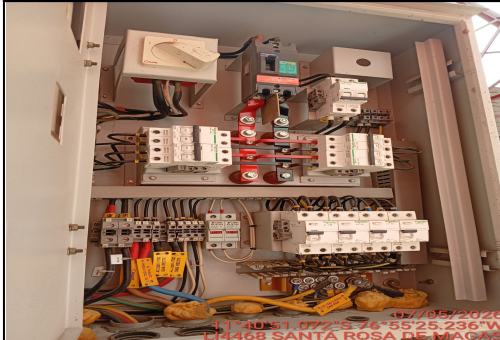


07/05/2026  
11°40'51.026"S 76°55'25.314"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

#### DURANTE

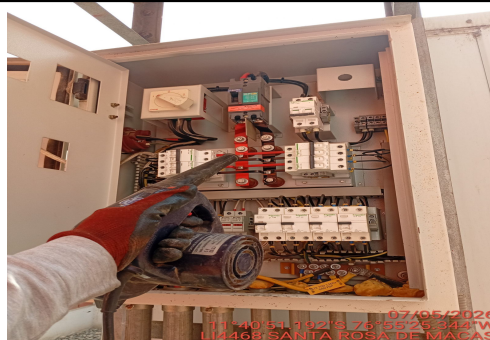

07/05/2026  
11°40'51.425"S 76°55'25.358"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


#### DESPUES

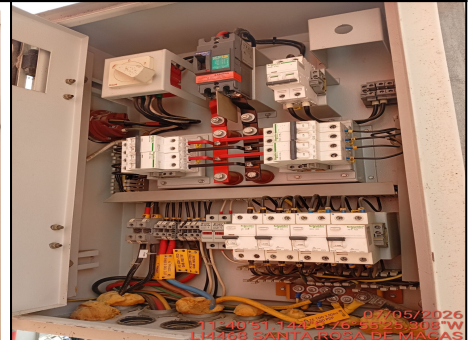

07/05/2026  
11°40'51.425"S 76°55'25.444"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS


### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES

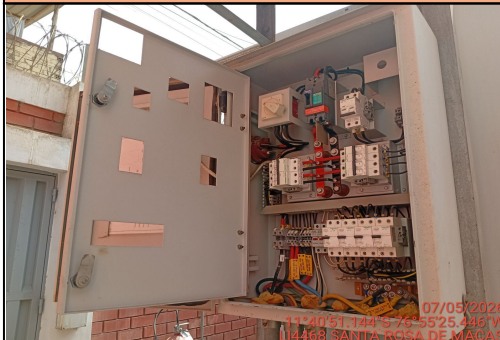


07/05/2026  
11°40'51.444"S 76°55'25.246"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

#### DURANTE

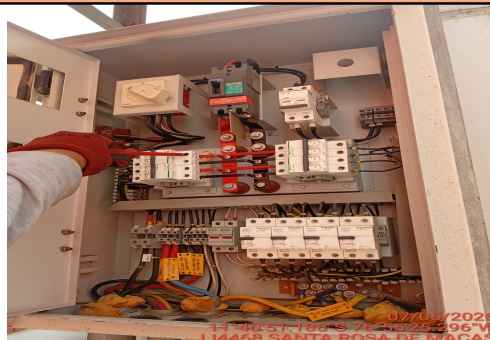

07/05/2026  
11°40'51.444"S 76°55'25.246"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

#### DESPUES

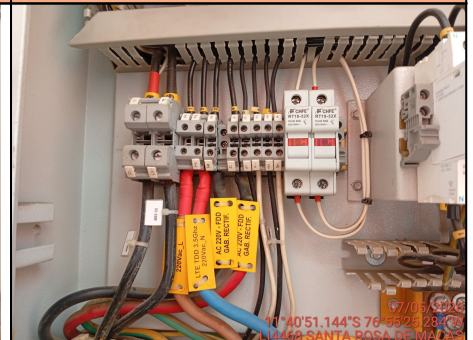

07/05/2026  
11°40'51.444"S 76°55'25.246"W  
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

| CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS |        |                                                                                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero Eléctrico               | Estado |                                                                                                |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Voltaje Ac                      | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Mediciones Ac                   | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Protector Sobreteniones         | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Conductores y accesorios        | OK     | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales                             |
| Puesta a Tierra                 | OK     | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad                                 |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |