




## REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

**Nombre de la Estación:** VICHAYCOCHA  
**Nombre de Localidad:** SANTA CRUZ DE ANDAMARCA  
**Fecha:** 04/05/2026 - 04/05/2026  
**Dirección:** COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE VICHAYCOCHA  
**ID site:** LI5158  
**CRQ:** CRQ000000062581

### Sticker Año mantenimiento

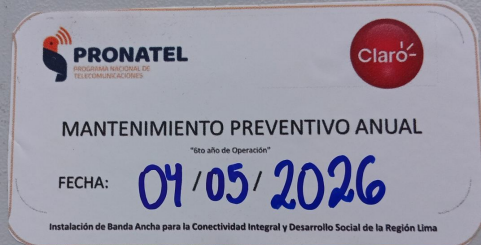


04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

#### ANTES

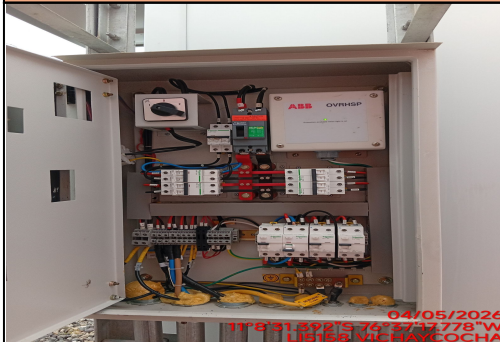


04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

#### DURANTE



04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

#### DESPUES

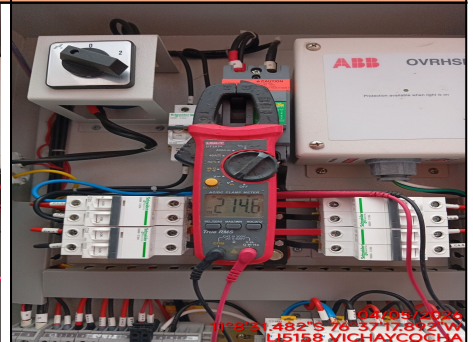

04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA


### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES




04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

#### DURANTE

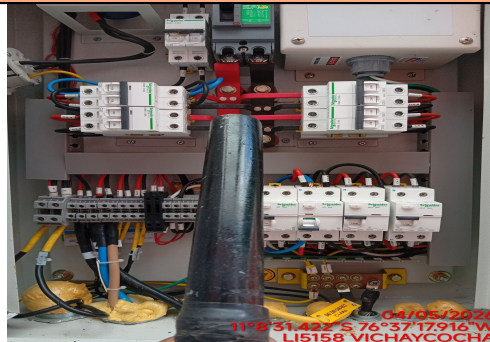

04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA


#### DESPUES

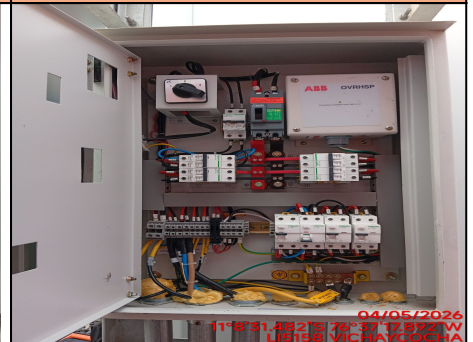

04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES

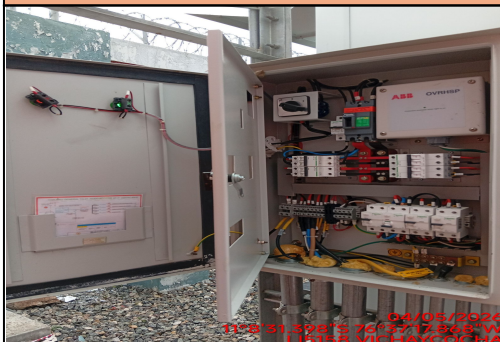


04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

#### DURANTE



04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

#### DESPUES

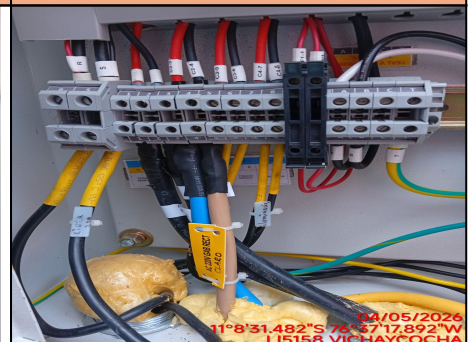

04/05/2026  
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W  
LI5158 VICHAYCOCHA

| CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS |        |                                                                                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero Eléctrico               | Estado |                                                                                                |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Voltaje Ac                      | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Mediciones Ac                   | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Protector Sobreteniones         | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Conductores y accesorios        | OK     | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales                             |
| Puesta a Tierra                 | OK     | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad                                 |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |