



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
12°55'46.476"S 75°46'51.786"W
LI5649 VIÑAC FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




08/05/2026
12°55'46.878"S 75°46'51.714"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.536"S 75°46'52.032"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES

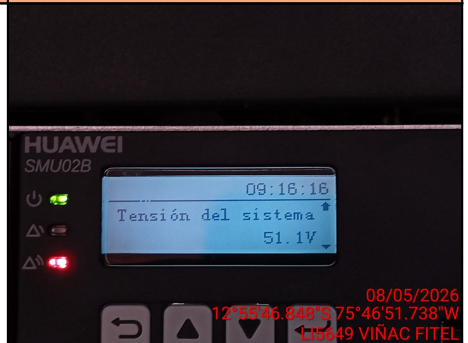

08/05/2026
12°55'46.848"S 75°46'51.738"W
LI5649 VIÑAC FITEL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/05/2026
12°55'46.872"S 75°46'51.582"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.512"S 75°46'51.882"W
LI5649 VIÑAC FITEL


DESPUES



08/05/2026
12°55'46.56"S 75°46'51.762"W
LI5649 VIÑAC FITEL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES

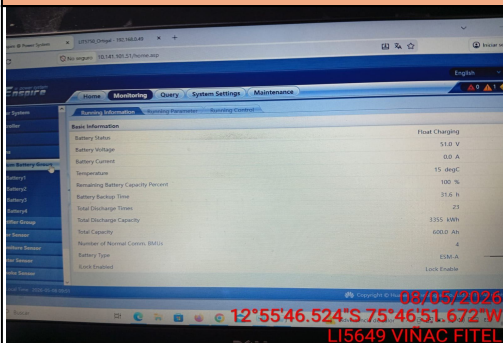


08/05/2026
12°55'46.524"S 75°46'51.672"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE

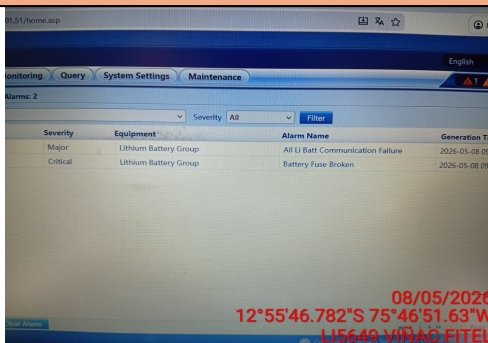

08/05/2026
12°55'46.782"S 75°46'51.63"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES

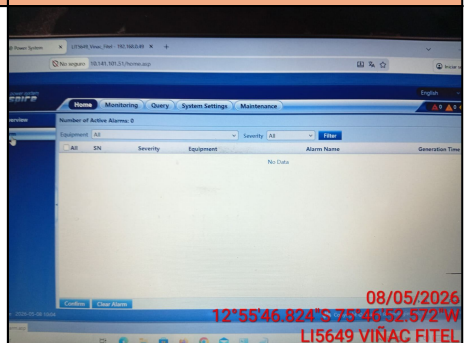

08/05/2026
12°55'46.824"S 75°46'52.572"W
LI5649 VIÑAC FITEL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos