



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
12°55'46.476"S 75°46'51.786"W
LI5649 VIÑAC FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



DURANTE




DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

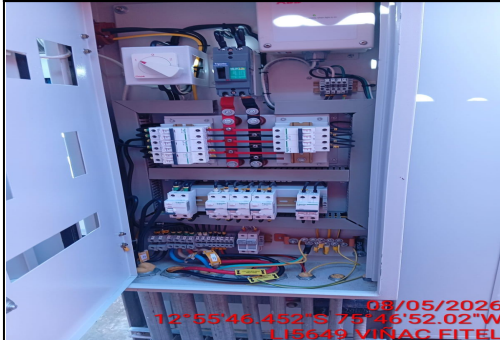

DURANTE

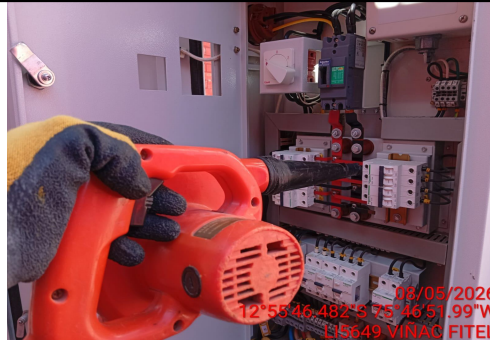

DESPUES




AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE

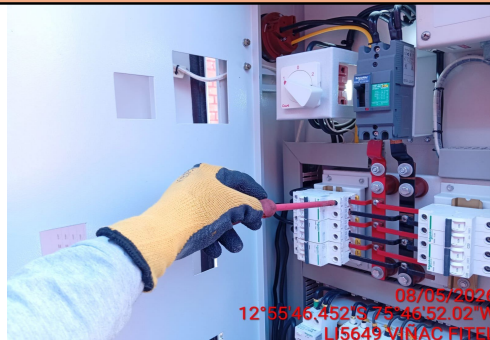

DESPUES

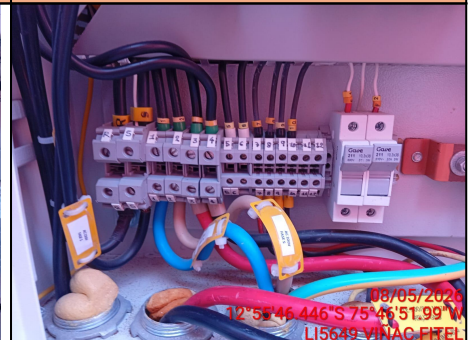

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos