




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COCAYALTA
ID site: LI4413
CRQ: CRQ000000064665


Sticker Año mantenimiento

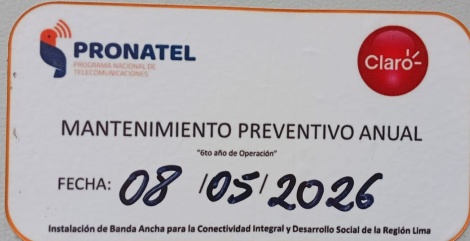

08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa

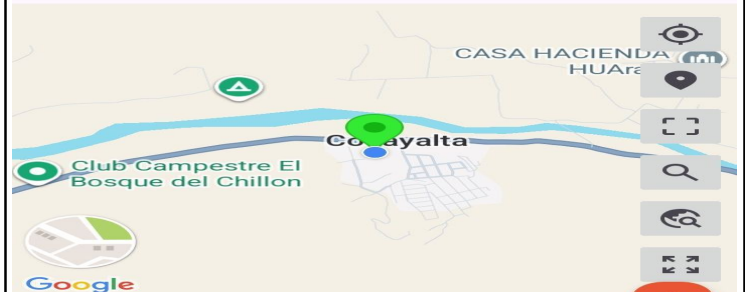

Dirección
Cocayalta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°40'50.21256"
Longitud
W 76°54'24.65712"
Distancia
1 yd
Fecha
8/5/2026 11:04 a.m.
Altitud
813 yd a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

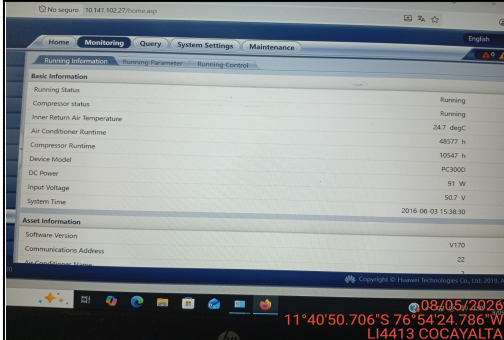

08/05/2026
11°40'50.706"S 76°54'24.786"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE

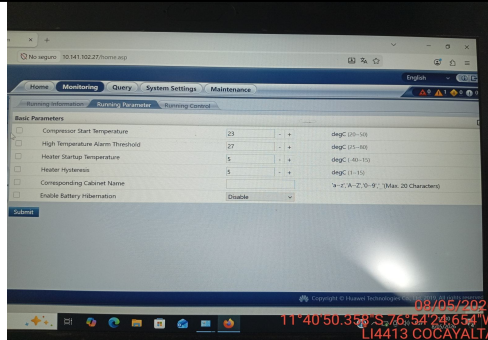

08/05/2026
11°40'50.358"S 76°54'24.654"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.292"S 76°54'24.552"W
LI4413 COCAYALTA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



08/05/2026
11°40'50.754"S 76°54'24.618"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.432"S 76°54'24.552"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.118"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



08/05/2026
11°40'50.154"S 76°54'24.564"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE




08/05/2026
11°40'50.334"S 76°54'24.558"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.28"S 76°54'24.63"W
LI4413 COCAYALTA

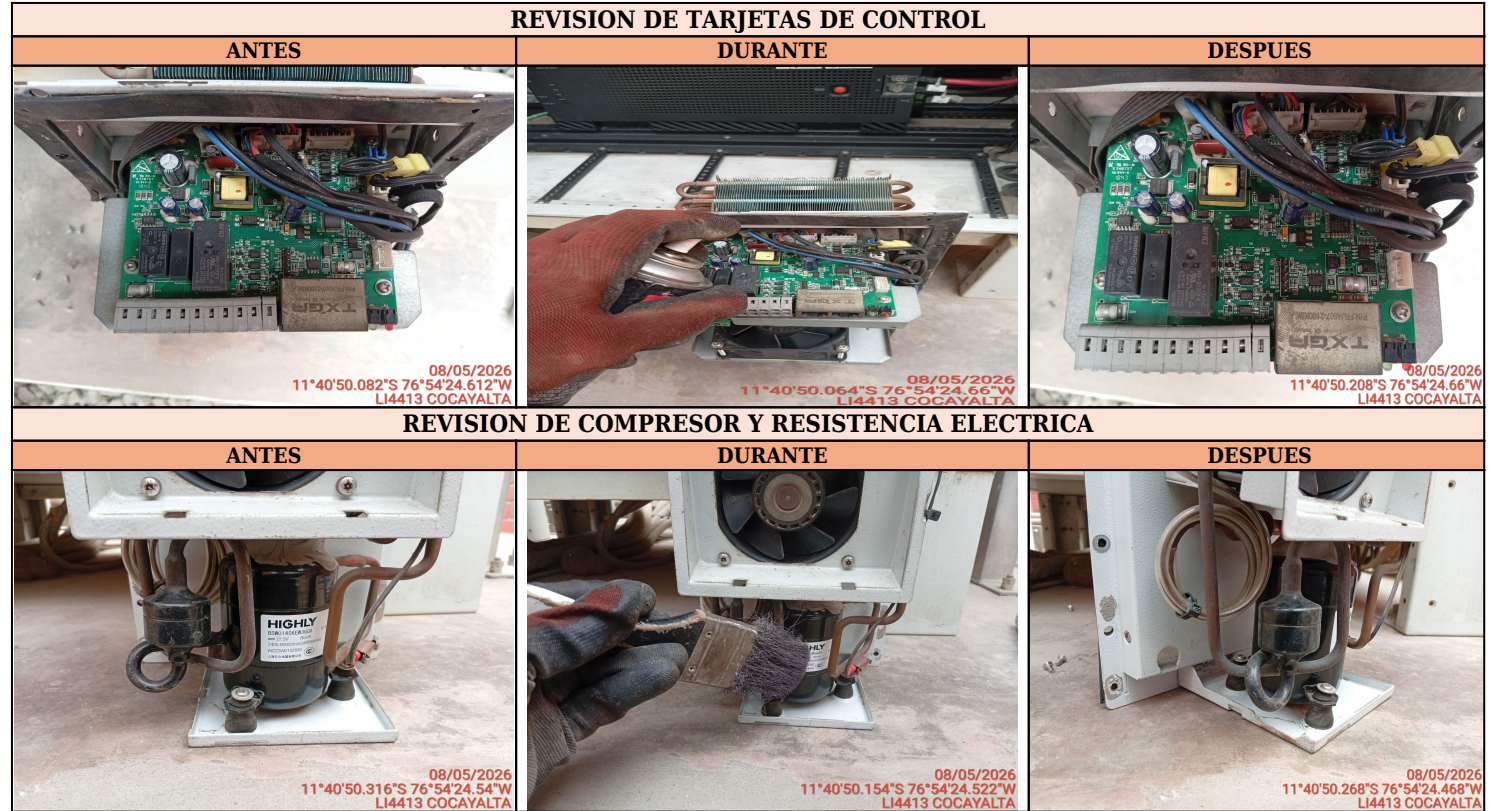

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales