

ZONA	VIÑAC	NOMBRE SITE:	VINAC_FITEL	CODIGO SITE:	LI5649	FECHA :	2026-05-09 01:43:32
CRQ	CRQ000000064638	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		


I.- INFRAESTRUCTURA

Site: Modelo: GREENFIELD Tipo: OUTDOOR Torre: Tipo: AUTOSOPORTADA Estado: OK Altura (m): 45 Verticalidad: OK Pintura: OK Escalera: OK Línea de vida: OK Cable Vientos: N/A Grapas: N/A Templadores: N/A Base Templadores: N/A Base de Torre: OK Paredes: OK Concertina: OK Puerta: OK Chapa: OK	 08/05/2026 12°55'46.295"S 75°46'51.298"W LI5649 VINAC_FITEL VISTA PANORAMICA DEL SITE	 08/05/2026 12°55'46.38"S 75°46'52.092"W LI5649 VINAC_FITEL VISTA PARED PARIMETRICA
--	--	--

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion: Aérea Nivel de Tensión: LBT Sistema de Conexión: Monofásica N° Suministro: 10019908864-195 PDP: Estado: OK Voltaje 1(VAC): 227 ITM(A): 80 TVSS: N/A Corriente 1(AAC): 4.7	 08/05/2026 12°55'46.476"S 75°46'51.786"W LI5649 VINAC_FITEL PDP
--	---

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

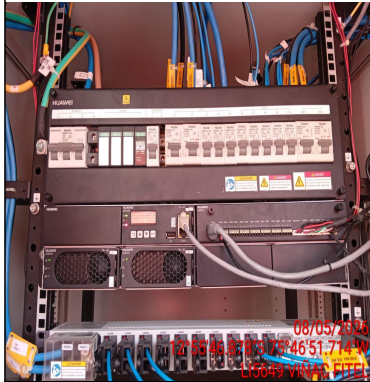
Gabinete Rectificador: Estado: OK Marca: HUAWEI Ventiladores: OK A/A: OK Filtros: OK Power Core: Marca: HUAWEI Modelo: ETP-48200A Controlador: Modelo: SMU02B Voltaje (VDC): 51 Carga (ADC): 183 LVBD/BLVD(VDC): 41 LVLVD/LLVD(VDC): 46 Módulos: Estado: OK Modelo1: R4850G Cantidad1: 2 Bancada Total 1: Estado: OK Cantidad: 4 Voltaje (V): 51 Marca1: HUAWEI Modelo1: ESM-48150A1 Capacidad1(Ah): 150 Autonomia (Hr): 32	 08/05/2026 12°55'46.872"S 75°46'51.582"W LI5649 VINAC_FITEL Rectificador 1	 08/05/2026 12°55'46.872"S 75°46'51.714"W LI5649 VINAC_FITEL Power Core 1
---	---	--

IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	0
	Routers (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	0



Gabinete Tx Abierto

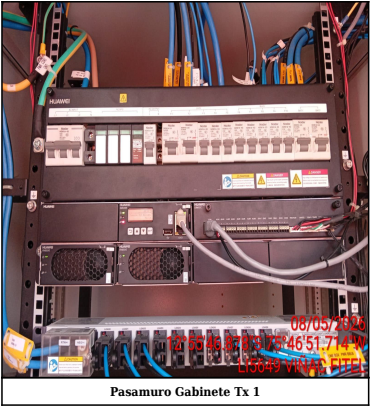


Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 2
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK




Panoramica de BBU1

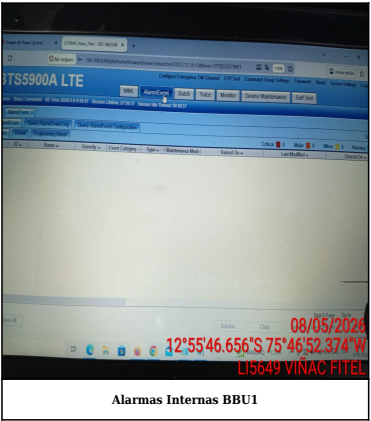


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

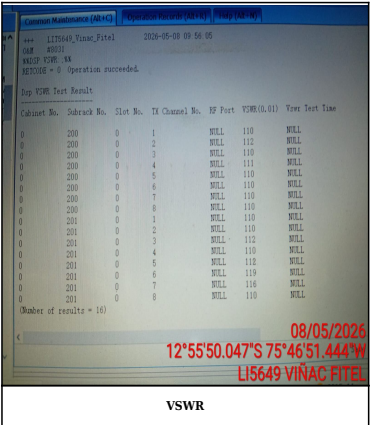

VSWR

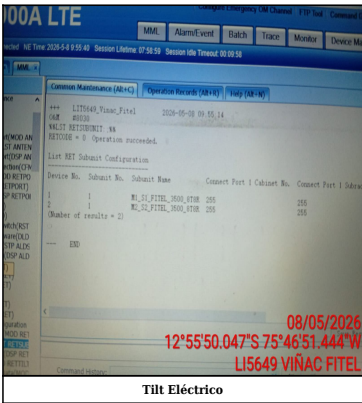

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	ATD4516R
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2

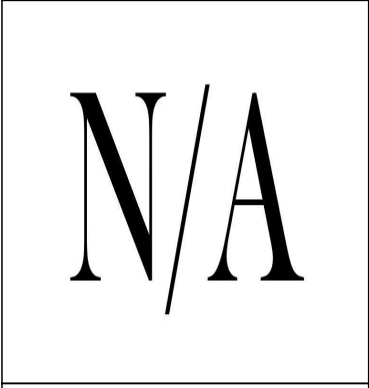

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	mallas
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3.73
Topología :	horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1