




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


**Nombre de la Estación:** LETICIA  
**Nombre de Localidad:** SANTA ROSA DE QUIVES  
**Fecha:** 11/05/2026 - 11/05/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO LETICIA  
**ID site:** LI4409  
**CRQ:** CRQ000000066553

### Sticker Año mantenimiento

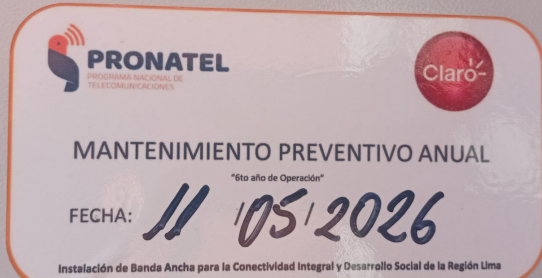


11/05/2026  
11°42'5.254"S 76°51'56.182"W  
LI4409 LETICIA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

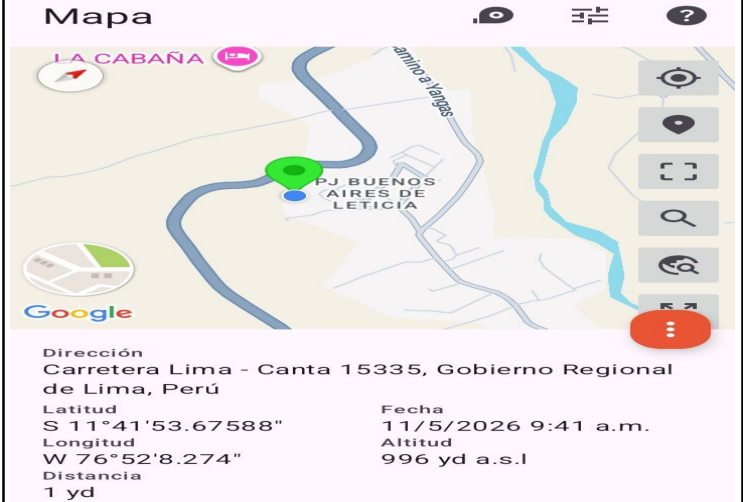


### VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

#### ANTES

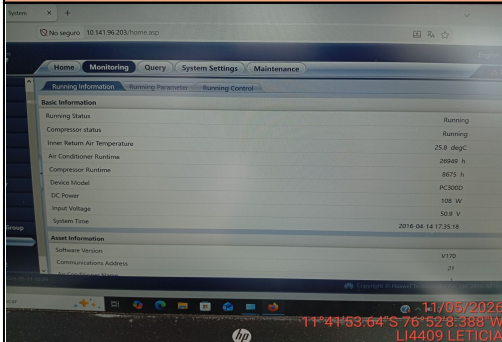

#### DURANTE

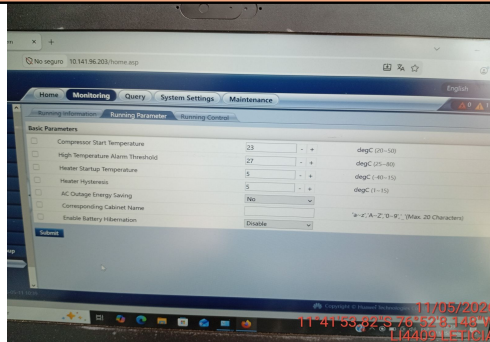

#### DESPUES



### LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES




### LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

#### ANTES




#### DURANTE

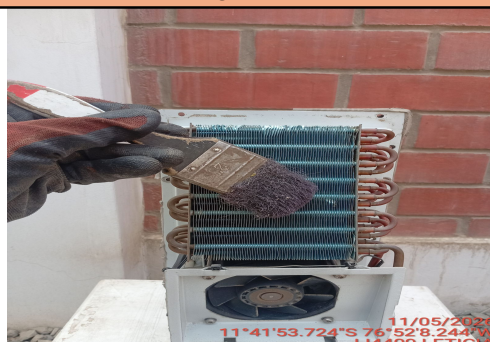

#### DESPUES





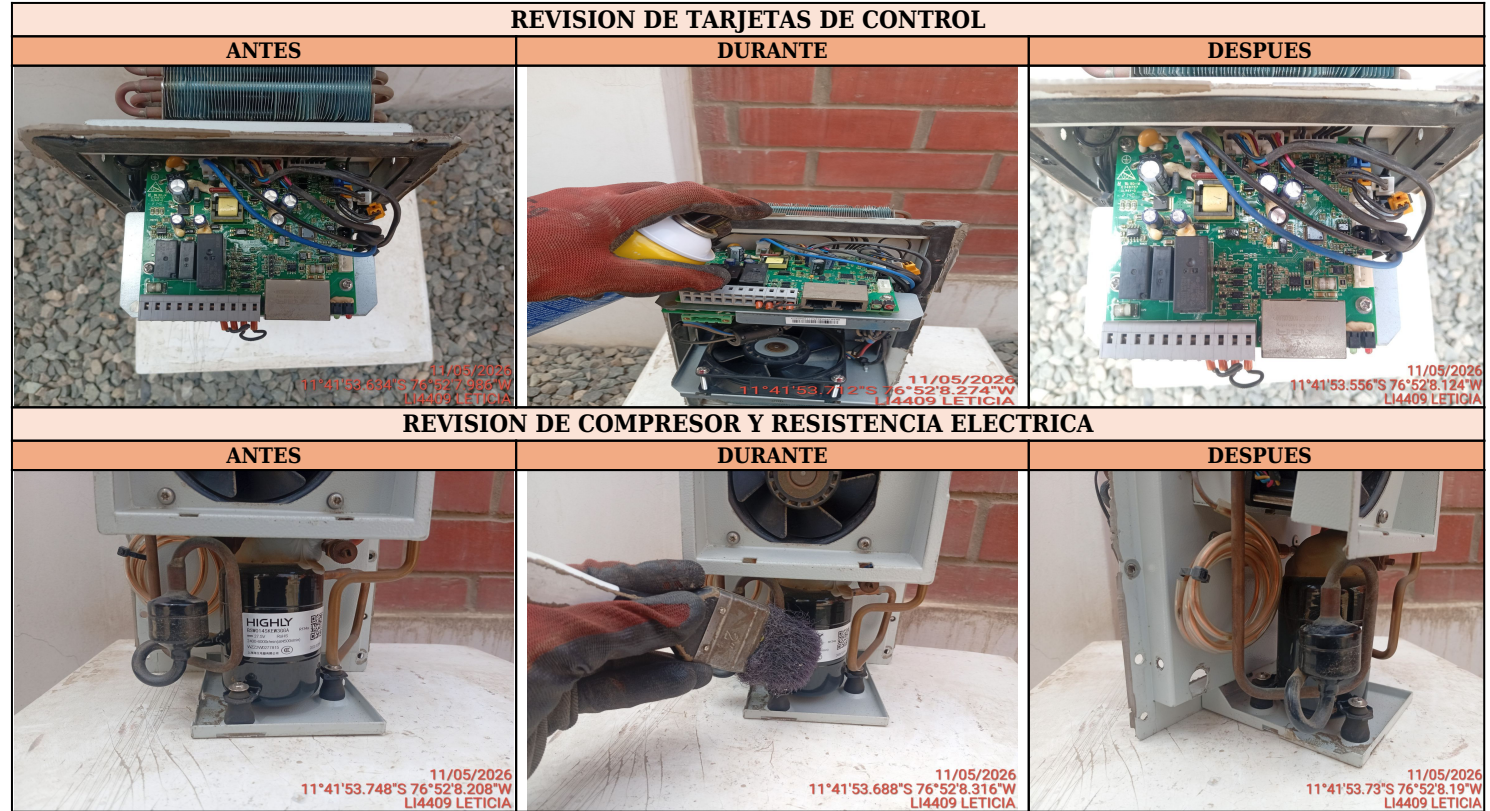

| CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA |        |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Climatización                           | Estado |                                                                                                                              |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura                                                        |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control                                                                 |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico                                                          |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar seteo de control de temperatura                                                                                    |
| Alarmas                                 | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                   |
| Puesta a Tierra                         | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales                                |