

ZONA	SANTA ROSA DE QUIVES	NOMBRE SITE:	LETICIA	CODIGO SITE:	LI4409	FECHA :	2026-05-11 19:00:40
CRQ	CRQ000000066553	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Milton Díaz		

I .- INFRAESTRUTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	TRIANGULAR
	Altura (m):	OK
	Verticalidad:	25
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
Nº Suministro:	2979447

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	221
	ITM(A):	50
	TVSS	N/A
	Corriente 1(AAC):	0

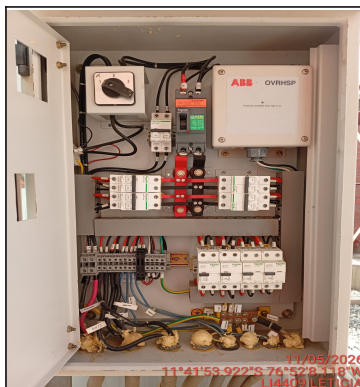

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	HUAWEI	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	HUAWEI	
	Modelo:	HUAWEI	
	Controlador:		
		Modelo:	SMU02B
		Voltaje (VDC):	51
		Carga (ADC):	16
		LVBD/BLVD(VDC):	43
		LVLD/LLVD(VDC):	46
		Módulos:	Estado:
		Modelo1:	NV
		Cantidad1:	2
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	2	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	HUAWEI	
	Modelo1:	ESM-48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomia (Hr):	18.2	



Rectificador 1

**Power Core 1**

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:


BBU:

Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3.5
	Cantidad: 1

VSWR:	OK
Alarmas Externas:	OK
Alarmas Internas:	OK




Panoramica de BBU1

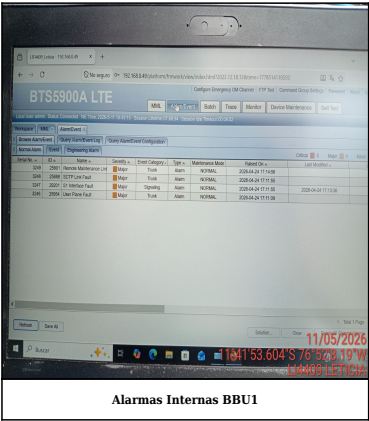


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

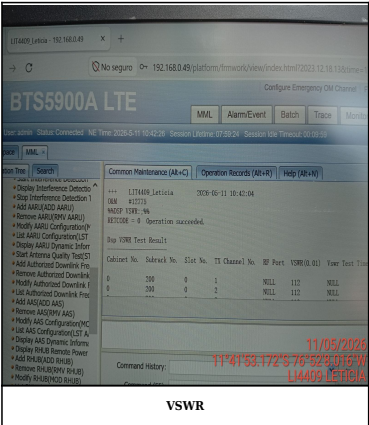

VSWR

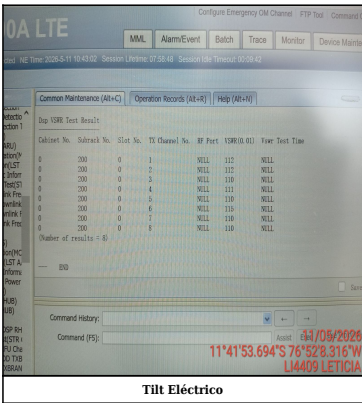

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3.61
Topologia :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1