

ZONA	SAN VICENTE DE CAÑETE	NOMBRE SITE:	HIPOLITO_HUNANUE	CODIGO SITE:	LI4119	FECHA :	2026-05-13 00:55:39
CRQ	CRQ000000066547	COORDENADAS	13°5'56,892"S 76°23'13,254"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Casas		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	Outdoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada	VISTA PANORAMICA DEL SITE	VISTA PARED PARIMETRICA
	Estado:	triangular		
	Altura (m):	OK		
	Verticalidad:	30		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	1949511	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	213
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	7.5

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

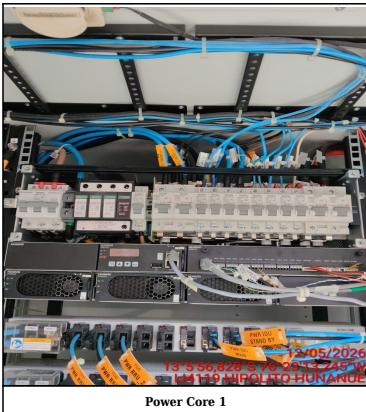Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	Huawei		
	Controlador:			
	Modelo:	Smu2b		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	24		
	LVBD/BLVD(VDC):	44		
	LVLD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	3	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	4		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	otros		
	Modelo1:	Huawei ESM-48		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomía (Hr):	20		


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto

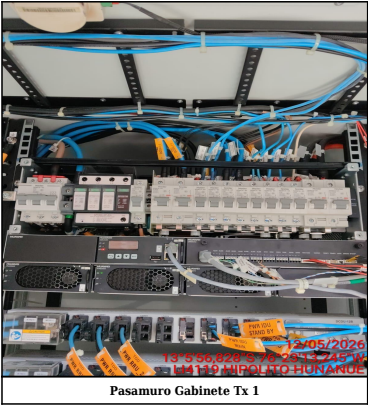


Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:


Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 3
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

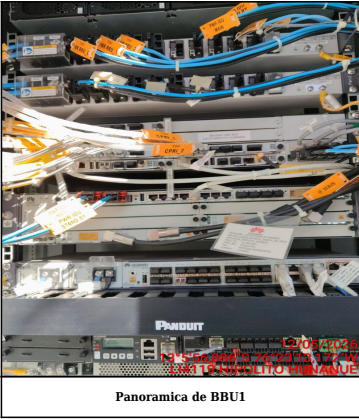


Panoramica de BBU1

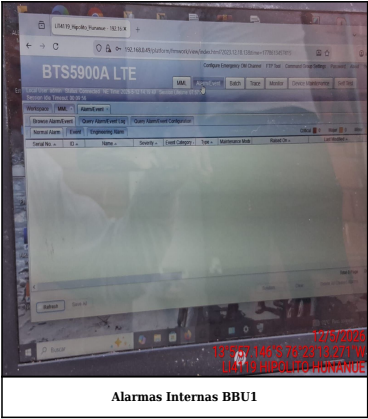


Alarmas Internas BBU1

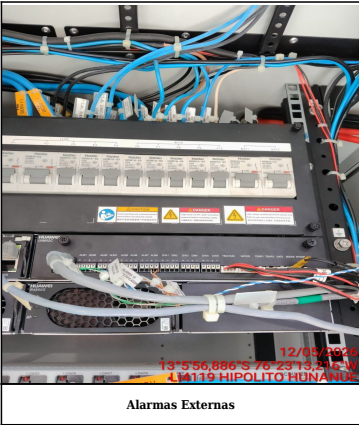

Alarmas Externas

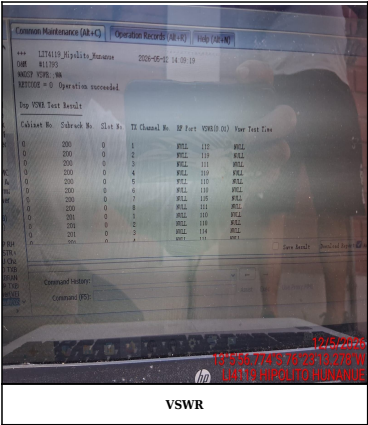

VSWR

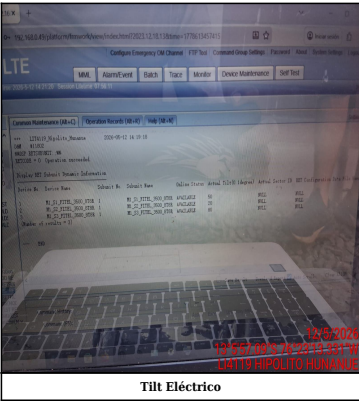

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 3
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

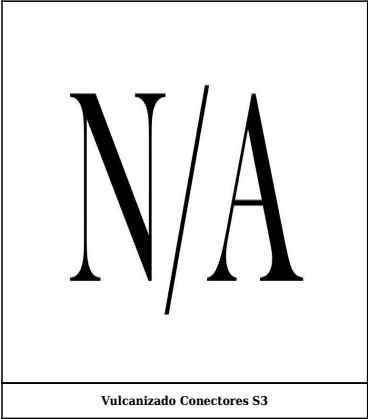

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 2.53
Topologia : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

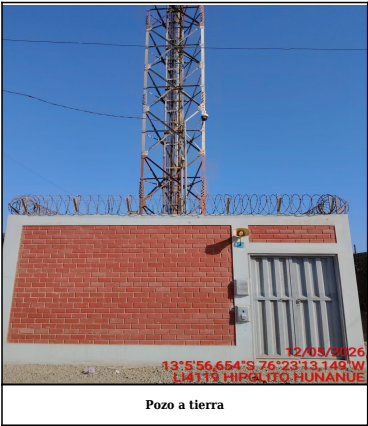

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1