

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

0

1

0

1

0

0



V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

5900

OK

OK

Estado: OK





Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1

VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK

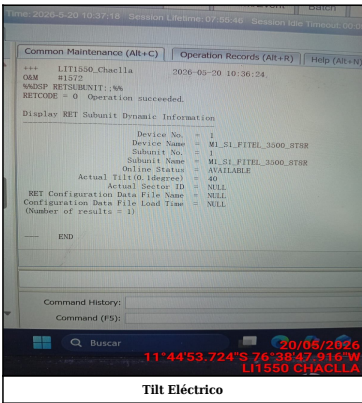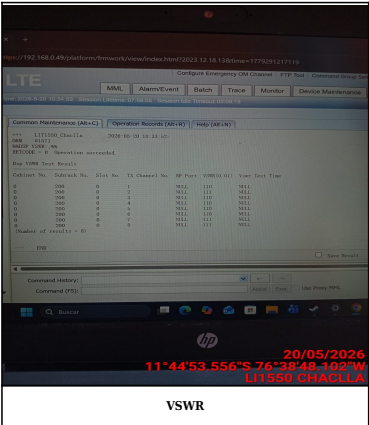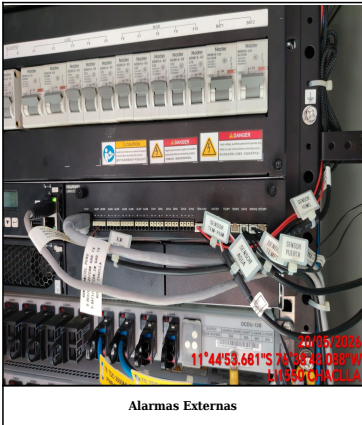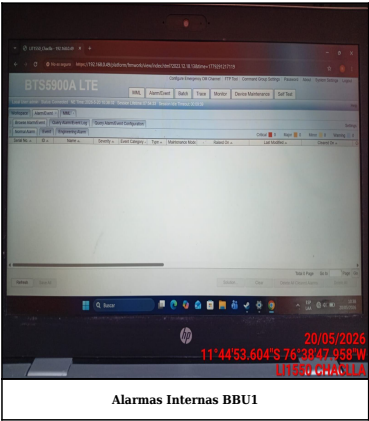

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	No visible
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2

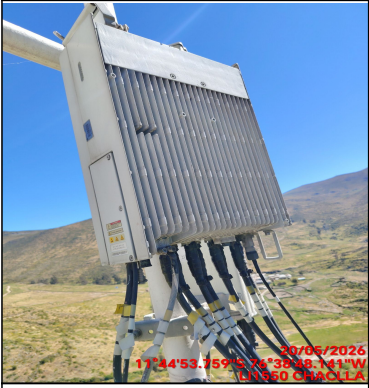

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	2
Resistencia (Ω)	244
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT




Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site

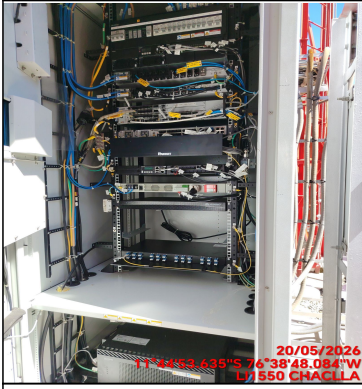

Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Pintura degradada



Observacion 1