

ZONA	VIÑAC	NOMBRE SITE:	REP_APURI	CODIGO SITE:	LI8919	FECHA :	2026-05-20 23:49:45
CRQ	CRQ000000070573	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site: Modelo: GREENFIELD Tipo: INDOOR Torre: Tipo: AUTOSOPORTADA Estado: OK Altura (m): 45 Verticalidad: OK Pintura: OK Escalera: OK Línea de vida: OK Cable Vientos: N/A Grapas: N/A Templadores: N/A Base Templadores: N/A Base de Torre: OK Paredes: OK Concertina: OK Puerta: OK Chapa: OK	 20/05/2026 12°51'48.474"S 75°49'47.588"W LI8919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.474"S 75°49'47.588"W LI8919 REP APURI
	VISTA PANORAMICA DEL SITE	VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion: Aérea Nivel de Tensión: LMT Sistema de Conexión: Monofásica N° Suministro: NA PDP: Estado: OK Voltaje 1(VAC): 221 ITM(A): 50 TVSS OK Corriente 1(AAC): 4.6	 20/05/2026 12°51'48.456"S 75°49'47.638"W LI8919 REP APURI
	PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

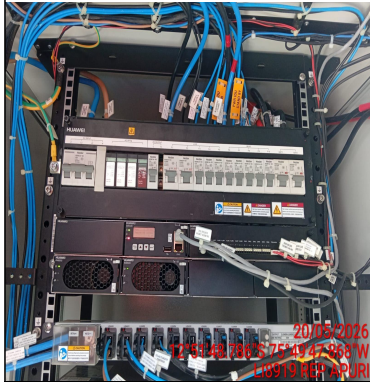Gabinete Rectificador: Estado: OK Marca: HUAWEI Ventiladores: OK A/A: OK Filtros: OK Power Core: Marca: HUAWEI Modelo: ETP-48200A Controlador: Modelo: SMU02B Voltaje (VDC): 51 Carga (ADC): 11.3 LVBD/BLVD(VDC): 41 LVLD/LLVD(VDC): 46 Módulos: Estado: OK Modelo1: R4850G Cantidad1: 2 Bancada Total 1: Estado: OK Cantidad: 2 Voltaje (V): 51 Marca1: HUAWEI Modelo1: ESM-48150A1 Capacidad1(Ah): 150 Autonomia (Hr): 12	 20/05/2026 12°51'48.552"S 75°49'47.674"W LI8919 REP APURI	 20/05/2026 12°51'48.552"S 75°49'47.674"W LI8919 REP APURI
	Rectificador 1	Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

51

1

1

0

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

NA

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A

00

0


N/A

OK


OK




Panoramica de BBU1

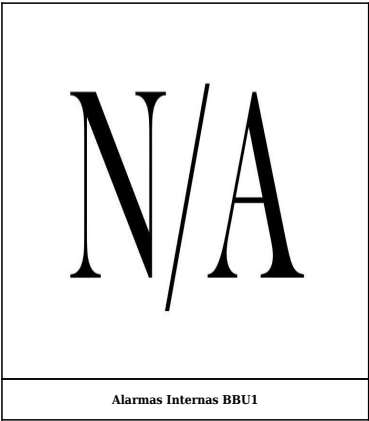

Alarmas Internas BBU1

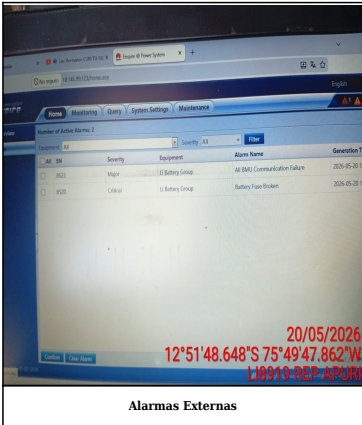

Alarmas Externas

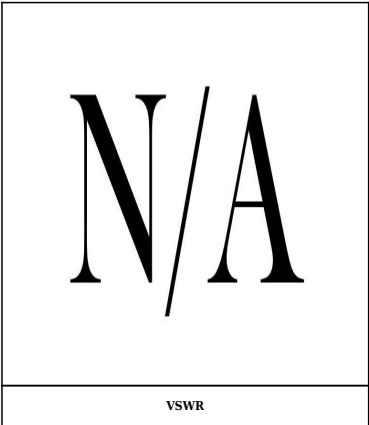

VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0
	Modelo:	NA
	Tilt m.1(°):	N/A

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	4



Torre

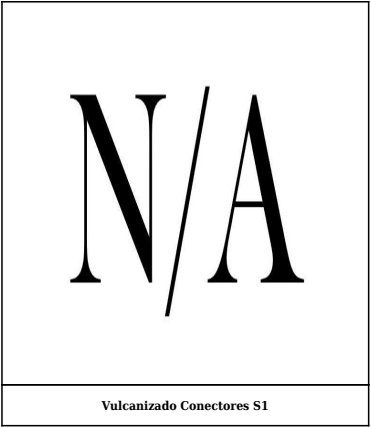

Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	0
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2

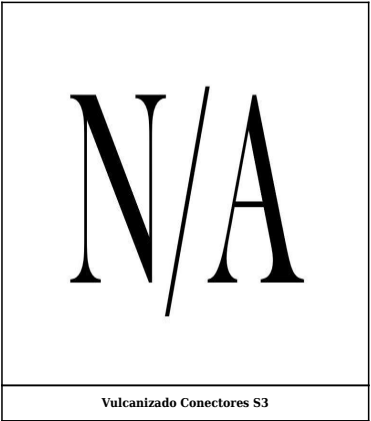

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Malla
Cantidad:	5
Resistencia (Ω)	4.71
Topologia :	Horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1