

ZONA :IHUARI

NOMBRE SITE: NAUPAY

CODIGO SITE:LI5141

FECHA :2026-05-22 20:49:17

CRQ :CRQ000000070601

COORDENADAS :11°14'3.696"S 76°55'29.869"W

TÉCNICO RESPONSIBLE : Jesus Ramos

I .- INFORMACION DEL SISTEMAC DE AA

DATOS DE UNIDAD EVAPORADORA

Marca:HUAWEI

Modelo:PC300D

Serie:NV

Capacidad(BTU):1053

Ubicación:GABINETE

DATOS DE UNIDAD CONDENSADORA

Marca:HUAWEI

Modelo:PC300D

Serie:NV

Capacidad(BTU):1023

Ubicación:PATIO

Tipo de Equipos:NV

Tension:51

Fase:DC

FOTO DE PLACA DE UNIDAD EVAPORADORA



21/05/2026
11°14'3.936"S 76°55'29.844"W
LI5141 NAUPAY

FOTO DE PLACA DE UNIDAD CONDENSADORA



21/05/2026
11°14'3.882"S 76°55'29.965"W
LI5141 NAUPAY

DATOS DE COMPRESOR

Tipo:SCROLL

Marca:HIGHLY

Modelo:BSW014SKEW3GGA

Capacidad(BTU):1023

Tipo de Refrigerante:R134-A

FOTO DE COMPRESOR



21/05/2026
11°14'3.696"S 76°55'29.982"W
LI5141 NAUPAY

II .- SISTEMA DE UNIDAD EVAPORADORA:

ESTADO DE COMPONENTES

Serpentín de Evaporador:OK

Filtro de Alta Eficiencia:OK

Filtro de Malla de Aluminio:OK

Motor Eléctrico del Evaporador:OK

Válvula de Expansión:OK

Faja del Ventilador del Evaporador:N/A

Termostato:N/A

Sensor de Obstrucción de FAE:OK


PARAMETROS MOTOR VENTILADOR UE:

Medicion en Motor Ventilador UE	Valor Medido
Volt R-S (V)	51
Volt S-T (V)	0
Volt T-R (V)	0
Volt R-Tierra (V)	0
Volt S-Tierra (V)	0
Volt T-Tierra (V)	0
R (Amp)	0
S (Amp)	0
T (Amp)	0
Placa (Amp)	0

TERMOSTATO

DATOS	Setpoint	Ambiental
Temperatura	22	22
Humedad	35	35
Tipo		NA
Marca		NA
Modelo		NA

FOTO DE LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UE

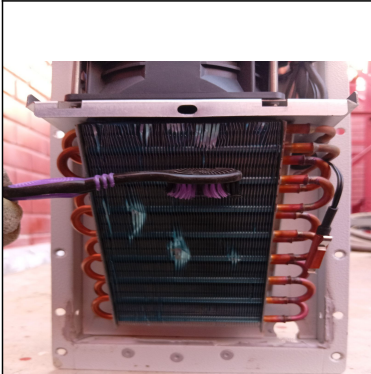

20/05/2026
11°15'21.588"S 76°41'17.55"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

FOTO DE COMPONENTES DE UE (PARTE ELECTRICA)




21/05/2026
11°14'3.702"S 76°55'29.982"W
LI5141 NAUPAY

FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR VENTILADOR




21/05/2026
11°14'3.696"S 76°55'29.982"W
LI5141 NAUPAY

FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR VENTILADOR

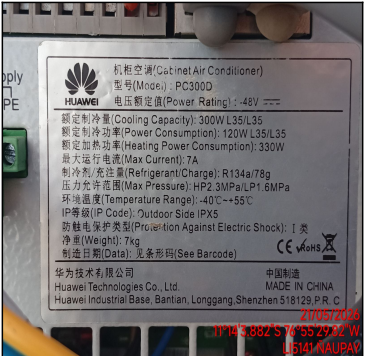


21/05/2026
11°14'3.882"S 76°55'29.965"W
LI5141 NAUPAY

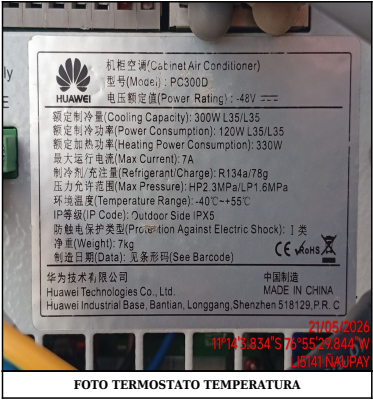

III .- SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA:

ESTADO DE COMPONENTES

Serpentin de Condensacion:	OK
Ventiladores de	
Condensador:	OK
Rodajes de Ventilador de	
Condensador:	N/A
Faja del Ventilador del	
Condensador:	N/A
Gabinete en General:	OK
Contactores de Ventilador:	OK

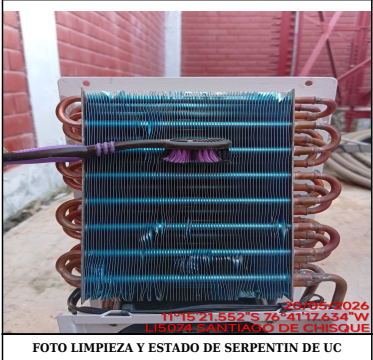

PARAMETROS DE COMPRESOR DE UC:

Medicion en COMPRESOR DE UC	Valor Medido
Volt R-S (V)	0
Volt S-T (V)	0
Volt T-R (V)	0
Volt R-Tierra (V)	0
Volt S-Tierra (V)	0
Volt T-Tierra (V)	0
R (Amp)	0
S (Amp)	0
T (Amp)	0
Placa (Amp)	0



PARAMETROS MOTOR VENTILADOR DE UC:

Medición en MOTOR VENTILADOR DE UC	Valor Medido
Volt R-S (V)	0
Volt S-T (V)	0
Volt T-R (V)	0
Volt R-Tierra (V)	0
Volt S-Tierra (V)	0
Volt T-Tierra (V)	0
R (Amp)	0
S (Amp)	0
T (Amp)	0
Placa (Amp)	0



IV .- COMPONENTES DEL SISTEMA:

ESTADO DE COMPONENTES

Tubería de alta presión:	N/A
Tubería de baja presión:	OK
Filtro deshidratador:	N/A
Filtro de succión:	N/A
Visor de línea líquida:	N/A
Válvula de Paso:	N/A
Contactador del Compresor:	N/A
Presostato por alta presión:	N/A
Presostato por baja presión:	N/A
Protector de voltaje:	N/A
Válvulas solenoide:	N/A
Controlador fullgaugue:	N/A



PARAMETROS	
DATOS	
Alta Presión	N/A
Baja Presión	N/A
Temperatura exterior (°C)	0
Tipo de Filtro	N/A
Medida de Filtro (LxAxE)	N/A



FOTO MEDIDA EN BAJA PRESION



FOTO MEDIDA EN ALTA PRESION

V .- REPORTE FOTOGRAFICO POST MANTENIMIENTO:



AREA DE UNIDAD EVAPORADORA



AREA DE UNIDAD CONDENSADORA



FOTO PANORAMICA DE EQUIPOS

VI .- OBSERVACIONES GENERALES

NINGUNA



OBSERVACION

VII .- RECOMENDACIONES GENERALES

NA