



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 22/05/2026 - 22/05/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000070584

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°8'6.06"S 76°21'5.508"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




Dirección
San Vicente de Cañete 15700, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 13°8'5.946"
Longitud
W 76°21'5.57388"
Distancia
0 m

Fecha
21/05/26 12:16 p. m.
Altitud
93 m a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

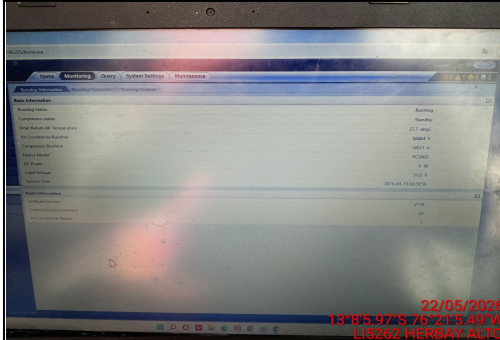

22/05/2026
13°8'5.97"S 76°21'5.49"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE

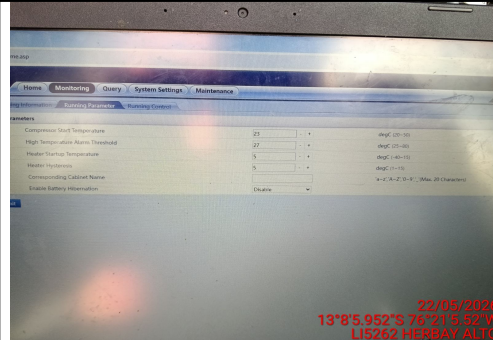

22/05/2026
13°8'5.952"S 76°21'5.52"W
LI5262 HERBAY ALTO


DESPUES



22/05/2026
15°8'7.428"S 76°21'5.607"W
LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

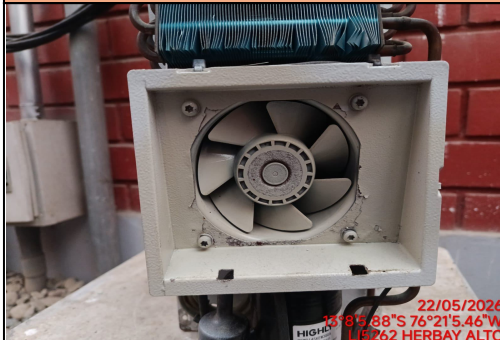

22/05/2026
15°8'5.88"S 76°21'5.46"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



22/05/2026
13°8'5.994"S 76°21'5.55"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



22/05/2026
13°8'7.509"S 76°21'5.679"W
LI5262 HERBAY ALTO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



22/05/2026
13°8'5.948"S 76°21'5.544"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



22/05/2026
13°8'5.994"S 76°21'5.562"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



22/05/2026
13°8'15.15"S 76°21'5.676"W
LI5262 HERBAY ALTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales