




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

**Nombre de la Estacion:** SANTO\_DOMINGO\_DE\_APACHE  
**Nombre de Localidad:** LEONCIO PRADO  
**Fecha:** 25/05/2026 - 25/05/2026  
**Direccion:** CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE APACHE  
**ID site:** LI5343  
**CRQ:** CRQ000000073789

### Sticker Año mantenimiento



### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

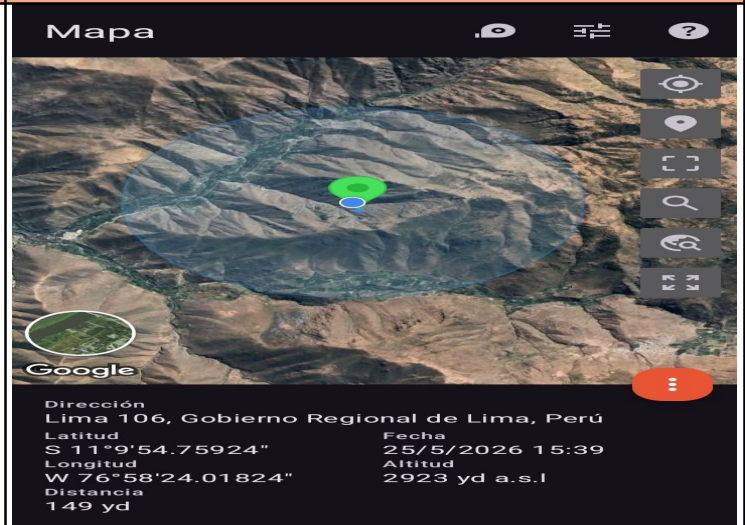

### LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

#### ANTES

#### DURANTE

#### DESPUES

N/A

N/A

N/A

### LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

#### ANTES

#### DURANTE

#### DESPUES



### MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

#### ANTES

#### DURANTE

#### DESPUES

N/A

N/A

N/A

**CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT**

| Sistema LBT              | Estado |                                                                                                 |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea Eléctrica          | NO     | Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica |
| Voltaje AC               | NO     | Verificar que los valores de voltaje estén en el rango                                          |
| Interru. termomagnéticos | NO     | Verificar el buen estado de los interruptores                                                   |
| Línea electrica          | NO     | Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)              |
| transformador            | NO     | Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC                               |
| Línea electrica          | OK     | Medición de aislamiento cable autoportante de BT                                                |
| Conductores eléctricos   | NO     | Verificar el buen estado de los conductores eléctricos                                          |
| Líneas electricas        | NO     | Verificacion de franja de servidumbre                                                           |
| Conectores y terminales  | NO     | Observar el buen estado de los conectores y terminales                                          |