




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: SAN CRISTOBAL
Nombre de Localidad: LACHAQUI
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CERRO SAN CRISTOBAL
ID site: LI0935
CRQ: CRQ000000074690


Sticker Año mantenimiento

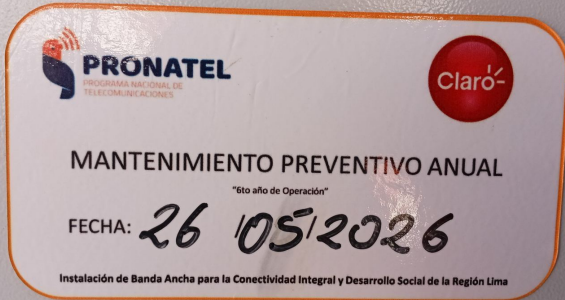

26/05/2026
11°31'43.32"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa

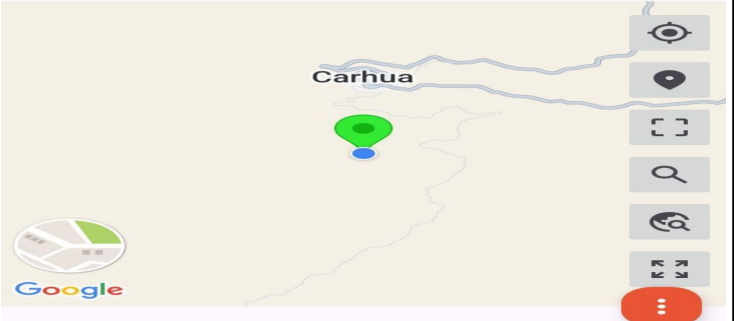


Dirección

-
Latitud
S 11°31'43.12128"
Longitud
W 76°38'50.532"
Distancia
6 yd

Fecha
26/5/2026 1:31 p.m.
Altitud
-

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

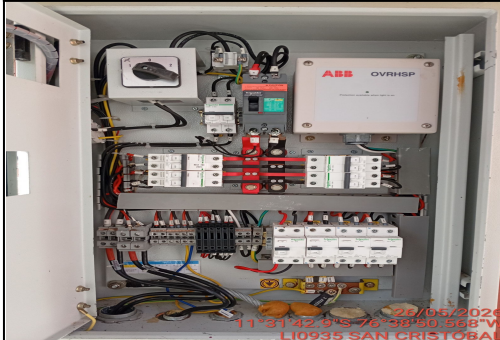

26/05/2026
11°31'42.912"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.882"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES



26/05/2026
11°31'42.912"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/05/2026
11°31'42.882"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.882"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL


DESPUES



26/05/2026
11°31'42.936"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

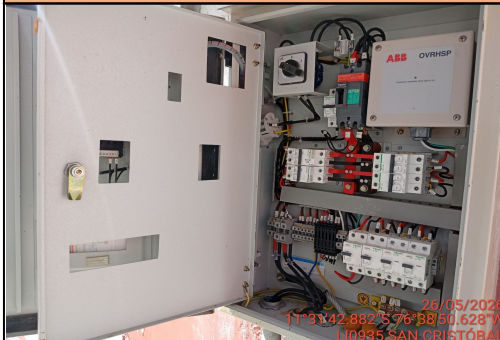


26/05/2026
11°31'42.882"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DURANTE



26/05/2026
11°31'42.882"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

DESPUES

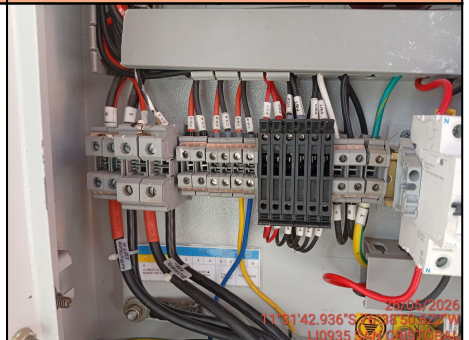

26/05/2026
11°31'42.936"S 76°38'50.682"W
LI0935 SAN CRISTOBAL

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos