



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: HUAYLLAMPI
Nombre de Localidad: CACRA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: SECTOR HUAYLLAMPI S/N
ID site: LI5608
CRQ: CRQ000000074660


Sticker Año mantenimiento



27/05/2026
12°48'37.926"S 75°53'54.342"W
LI5608 HUAYLLAMPI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa

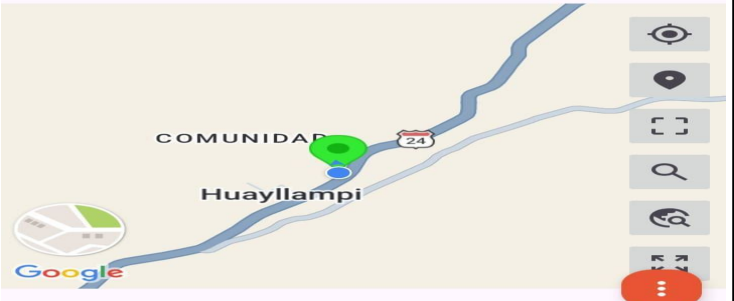


Dirección
Carretera Cañete Yauyos, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 12°48'37.92456"
Longitud
W 75°53'54.27024"
Distancia
2 yd

Fecha
27/5/2026 12:10
Altitud
1200 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

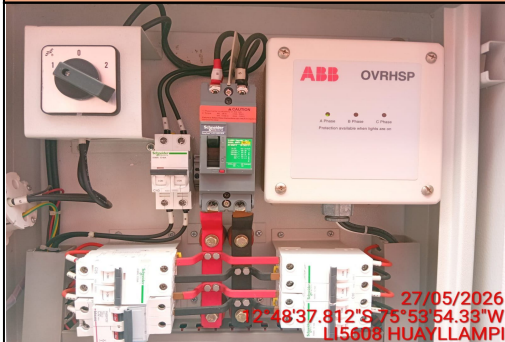

27/05/2026
12°48'37.812"S 75°53'54.33"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.935"S 75°53'54.252"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES



27/05/2026
12°48'38.01"S 75°53'54.306"W
LI5608 HUAYLLAMPI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



27/05/2026
12°48'38.016"S 75°53'54.294"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'38.016"S 75°53'54.228"W
LI5608 HUAYLLAMPI


DESPUES



27/05/2026
12°48'38.082"S 75°53'54.144"W
LI5608 HUAYLLAMPI

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

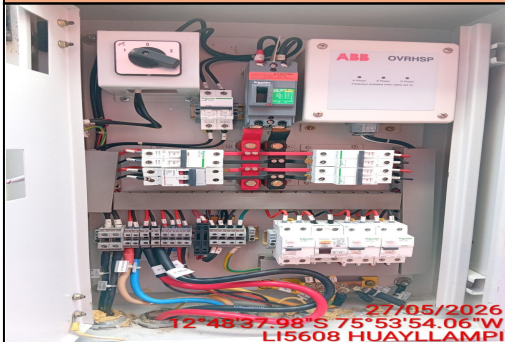


27/05/2026
12°48'37.98"S 75°53'54.06"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'38.016"S 75°53'54.228"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES

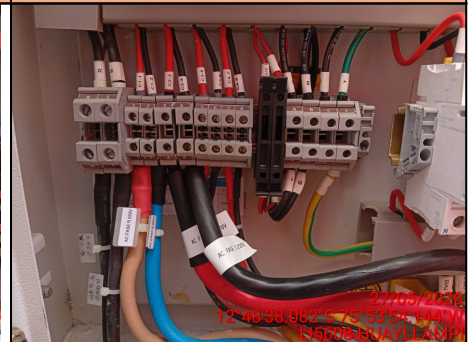

27/05/2026
12°48'38.982"S 75°53'54.144"W
LI5608 HUAYLLAMPI

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos