




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: SIMON BOLIVAR
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Dirección: CP SIMON BOLIVAR
ID site: LI3920
CRQ: CRQ000000078376

Sticker Año mantenimiento

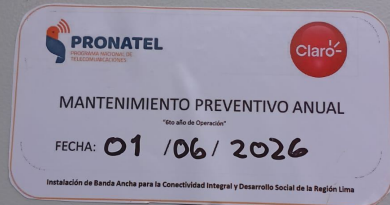


02/06/2026
10°43'17.73"S 77°46'35.358"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

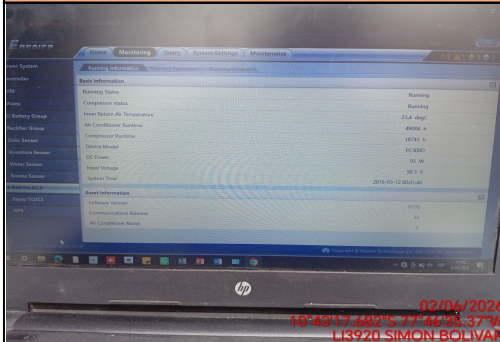

02/06/2026
10°43'17.682"S 77°46'35.37"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DURANTE

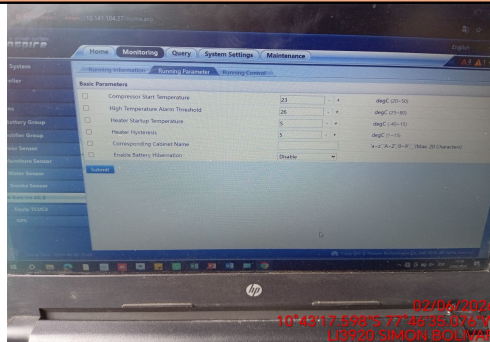

02/06/2026
10°43'17.598"S 77°46'35.076"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DESPUES



02/06/2026
10°43'17.712"S 77°46'35.22"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



02/06/2026
10°43'17.658"S 77°46'35.058"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DURANTE



02/06/2026
10°43'17.634"S 77°46'35.154"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DESPUES



02/06/2026
10°43'17.472"S 77°46'35.638"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




02/06/2026
10°43'17.526"S 77°46'35.514"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DURANTE




02/06/2026
10°43'17.496"S 77°46'35.426"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DESPUES

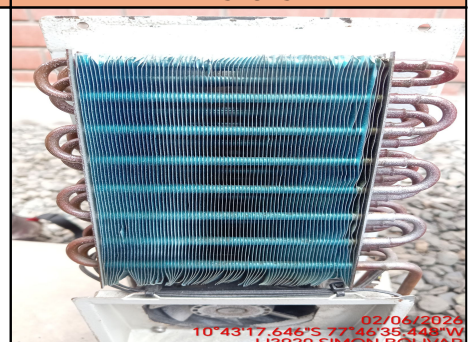

02/06/2026
10°43'17.646"S 77°46'35.408"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

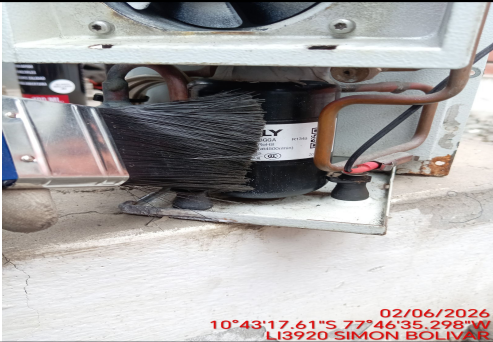REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales