



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CATAHUASI
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CATAHUASI YAUYOS LIMA
ID site: LI1540
CRQ: CRQ000000078587

Sticker Año mantenimiento




01/06/2026
12°47'55.314"S 75°53'24.06"W
LI1540 CATAHUASI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

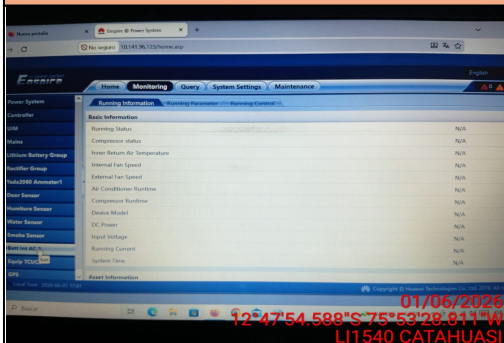

01/06/2026
12°47'54.588"S 75°53'28.811"W
LI1540 CATAHUASI

DURANTE

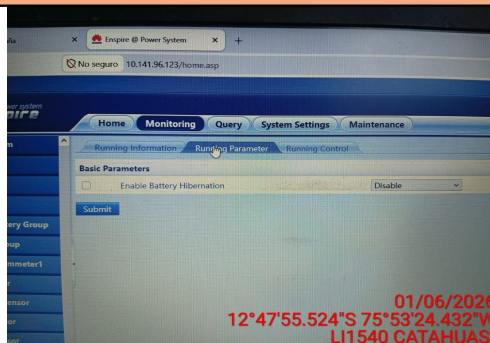

01/06/2026
12°47'55.524"S 75°53'24.432"W
LI1540 CATAHUASI

DESPUES



01/06/2026
12°47'54.588"S 75°53'28.811"W
LI1540 CATAHUASI

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
12°47'54.588"S 75°53'28.811"W
LI1540 CATAHUASI

DURANTE



01/06/2026
12°47'55.602"S 75°53'24.33"W
LI1540 CATAHUASI

DESPUES



01/06/2026
12°47'55.366"S 75°53'24.408"W
LI1540 CATAHUASI

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




01/06/2026
12°47'55.428"S 75°53'24.336"W
LI1540 CATAHUASI

DURANTE



01/06/2026
12°47'55.622"S 75°53'24.33"W
LI1540 CATAHUASI

DESPUES

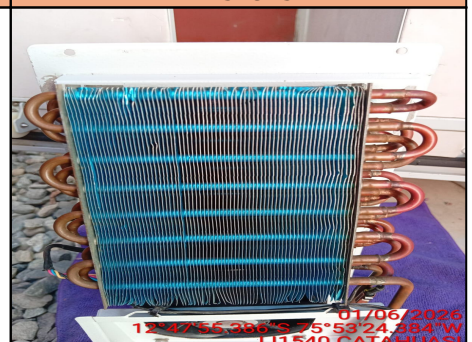

01/06/2026
12°47'55.366"S 75°53'24.408"W
LI1540 CATAHUASI

REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 12°47'55.5"S 75°53'24.48"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.51"S 75°53'24.480"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.692"S 75°53'24.516"W LI1540 CATAHUASI
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 12°47'55.489"S 75°53'24.366"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.56"S 75°53'24.432"W LI1540 CATAHUASI	 01/06/2026 12°47'55.56"S 75°53'24.264"W LI1540 CATAHUASI

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales