




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: RACM4 YAUYOS
Nombre de Localidad: YAUYOS
Fecha: 15/06/2026 - 15/06/2026
Dirección: JR GENERAL VALERA S/N L1 M53 - CP YAUYOS - SECTOR 1 (BARRIO)
ID site: LI8924
CRQ: CRQ000000084947


Sticker Año mantenimiento

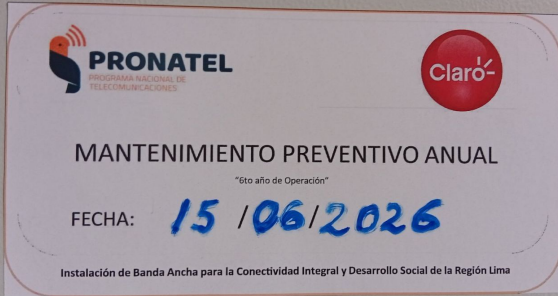

15/06/2026
12°27'30.150"S 75°54'58.177"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa

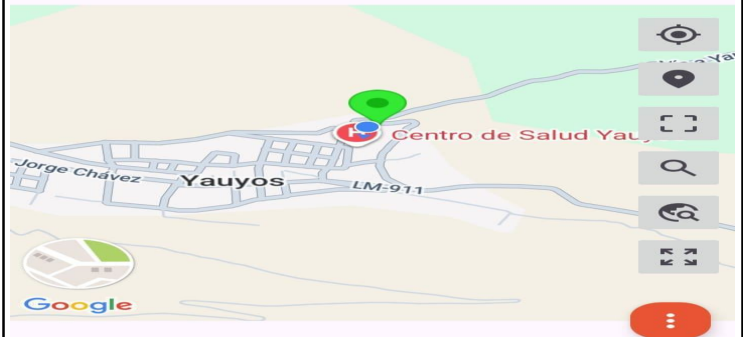

Dirección
Vía a Yauyos, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°27'30.33612"
Longitud
W 75°54'57.25188"
Distancia
17 yd
Fecha
15/6/2026 3:14 p.m.
Altitud
3137 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



15/06/2026
12°27'30.066"S 75°54'58.194"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'30.113"S 75°54'58.207"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'30.154"S 75°54'58.143"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



15/06/2026
12°27'30.066"S 75°54'58.194"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'30.150"S 75°54'58.188"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES



15/06/2026
12°27'30.154"S 75°54'58.143"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




15/06/2026
12°27'30.066"S 75°54'58.194"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DURANTE



15/06/2026
12°27'30.057"S 75°54'58.168"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

DESPUES

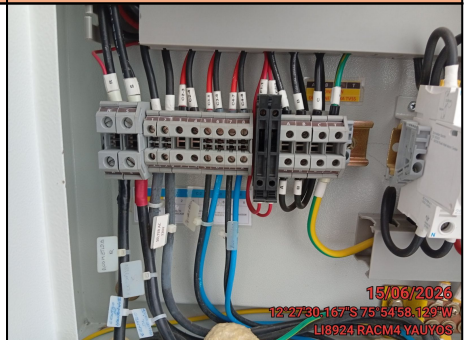

15/06/2026
12°27'30.154"S 75°54'58.143"W
LI8924 RACM4 YAUYOS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos