



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: QUIPAN
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUIPAN
ID site: LI4240
CRQ: CRQ00000085440


Sticker Año mantenimiento



18/06/2026
11°28'27.609"S 76°46'56.969"W
LI4240 QUIPAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa

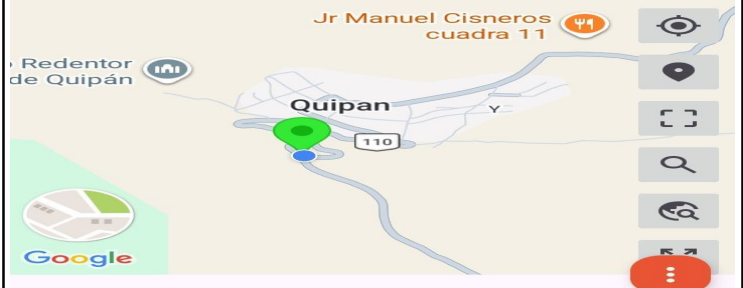

Dirección: Lima 110, Quipan 15355, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 11°28'27.41232"
Longitud: W 76°46'57.75312"
Distancia: 5 yd
Fecha: 18/6/2026 8:16 a.m.
Altitud: 3853 yd a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

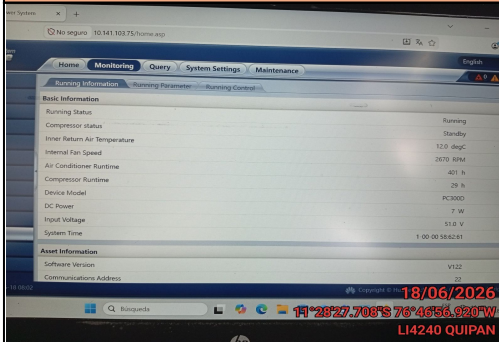

18/06/2026
11°28'27.709"S 76°46'56.938"W
LI4240 QUIPAN

DURANTE

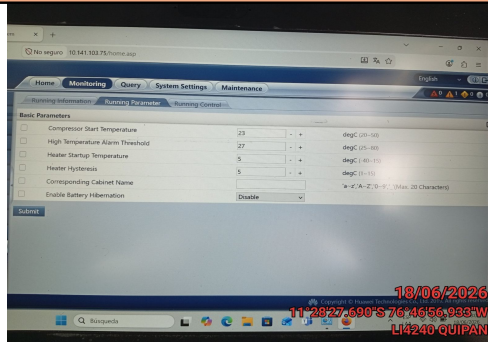

18/06/2026
11°28'27.690"S 76°46'56.938"W
LI4240 QUIPAN

DESPUES



18/06/2026
11°28'27.617"S 76°46'56.917"W
LI4240 QUIPAN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



18/06/2026
11°28'27.709"S 76°46'56.941"W
LI4240 QUIPAN

DURANTE



18/06/2026
11°28'27.687"S 76°46'56.967"W
LI4240 QUIPAN


DESPUES



18/06/2026
11°28'27.725"S 76°46'56.967"W
LI4240 QUIPAN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

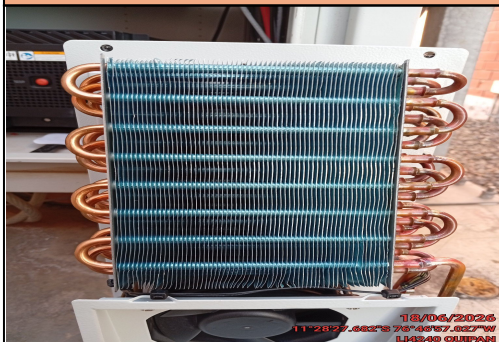

18/06/2026
11°28'27.682"S 76°46'56.927"W
LI4240 QUIPAN

DURANTE



18/06/2026
11°28'27.666"S 76°46'56.927"W
LI4240 QUIPAN

DESPUES



18/06/2026
11°28'27.617"S 76°46'56.917"W
LI4240 QUIPAN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales