



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: QUIPAN  
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA  
Fecha: 18/06/2026 - 18/06/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO QUIPAN  
ID site: LI4240  
CRQ: CRQ000000085449

### Sticker Año mantenimiento



18/06/2026  
11°28'28.006"S 76°46'57.712"W  
LI4240 QUIPAN

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


#### Mapa



Dirección  
Lima 110, Quipan 15355, Gobierno Regional de Lima, Perú  
Latitud  
S 11°28'27.41232"  
Longitud  
W 76°46'57.75312"  
Distancia  
5 yd  
Fecha  
18/6/2026 8:16 a.m.  
Altitud  
3853 yd a.s.l

### VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

#### ANTES

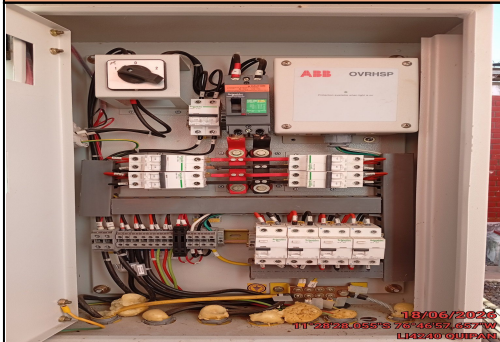

#### DURANTE



#### DESPUES



### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES




### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


#### ANTES

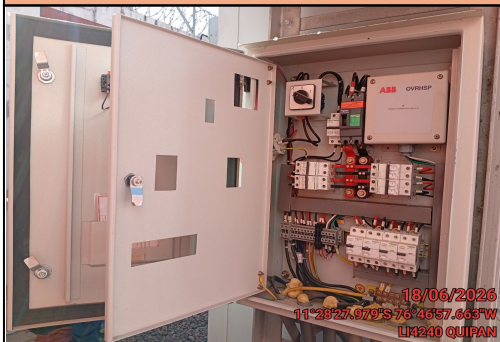

#### DURANTE

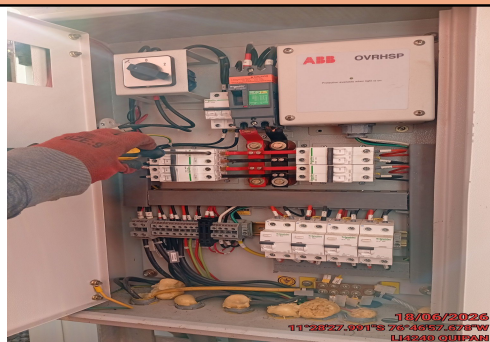

#### DESPUES

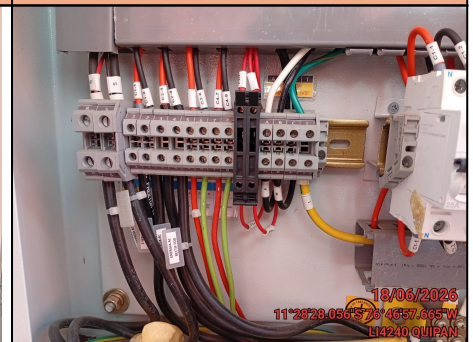

| CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS |        |                                                                                                |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablero Eléctrico               | Estado |                                                                                                |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Voltaje Ac                      | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Mediciones Ac                   | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Protector Sobreteniones         | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Conductores y accesorios        | OK     | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales                             |
| Puesta a Tierra                 | OK     | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad                                 |
| Tablero Eléctrico               | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |