



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

**Nombre de la Estación:** CARANIA  
**Nombre de Localidad:** CARANIA  
**Fecha:** 18/06/2026 - 18/06/2026  
**Dirección:** CP CARANIA  
**ID site:** LI5613  
**CRQ:** CRQ000000085583

## Sticker Año mantenimiento



18/06/2026  
12°20'40.280"S 75°52'18.682"W  
LI5613 CARANIA

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

### ANTES




18/06/2026  
12°20'40.280"S 75°52'18.592"W  
LI5613 CARANIA

### DURANTE



18/06/2026  
12°20'40.281"S 75°52'18.609"W  
LI5613 CARANIA

### DESPUES

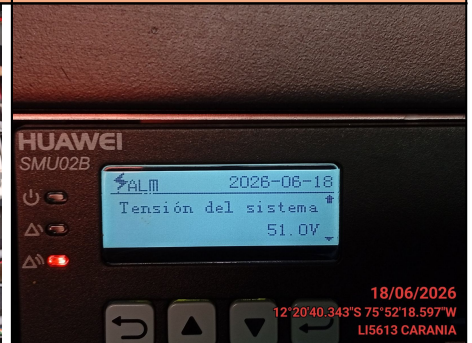

18/06/2026  
12°20'40.343"S 75°52'18.597"W  
LI5613 CARANIA

## LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

### ANTES



18/06/2026  
12°20'40.280"S 75°52'18.566"W  
LI5613 CARANIA

### DURANTE



18/06/2026  
12°20'40.286"S 75°52'18.609"W  
LI5613 CARANIA


### DESPUES



18/06/2026  
12°20'40.343"S 75°52'18.642"W  
LI5613 CARANIA


## PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

### ANTES

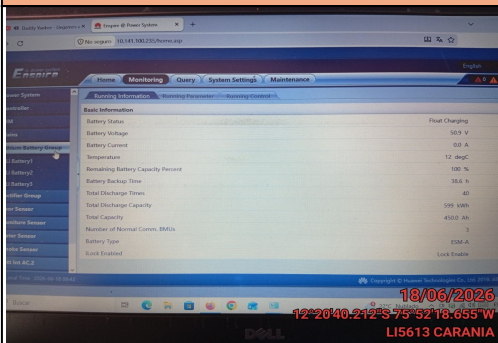


18/06/2026  
12°20'40.212"S 75°52'18.551"W  
LI5613 CARANIA

### DURANTE

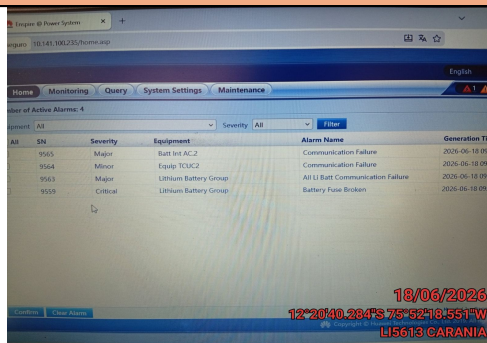

18/06/2026  
12°20'40.284"S 75°52'18.551"W  
LI5613 CARANIA

### DESPUES

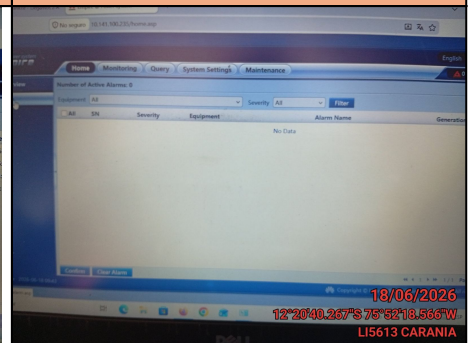

18/06/2026  
12°20'40.287"S 75°52'18.565"W  
LI5613 CARANIA

| CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS |        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectificador-Cargador-Baterías                         | Estado |                                                                                                                                   |
| Voltaje AC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC                                                                  |
| Voltaje DC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC                                                                  |
| Rectificadores                                         | OK     | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura |
| Baterías                                               | OK     | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)                                          |
| Alarmas                                                | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                        |
| Puesta a Tierra                                        | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                     |
| Gabinete, baterías                                     | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                                                            |