


ZONA	SUPE PUERTO	NOMBRE SITE:	SUPE	CODIGO SITE:	LI0394	FECHA :	2026-06-20 18:52:20
CRQ	CRQ000000084892	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Anderson Mejia		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield
	Tipo:	indoor
Torre:	Tipo:	autosoportada
	Estado:	OK
	Altura (m):	35
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	N/A
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:		OK
Concertina:		N/A
Puerta:		OK
Chapa:		OK



VISTA PANORAMICA DEL SITE

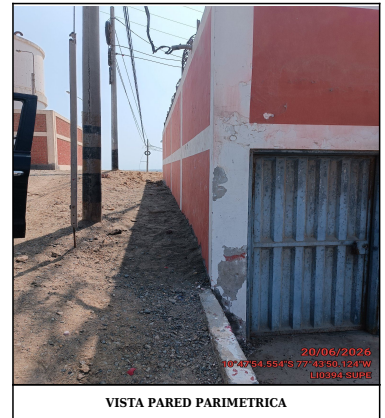

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	nv	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	14.7




PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	mts9000a			
	Controlador:		Modelo:	SMU02B	
			Voltaje (VDC):	51	
			Carga (ADC):	17.1	
			LVBD/BLVD(VDC):	43.6	
			LVLVD/LLVD(VDC):	47	
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	ok		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	3			
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	Huawei			
	Modelo1:	esm48150a1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	19			



Rectificador 1

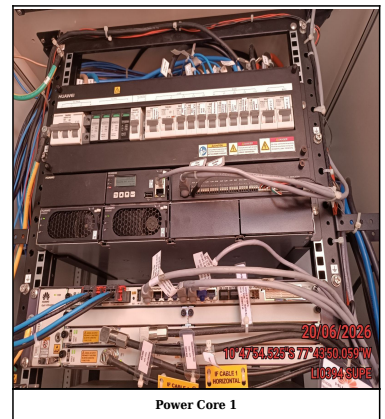

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

0


0

0

0

0

0

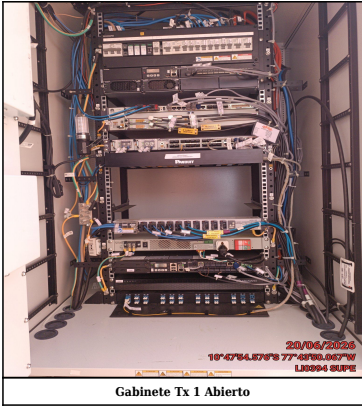

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

na

N/A

N/A

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

N/A

0

0

VSWR:



Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A

N/A

N/A

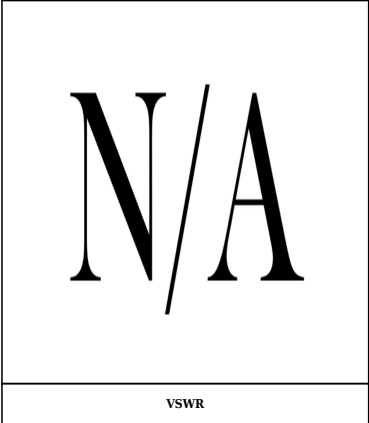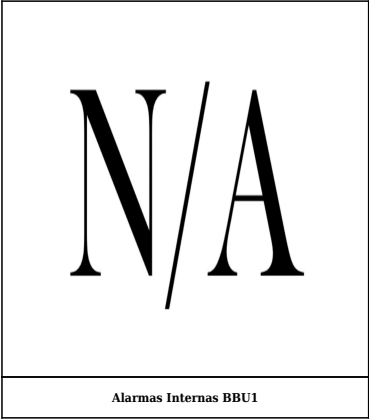

VI .- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado:OK
Cantidad:0
Modelo:na
Tilt m.1(°):N/A

Microondas:

Estado:OK
Cantidad:1

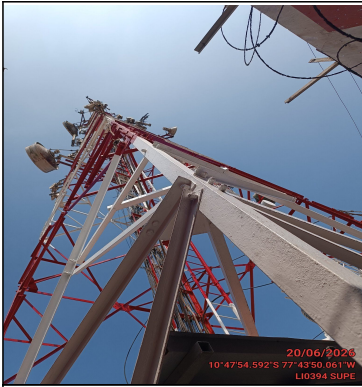

Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU

Cantidad:0
Conectores:OK
Cables RF/IF:OK

Luz de Balizaje:

Estado:N/A
Cantidad:0

Pararrayos:

Estado:OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:OK
Tipo:parres
Cantidad:2
Resistencia (Ω):1.55
Topologia :malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

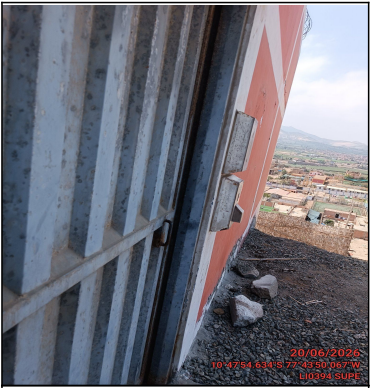

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

no hay linea de vida en la torre

N/A

Observacion 1