



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: AMBAR
Nombre de Localidad: AMBAR
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO AMBAR
ID site: LI5272
CRQ: CRQ000000087840

Sticker Año mantenimiento




22/06/2026
10°45'23.294"S 77°16'24.015"W
LI5272 AMBAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

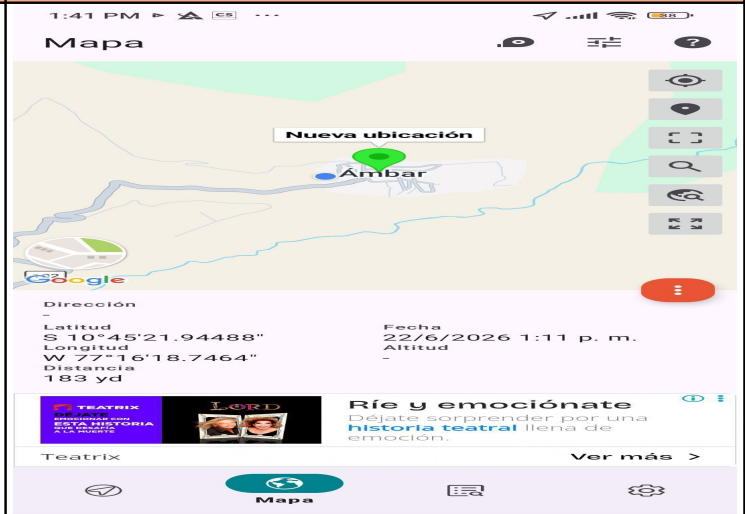

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

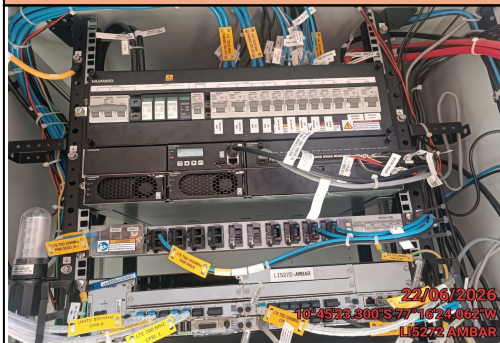


22/06/2026
10°45'23.300"S 77°16'24.162"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.300"S 77°16'24.162"W
LI5272 AMBAR


DESPUES

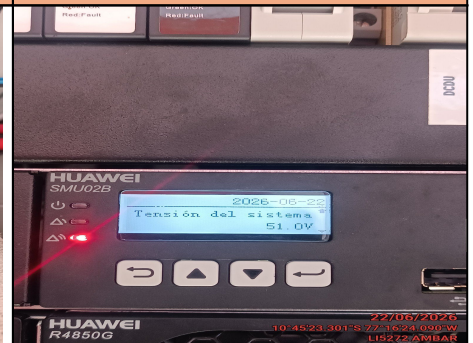

22/06/2026
10°45'23.301"S 77°16'24.090"W
LI5272 AMBAR

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

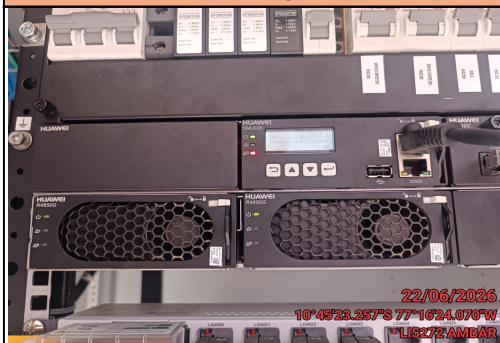

22/06/2026
10°45'23.287"S 77°16'24.074"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.300"S 77°16'24.131"W
LI5272 AMBAR


DESPUES



22/06/2026
10°45'23.184"S 77°16'24.045"W
LI5272 AMBAR


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

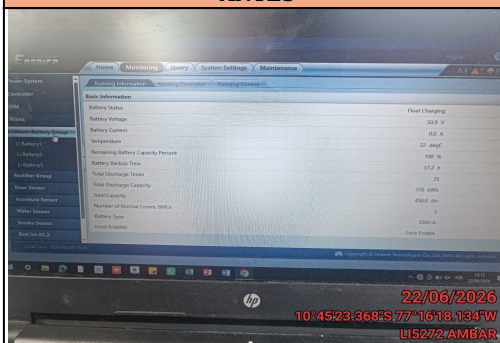


22/06/2026
10°45'23.368"S 77°16'18.134"W
LI5272 AMBAR

DURANTE

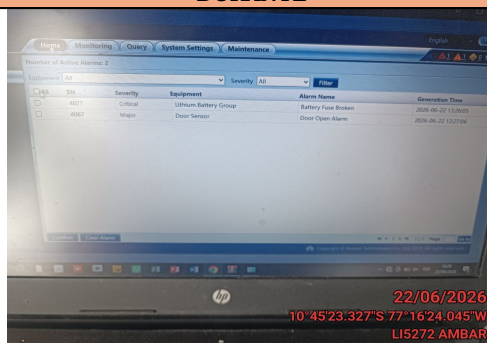

22/06/2026
10°45'23.327"S 77°16'24.045"W
LI5272 AMBAR

DESPUES

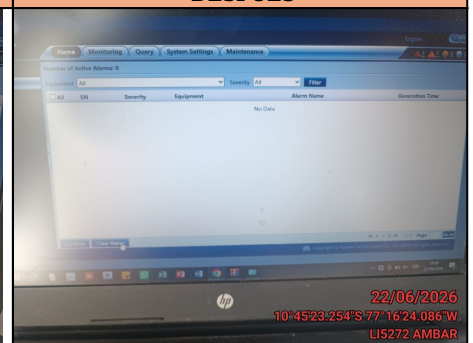

22/06/2026
10°45'23.254"S 77°16'24.086"W
LI5272 AMBAR

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos