




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: SANGALLAYA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CERRO CHUICOTO
ID site: LI1032
CRQ: CRQ000000088117

Sticker Año mantenimiento

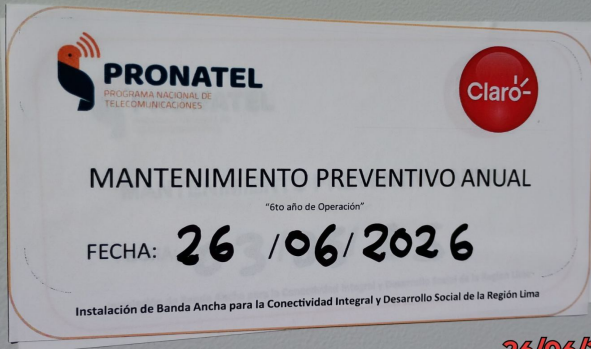

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección: Lima 117, Huarochiri 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 12°8'17.16576"
Longitud: W 76°13'42.7404"
Distancia: 7914 m
Fecha: 26/06/26 8:32 a. m.
Altitud: 3037 m a.s.l


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE

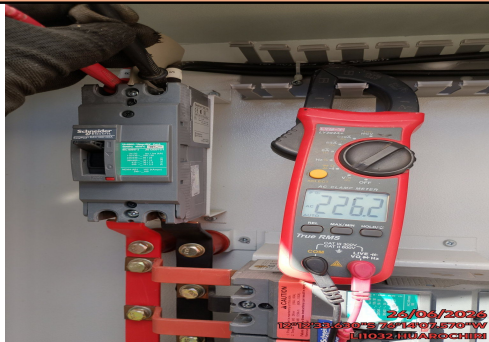

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI


DESPUES

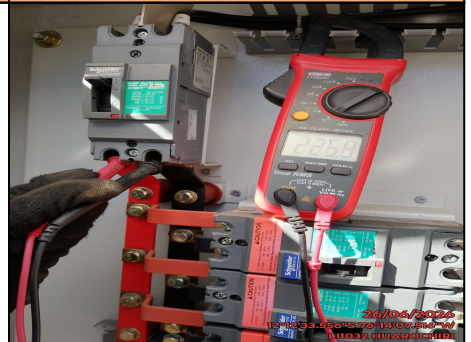

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

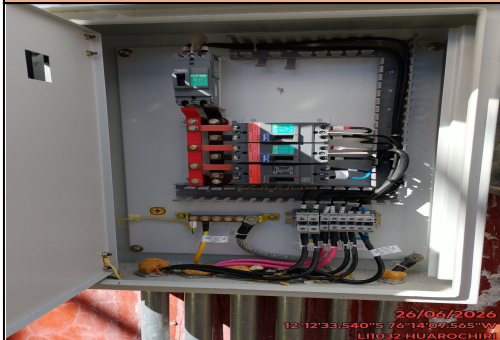


26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE

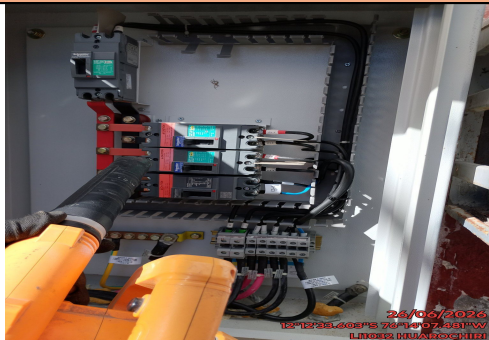

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES

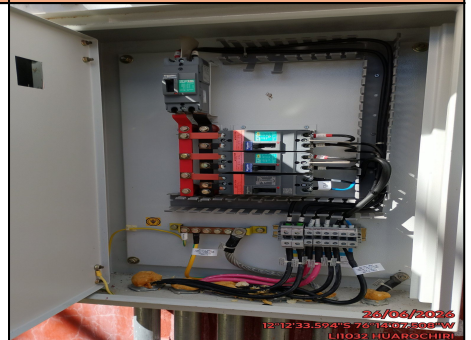

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

DURANTE

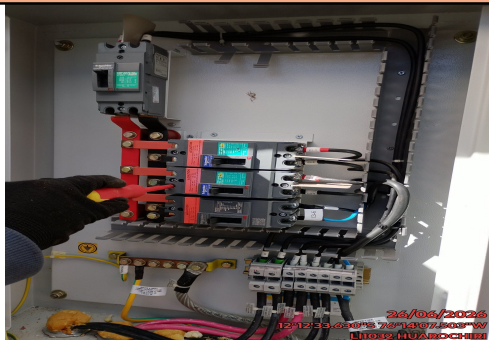

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

DESPUES

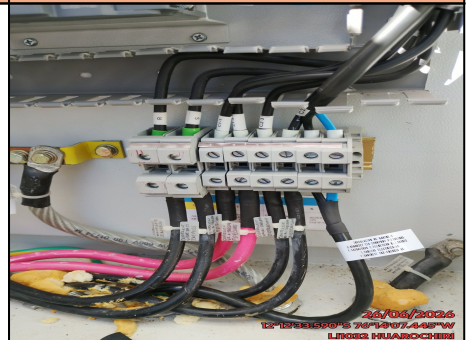

26/06/2026
12°12'33.496"S 76°14'07.459"W
LI1032 HUAROCHIRI

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos