

ZONA	CHANCAY	NOMBRE SITE:	LOS_LAURELES_SUR	CODIGO SITE:	LI5113	FECHA :	2026-06-29 16:38:42
CRQ	CRQ000000089827	COORDENADAS	11°32'14.443"S 77°16'44.821"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Luz Ferrer		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	N/A	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
Nº Suministro:	nv

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0




PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	huawei	huawei
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	huwei	
	Modelo:	huawei	
	Controlador:		
	Modelo:	smu02b	
	Voltaje (VDC):	51	
	Carga (ADC):	20	
	LVBD/BLVD(VDC):	43	
	LVLD/LLVD(VDC):	46	
	Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	SMU02B
	Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	2	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	huawei	
	Modelo1:	ESM-48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomía (Hr):	4	



Rectificador 1

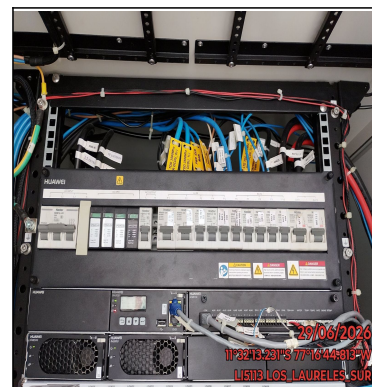**Power Core 1**


IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radio (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	1



Gabinete Tx 1 Abierto

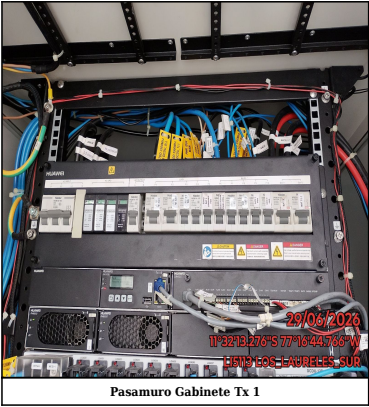


Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:


Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 0
	Cantidad: 0
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

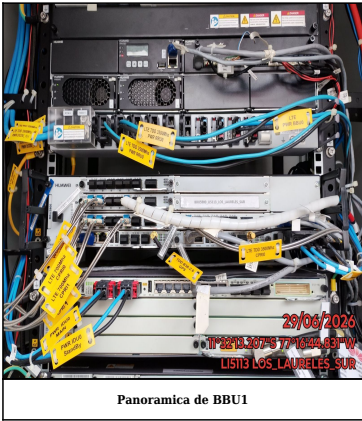


Panoramica de BBU1

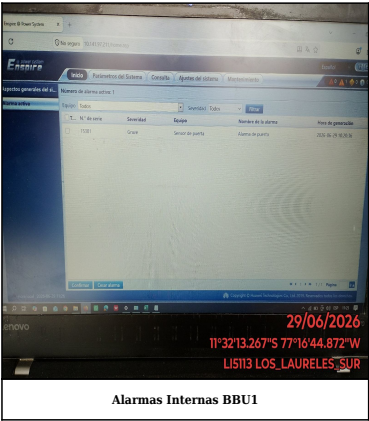

Alarmas Internas BBU1

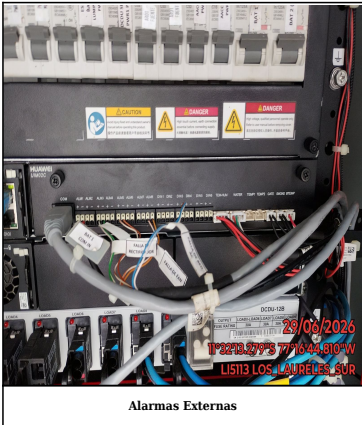

Alarmas Externas

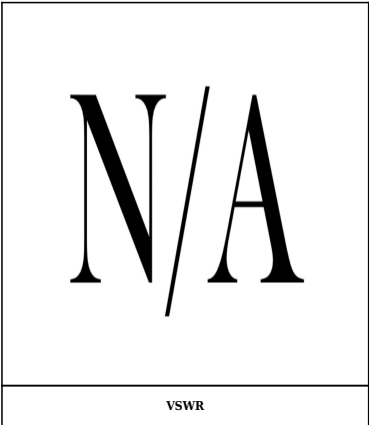

VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 3
Modelo: nv
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre

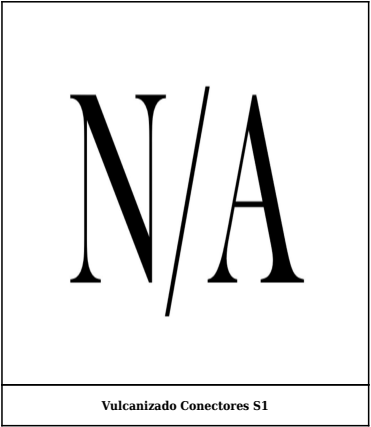

Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 5
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2

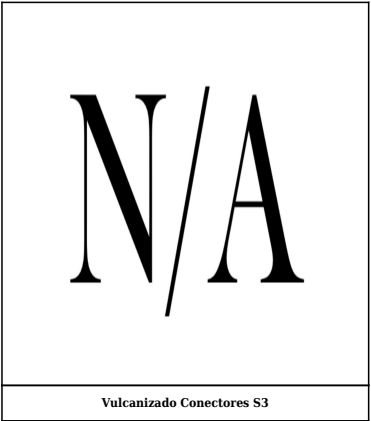

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 4
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

concertina malograda y mucho escremento de pajaros



Observacion 1