




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI FITEL
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CP HUAROCHIRI
ID site: LI5179
CRQ: CRQ00000092060


Sticker Año mantenimiento

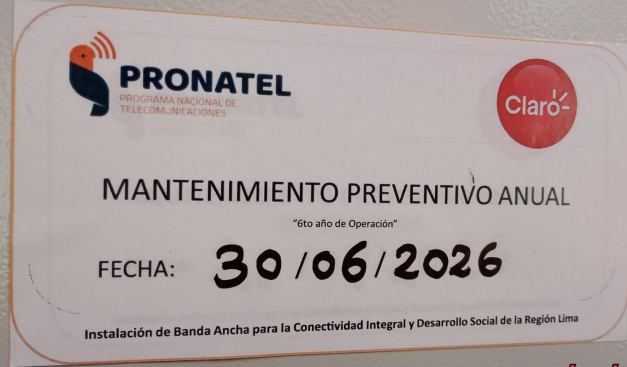

30/06/2026
12°08'08.719"S 76°13'49.238"W
LI5179 HUAROCHIRI FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa

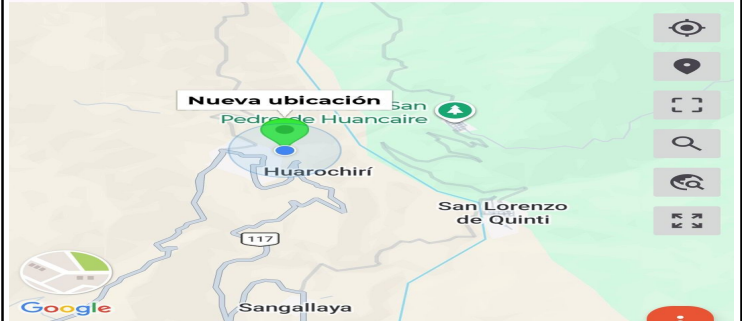


Dirección
Jirón Coronel Francisco Bolognesi Mz.69 - Lt.2, Huarochiri
15635, Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°8'6.18648"
Longitud
W 76°13'49.25892"
Distancia
0 m
Fecha
30/06/26 7:15 a. m.
Altitud
3107 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

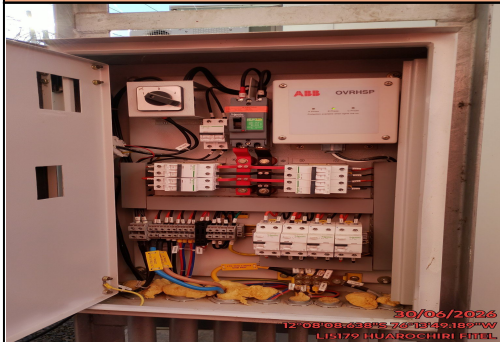

DURANTE

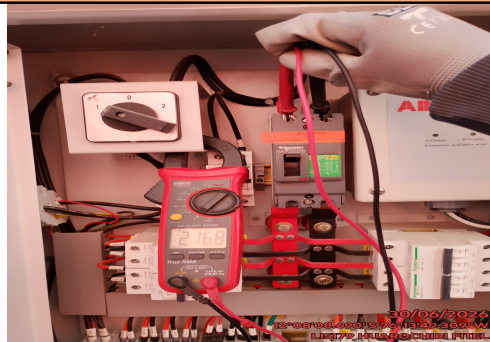

DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES



DURANTE



DESPUES

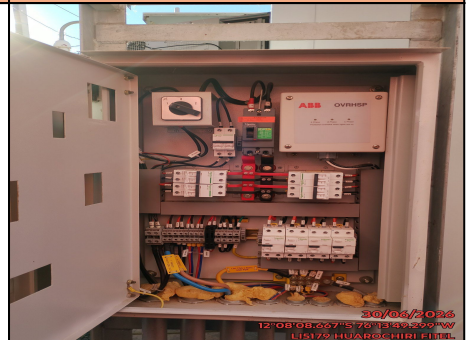


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE

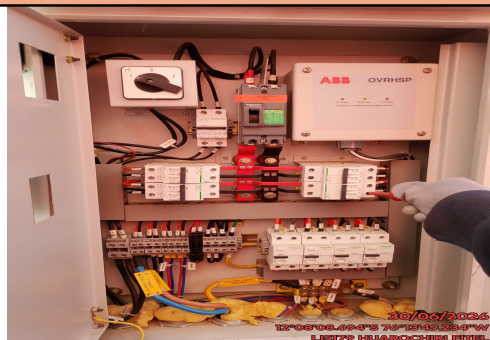

DESPUES

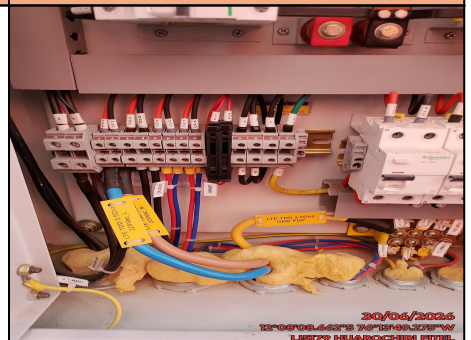

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos