

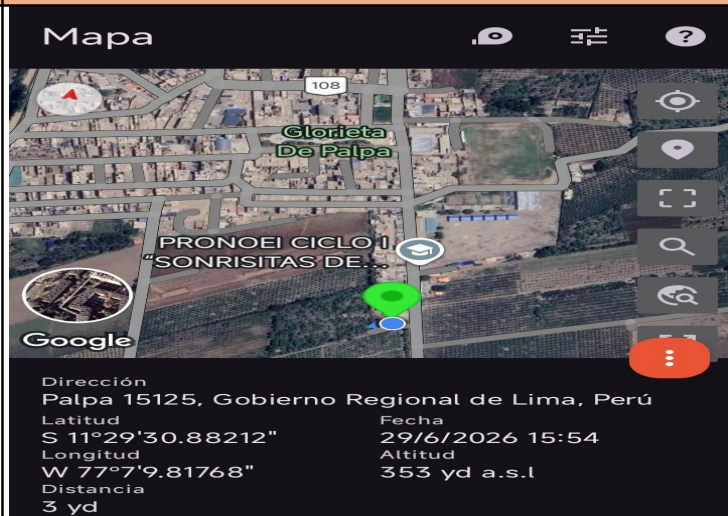





Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]**


ANTES

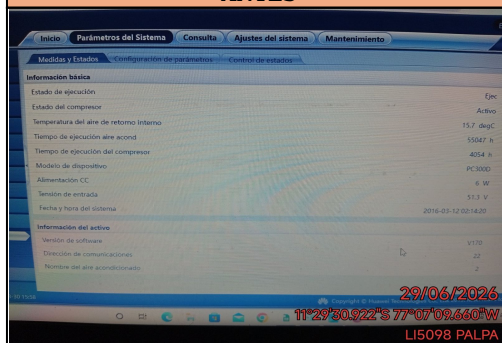

DURANTE

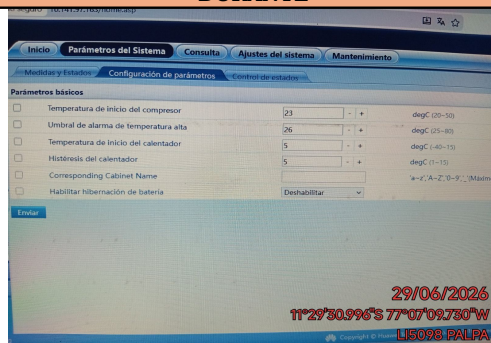


DESPUES

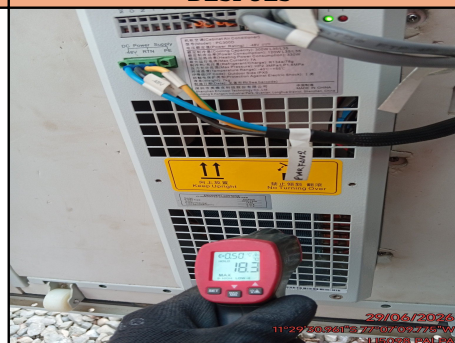


LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

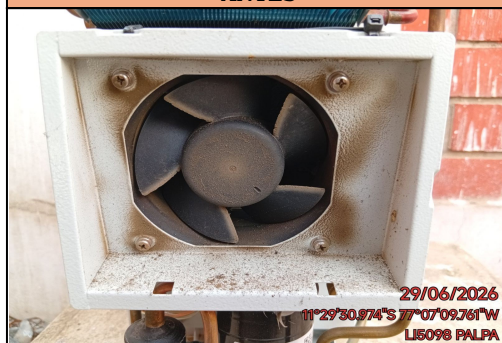

DURANTE

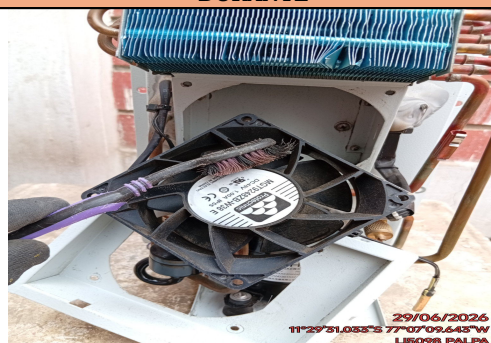


DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

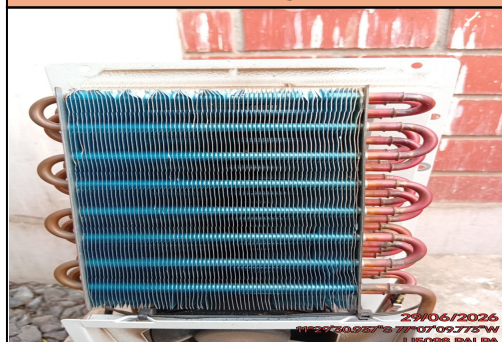

DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales