




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Dirección: PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA
ID site: LI5240
CRQ: CRQ000000095556

Sticker Año mantenimiento

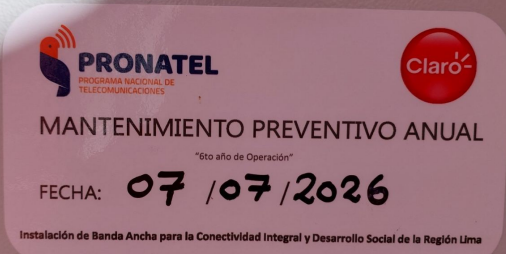

07/07/2026
12°05'42.260"S 76°14'00.971"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección: Santiago de Anchucaya 15645, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 12°5'44.37096"
Longitud: W 76°13'51.8664"
Distancia: 0 m
Fecha: 7/07/26 10:04 a. m.
Altitud: 3384 m a.s.l


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



07/07/2026
12°05'42.382"S 76°14'00.949"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE

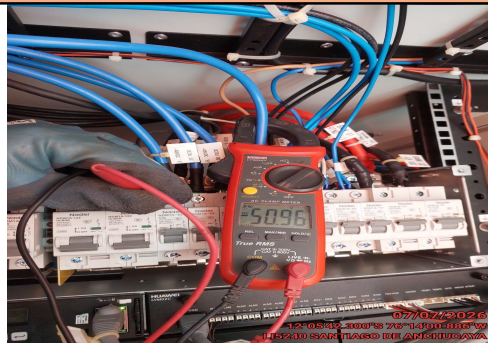

07/07/2026
12°05'42.382"S 76°14'00.949"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°05'42.274"S 76°14'00.883"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/07/2026
12°05'42.394"S 76°14'00.841"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°05'42.398"S 76°14'00.887"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA


DESPUES



07/07/2026
12°05'42.285"S 76°14'00.880"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

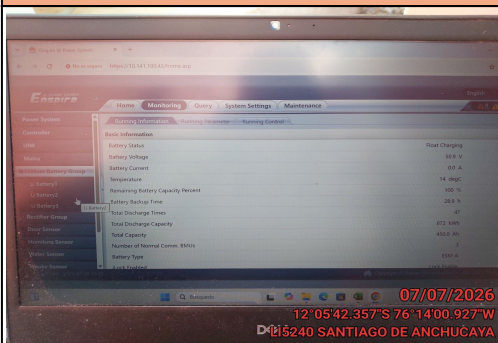


07/07/2026
12°05'42.357"S 76°14'00.927"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE

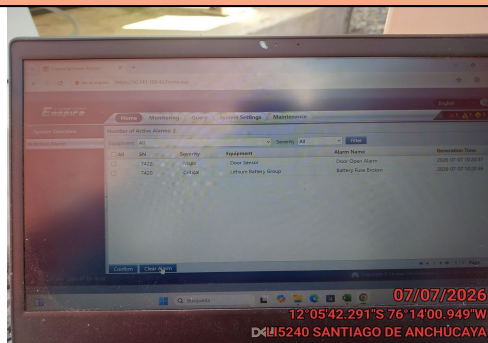

07/07/2026
12°05'42.291"S 76°14'00.949"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES

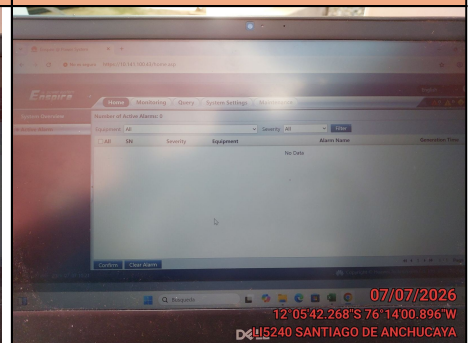

07/07/2026
12°05'42.268"S 76°14'00.896"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos