



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: ESPERANZA CENTRAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Direccion: CP ESPERANZA CENTRAL
ID site: LI4853
CRQ: CRQ000000095376

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



08/07/2026
11°26'18.659"S 77°13'19.443"W
LI4853 ESPERANZA CENTRAL




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES


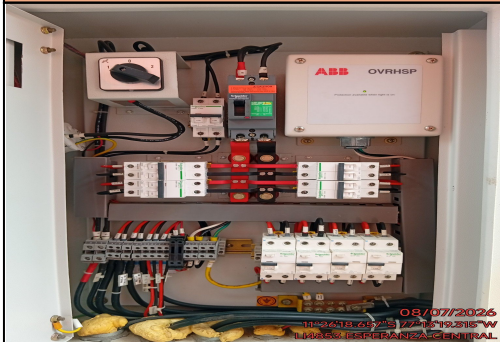


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES


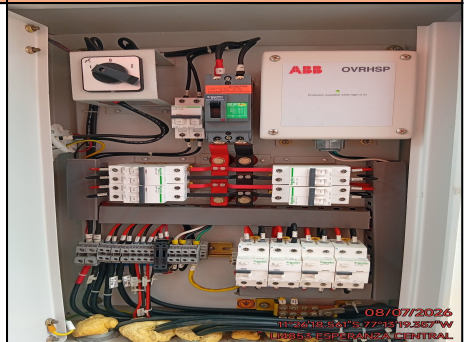
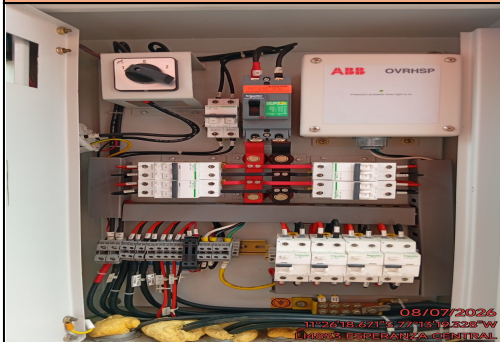


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES

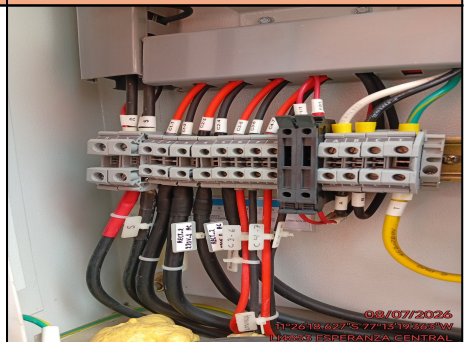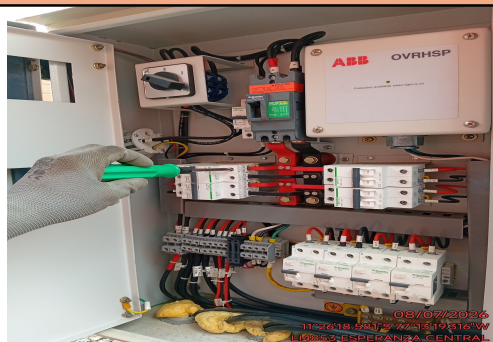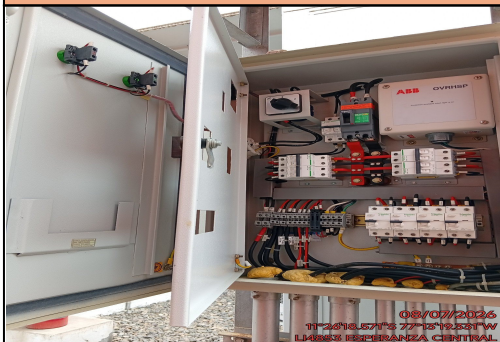

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos