



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: PALLAC
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PALLAC
ID site: LI5088
CRQ: CRQ000000095554

Sticker Año mantenimiento



08/07/2026
11°20'53.310"S 76°48'22.163"W
LI5088 PALLAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa




Dirección
Pallac 15205, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°20'53.58552"
Longitud
W 76°48'22.01256"
Distancia
7 yd
Fecha
8/7/2026 4:16 p.m.
Altitud
2567 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

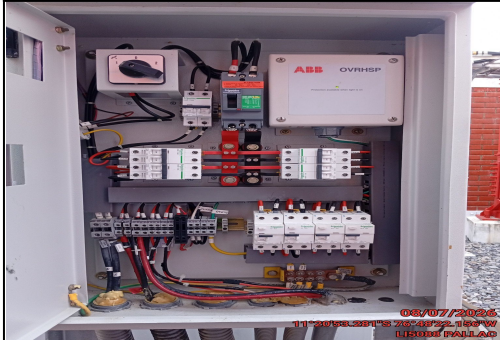

DURANTE

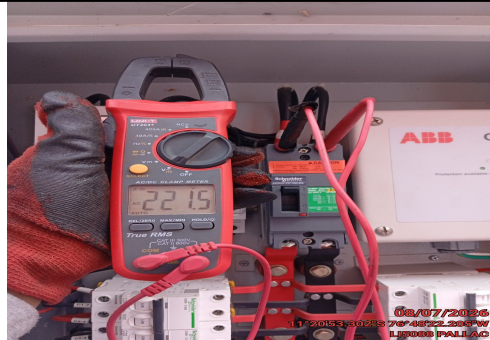


DESPUES

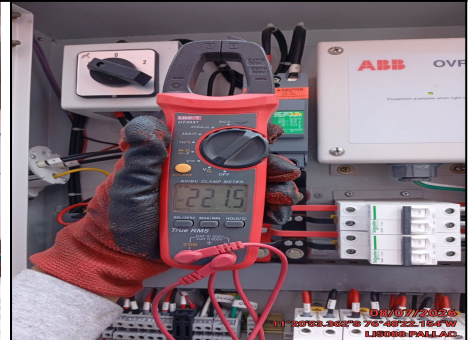

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

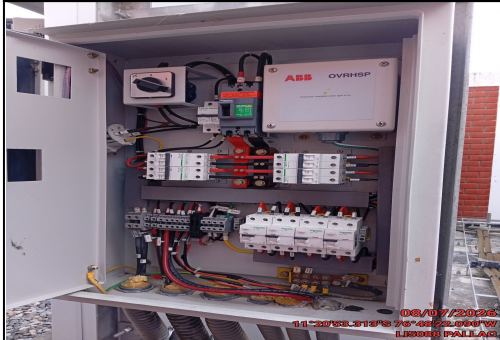

DURANTE



DESPUES




AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE

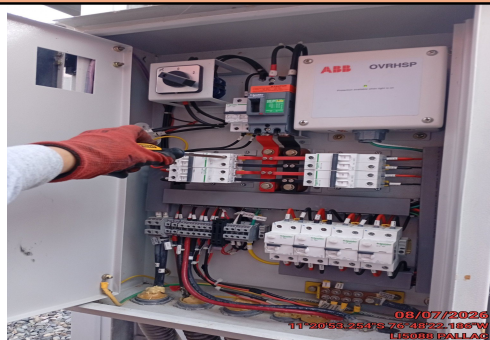

DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos