



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE QUINTI
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 09/07/2026 - 09/07/2026
Direccion: SAN LORENZO DE QUINTI
ID site: LI5211
CRQ: CRQ000000095562

Sticker Año mantenimiento



09/07/2026
12°08'42.042"S 76°12'46.735"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
San Lorenzo de Quinti 15640, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°8'41.9802"
Longitud
W 76°12'46.67868"
Distancia
0 m
Fecha
9/07/26 8:23 a. m.
Altitud
2661 m a.s.l


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

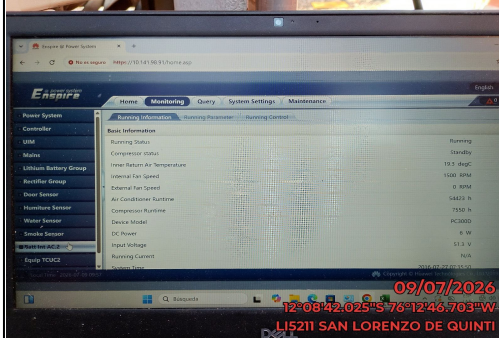

09/07/2026
12°08'42.025"S 76°12'46.703"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DURANTE

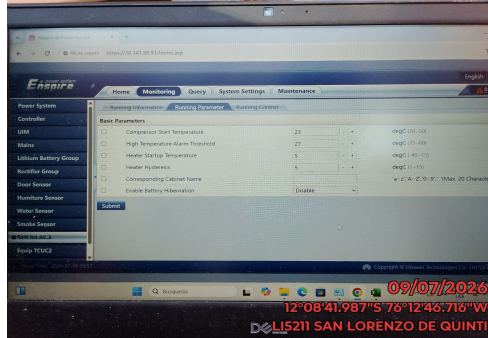

09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI


DESPUES



09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

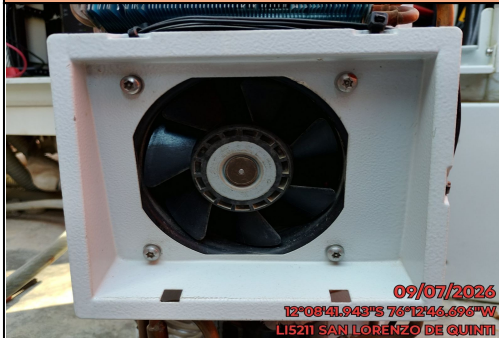

09/07/2026
12°08'41.943"S 76°12'46.694"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DURANTE



09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI


DESPUES



09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

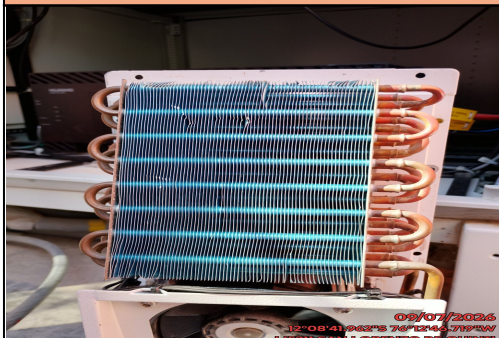


09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DURANTE

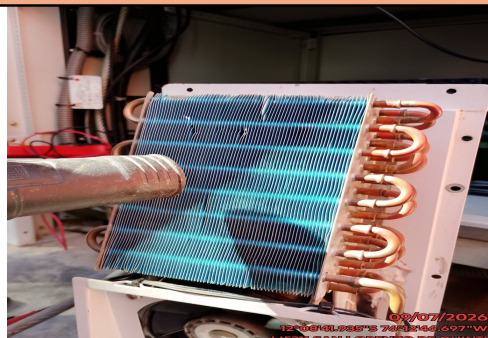

09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI

DESPUES

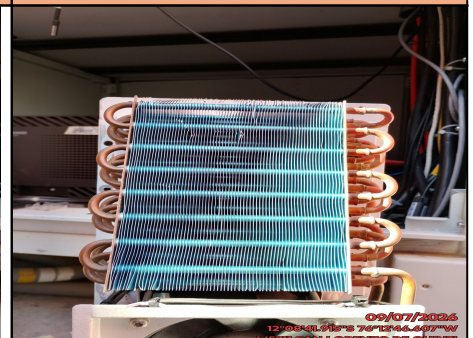

09/07/2026
12°08'41.987"S 76°12'46.716"W
LI5211 SAN LORENZO DE QUINTI



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales