



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: SAN JUAN DE TANTARANCHE
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE TANTARANCHE
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Dirección: CL S/N TERRENO COMUNAL CP SAN JUAN DE TANTARANCHE
ID site: LI5210
CRQ: CRQ000000098919

Sticker Año mantenimiento




14/07/2026
12°06'47.072"S 76°10'59.382"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

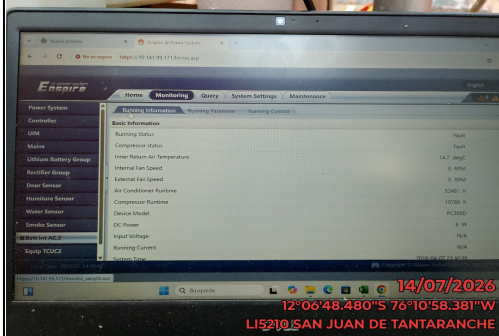

14/07/2026
12°06'48.480"S 76°10'58.381"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DURANTE

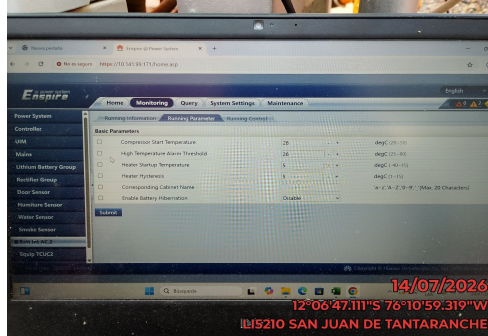

14/07/2026
12°06'47.111"S 76°10'59.319"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DESPUES



14/07/2026
12°06'48.388"S 76°10'58.444"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



14/07/2026
12°06'48.638"S 76°10'51.894"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DURANTE



14/07/2026
12°06'48.638"S 76°10'51.894"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DESPUES



14/07/2026
12°06'48.588"S 76°10'58.444"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



14/07/2026
12°06'48.638"S 76°10'51.894"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DURANTE




14/07/2026
12°06'48.638"S 76°10'51.894"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

DESPUES



14/07/2026
12°06'48.356"S 76°10'58.343"W
LI5210 SAN JUAN DE TANTARANCHE

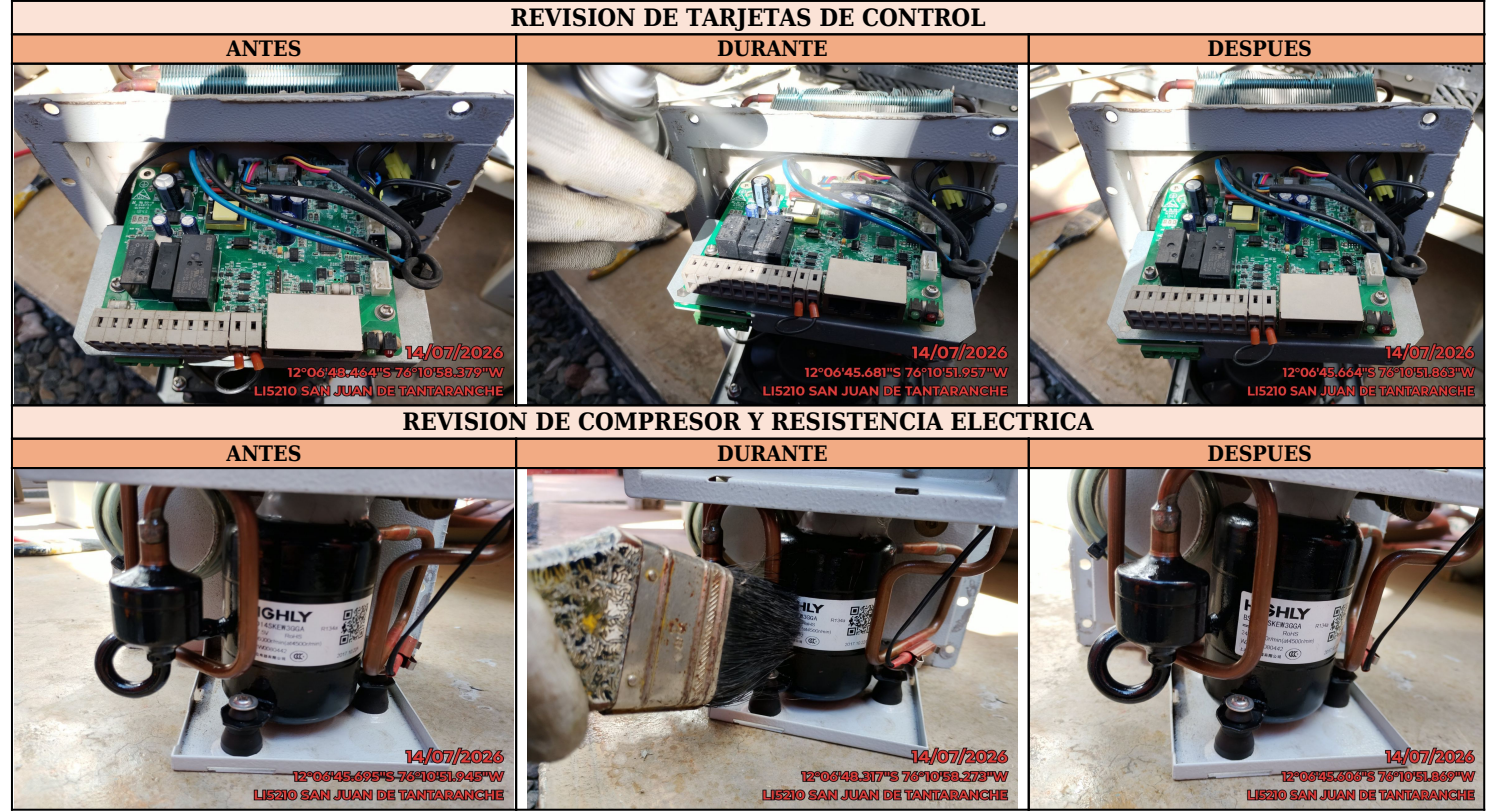

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales