



PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE SITE - ANNUAL



ZONA	SAYAN	NOMBRE SITE:	DON ALBERTO	CODIGO SITE:	LI5408	FECHA :	2026-07-14 22:17:52
CRQ	CRQ000000098513	COORDENADAS	-11.25646,-77.33868	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	GABINETES OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	30
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	NV

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

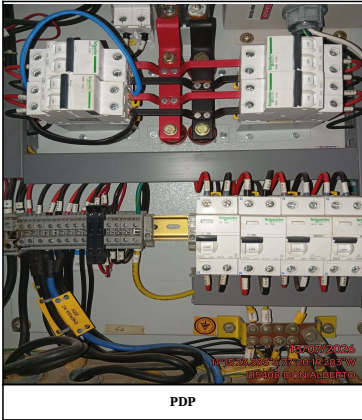

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	HUAWEI
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	HUAWEI
	Modelo:	HUAWEI
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	51
	Carga (ADC):	20
	LVBD/BLVD(VDC):	43
	LVLD/LLVD(VDC):	46
	Módulos:	Estado: OK
		Modelo1: R4850G
		Cantidad1: 2
Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	OTROS
	Modelo1:	ESM-48150A1
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomía (Hr):	6



Rectificador 1




Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 1
Routers (#): 0
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 1
Media Converter (#): 1



Gabinete Tx 1 Abierto

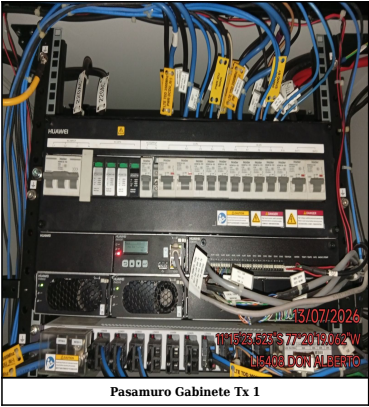

Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: BBU5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 0
Cantidad: 0


VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

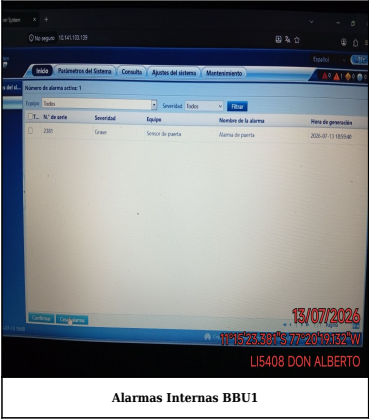

Alarmas Internas BBU1

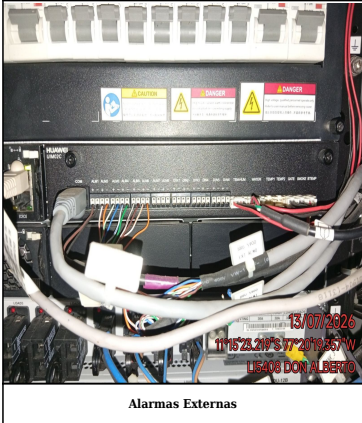

Alarmas Externas

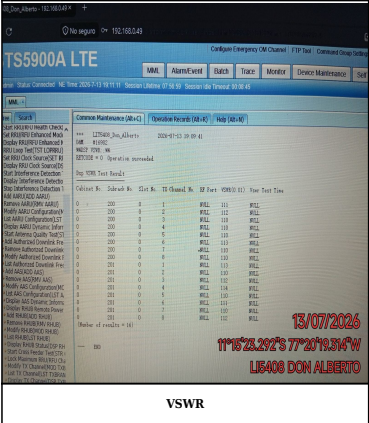

VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:


Estado:OK
Cantidad:4
Modelo:NV
Tilt m.1(*):OK

Microondas:

Estado:OK
Cantidad:1



Torre

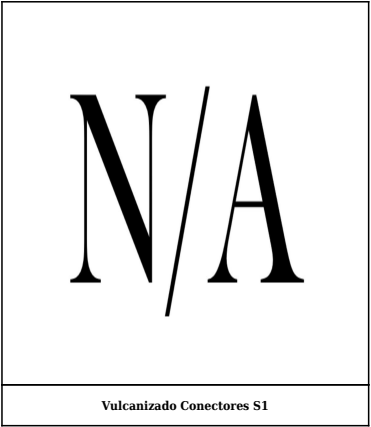

Vulcanizado Conectores S1

RRU

Cantidad:4
Conectores:OK
Cables RF/IF:OK

Luz de Balizaje:


Estado:OK
Cantidad:1

Pararrayos:

Estado:OK




Vulcanizado Conectores S2

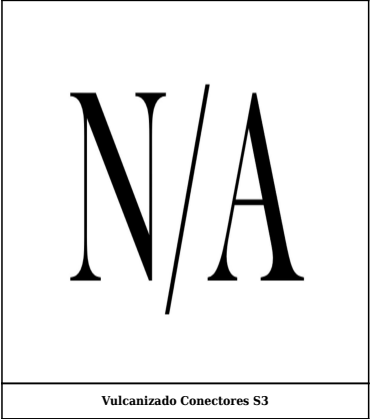

Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:OK
Tipo:PARRES
Cantidad:4
Resistencia (Ω):3
Topologia :MALLA

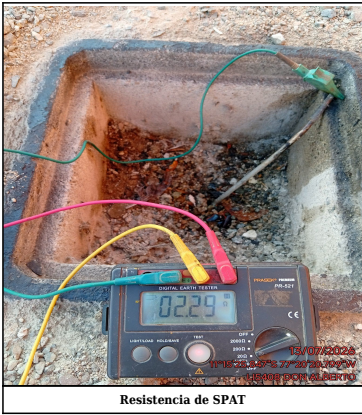

Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1