



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: HUAÑEC
Nombre de Localidad: HUAÑEC
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Direccion: CP HUAÑEC (PASTELES HUAÑEC)
ID site: LI5633
CRQ: CRQ00000098981


Sticker Año mantenimiento



15/07/2026
12°17'41.036"S 76°08'33.657"W
LI5633 HUAÑEC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa

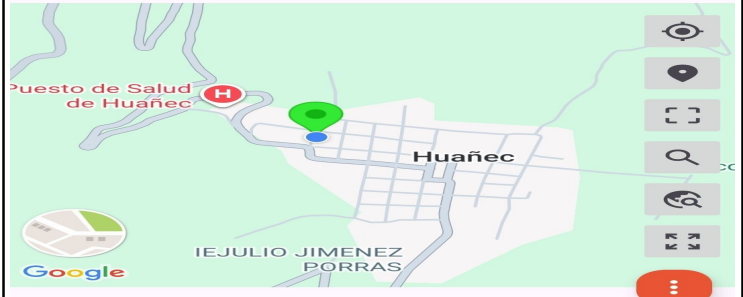

Dirección
Avenida Picchamarca 505, Huanec 15661,
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°17'36.50568"
Longitud
W 76°8'25.2798"
Distancia
3 ft
Fecha
15/7/2026 08:16
Altitud
3179 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

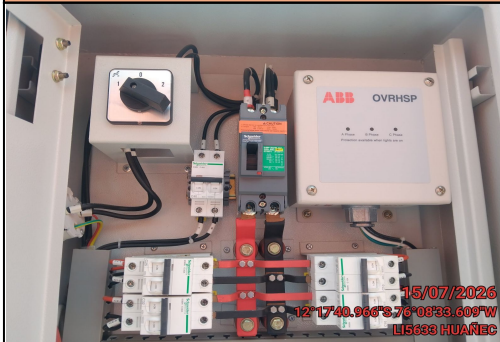

DURANTE




DESPUES




LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

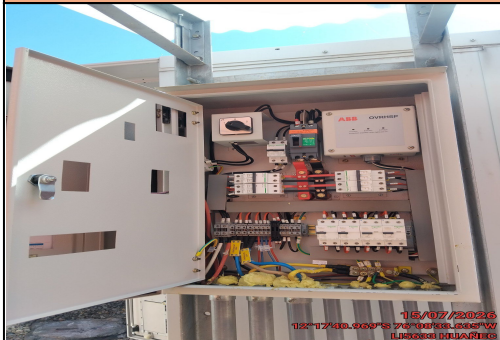

DURANTE

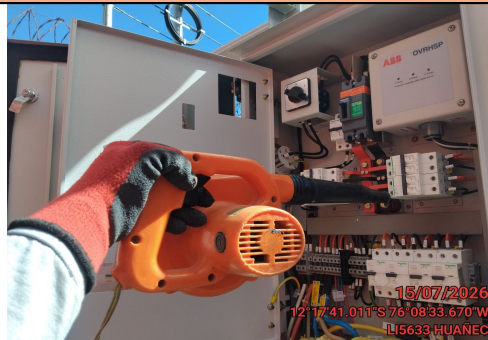

DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE



DESPUES

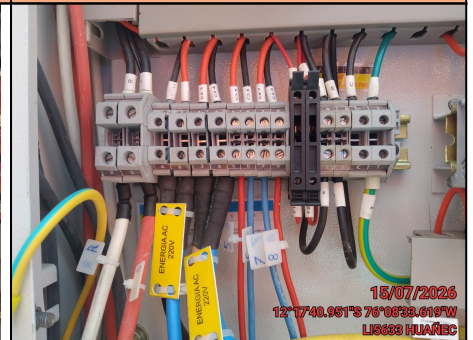

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos