




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CENTENARIO HUACHO CHICO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Direccion: Centro Poblado CENTENARIO HUACHO CHICO
ID site: 1506010003
CRQ: CRQ000000098145

Sticker Año mantenimiento

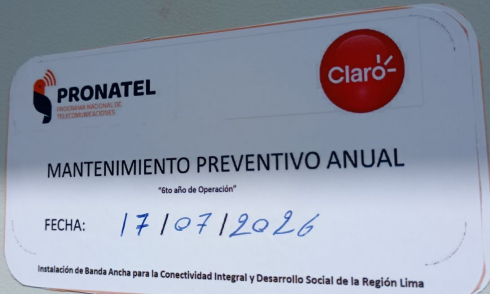

17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Calle Las Margaritas Mz.E - Lt.9, Huaral 15200,
Departamento de Lima, Perú
Latitud S 11°25'30.04176"
Longitud W 77°15'54.46116"
Distancia 2 yd
Fecha 17/7/2026 12:54
Altitud 226 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE



17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES



17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE

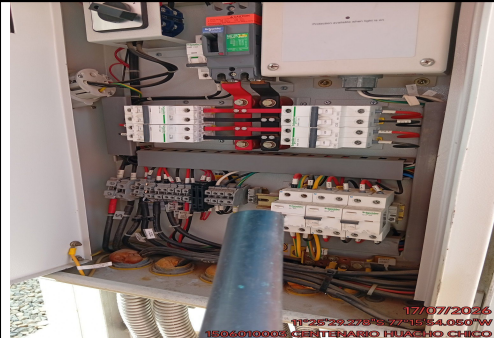

17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES

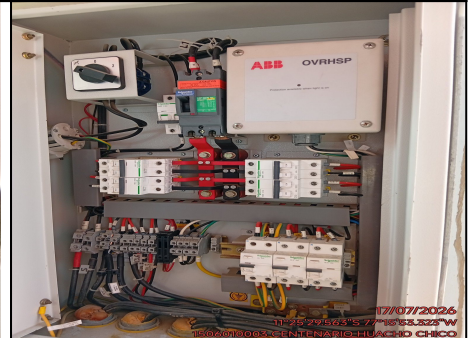

17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

DURANTE

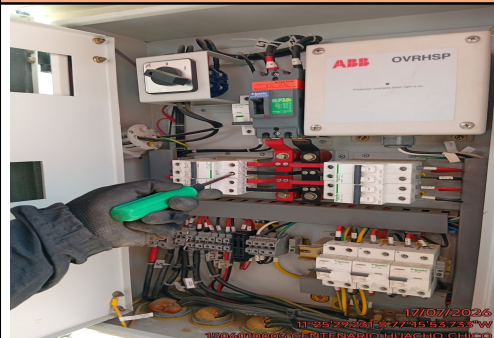

17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

DESPUES

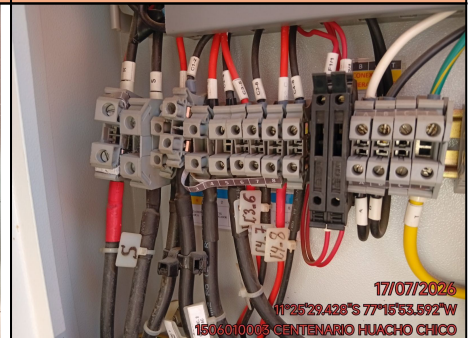

17/07/2026
11°25'21.515"S 77°15'56.982"W
1506010003 CENTENARIO HUACHO CHICO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos